

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

(定稿)

108

年

1

月至

108

年

3

月

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

(期間：108年1月至108年3月)

(定稿)

開發單位：台灣電力股份有限公司

執行監測單位：美華環境科技股份有限公司

提送日期：中華民國 108 年 5 月

監測成果摘要

本季（108 年 1~3 月）進行之監測項目依 104 年 5 月環保署核定「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間環境監測計畫變更內容對照表」所示，計包括氣象觀測、河川水文、河川水質、廠區水質及海岸地形調查等項。

1. 氣象觀測

本季在盛行風向方面，低塔 63 公尺以東北風及北北東風為主，低塔 21 公尺北北東風及北風為主，高塔 63 公尺以以北北東風及北北西風為主，高塔 93 公尺以北北東風為主；其低塔 63 公尺 1 月及 3 月，低塔 21 公尺 3 月、高塔 93 公尺 3 月、高塔 63 公尺 2、3 月之盛行風向與 107 年同月略有不同，其餘測站則與去年同期相近。

本季各月月平均氣溫分別為 18.0°C、17.9°C 及 18.9°C，與歷年同季（16.14°C~18.17°C）變化不大，本季各月月平均露點溫度分別為 15.0°C、16.1°C 及 16.0°C，與歷年同季（13.07°C~15.13°C）變化不大。

本季大氣穩定度機率分佈，氣象低塔 1 月以 E 級（微穩定）之分佈機率最高，2、3 月以 D 級（中性）之分佈機率最高，分別為 55.98%、47.81% 及 43.85%；氣象高塔以 1、2 月以 E 級（微穩定）之分佈機率最高，3 月以 F 級（中程度穩定）之分佈機率最高，分別為 54.70%、43.27% 及 46.00%。歷年低塔及高塔均以以 D 級（中性）及 E 級（微穩定）之分佈機率較高。


2. 河川水文監測

本季石碇溪 1、2 號測站之月平均水位介於 0.56~1.56m 間，介於歷年

同季(0.25~3.28 m)間；本季石碇溪 1、2 號測站河川斷面積分別為 2.160m² 及 0.900m²，介於歷年同季(0.20~25.65m²) 間；本季石碇溪 1、2 號測站平均流速分別為 0.349m/sec 及 0.804 /sec，介於歷年同季(0.03~10.72 m/sec) 之間；本季石碇溪 1、2 號測站流量分別為 0.753cms 及 0.724cms，介於歷年同季(於 0.064~13.654cms) 之間。

3.河川水質監測


本季石碇溪水質污染程度分析結果，各測站各月均屬未(稍)受污染。

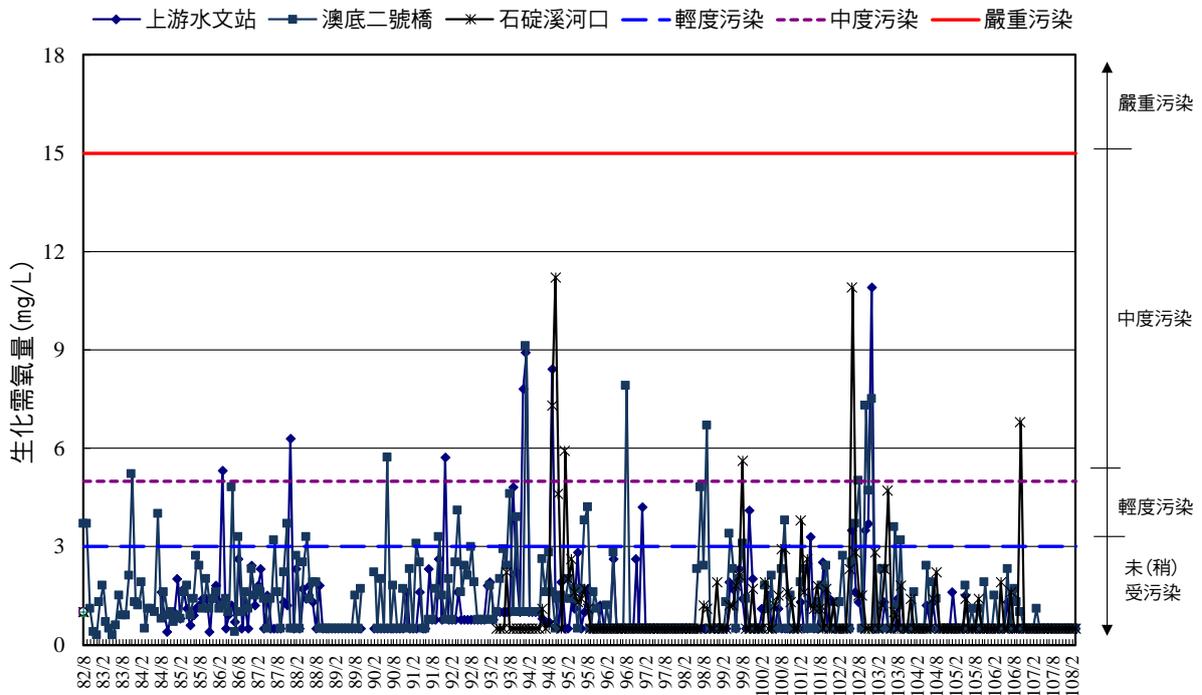

核四封存期間環境監測歷年河川水質之生化需氧量監測結果變化圖

4.廠區水質監測

本季各測值均符合放流水標準。

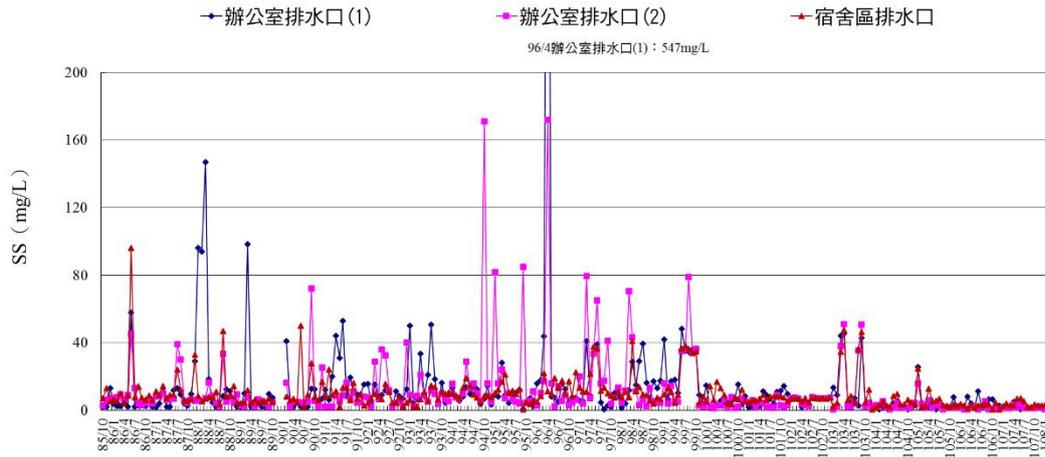

核四封存期間環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果變化圖

目 錄

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析 (期間：108年1月至108年3月)

目 錄

監測成果摘要

表目錄

圖目錄

照片目錄

前言

第一章 監測內容概述	1-1
1.1 工程進度	1-1
1.2 監測情形概述	1-1
1.3 監測計畫概述	1-2
1.4 監測位址	1-2
1.5 品保品管作業措施概要	1-2
第二章 監測結果數據分析	2-1
2.1 氣象觀測	2-1
2.2 河川水文監測	2-11
2.3 河川水質監測	2-14
2.4 廠區水質監測	2-21
第三章 監測結果檢討與因應對策	3-1
3.1 監測結果綜合檢討分析	3-1
3.2 監測結果異常現象因應對策	3-6

參考文獻

附錄

附錄 I 檢測執行單位之認證資料

附錄 II 採樣與分析方法

附錄 III 品保/品管查核紀錄

附錄 IV 原始數據

表 目 錄

表 1.2-1	核四封存期間 107 年第 4 季環境監測結果摘要表.....	1-8
表 1.3-1	核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間 環境監測計畫變更內容對照表	1-9
表 1.3-2	核四封存期間環境監測計畫暨 107 年第 4 季執行情形一覽 表	1-13
表 2.1-1	核四封存期間風速風向 108 年第 1 季觀測結果	2-4
表 2.1-2	核四封存期間氣溫 108 年第 1 季觀測結果	2-5
表 2.1-3	核四封存期間露點溫度 108 年第 1 季觀測結果	2-6
表 2.1-4	巴斯魁爾(Pasquill)穩定度分類法	2-7
表 2.1-5	核四封存期間大氣穩定度 108 年第 1 季頻率分佈統計表...2-7	
表 2.2-1	核四封存期間石碇溪河川水位 108 年第 1 季監測結果	2-12
表 2.2-2	核四封存期間河川斷面積、流速與流量 108 年第 1 季監測 結果	2-13
表 2.3-1	核四封存期間石碇溪河川水質 108 年第 1 季監測結果	2-16
表 2.3-2	地面水體適用性質分類	2-17
表 2.3-3	地面水體分類及水質標準之保護生活環境相關環境基準 (陸域地面水體-河川、湖泊)	2-18
表 2.3-4	地面水體分類及水質標準保護人體健康相關環境基準(重 金屬項目)	2-18
表 2.3-5	河川污染程度分類表	2-19
表 2.3-6	河川水質指數 WQI5 之水質點數計算式	2-19
表 2.3-7	河川水質指數 WQI5 水質分類等級表	2-20
表 2.4-1	與本計畫相關之放流水標準	2-22
表 2.4-2	核四封存期間廠區排水水質 108 年第 1 季監測結果	2-23
表 2.4-3	108 年第 1 季每日平均污水量及污染量推估表	2-24
表 2.5-1	核四封存期間 108 年第 1 季定位樁沙灘高度紀錄	2-33
表 3.1-1	核四封存期間河川水文監測結果比較表	3-7

表 3.1-2	核四環境監測歷年河川水質 pH 監測結果	3-8
表 3.1-3	核四環境監測歷年河川水質溶氧監測結果	3-12
表 3.1-4	核四環境監測歷年河川水質生化需氧量監測結果	3-16
表 3.1-5	核四環境監測歷年河川水質懸浮固體監測結果	3-20
表 3.1-6	核四環境監測歷年河川水質氨氮監測結果	3-24
表 3.1-7	核四環境監測歷年河川水質導電度監測結果	3-28
表 3.1-8	核四環境監測歷年河川水質硝酸鹽氮監測結果	3-32
表 3.1-9	核四環境監測歷年廠區水質 pH 監測結果	3-36
表 3.1-10	核四環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果	3-39
表 3.1-11	核四環境監測歷年廠區水質生化需氧量監測結果	3-42
表 3.1-12	核四環境監測歷年廠區水質化學需氧量監測結果	3-45

圖 目 錄

圖 1.4-1	核四封存期間環境監測測站位置圖	1-14
圖 2.1-1	核四封存期間環境監測氣象塔 108 年 1 月風花圖	2-8
圖 2.1-2	核四封存期間環境監測氣象塔 108 年 2 月風花圖	2-9
圖 2.1-3	核四封存期間環境監測氣象塔 108 年 3 月風花圖	2-10
圖 2.2-1	核四封存期間河川水文 108 年 1~3 月水位變化圖	2-13
圖 2.5-1	核四封存期間附近海岸地形測量斷面位置圖	2-34
圖 2.5-2	核四封存期間境監測海岸地形 108 年 1 月海岸地形監測結果	2-35
圖 2.5-3	核四封存期間鹽寮公園附近 108 年 1 月海岸地形監測結果	2-36
圖 2.5-4	核四封存期間福隆附近 108 年 1 月海岸地形監測結果	2-37
圖 2.5-5	核四封存期間海岸地形 108 年 1 月與 107 年 6 月監測結果比較	2-38
圖 2.5-6	核四封存期間福隆附近 108 年 1 月與 107 年 6 月海岸地形監測結果	2-39
圖 2.5-7	核四封存期間福隆海水浴場附近灘線變化及出海流向示意圖	2-40
圖 2.5-8	核四封存期間福隆海水浴場與雙溪河道侵淤比較圖	2-41
圖 3.1-1	核四環境監測河川水質歷年調查 pH 變化圖	3-48
圖 3.1-2	核四環境監測河川水質歷年調查溶氧量變化圖	3-48
圖 3.1-3	核四環境監測河川水質歷年調查生化需氧量變化圖	3-49
圖 3.1-4	核四環境監測河川水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖	3-49
圖 3.1-5	核四環境監測河川水質歷年調查氨氮濃度變化圖	3-50
圖 3.1-6	核四環境監測河川水質歷年調查導電度變化圖	3-50
圖 3.1-7	核四環境監測河川水質歷年調查硝酸鹽氮濃度變化圖	3-51
圖 3.1-8	核四環境監測廠區水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖	3-51
圖 3.1-9	核四環境監測廠區水質歷年調查生化需氧量變化圖	3-51

前 言

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

前 言

1. 依據

隨著國家經濟蓬勃發展與國民生活水準日益提升，考量台灣地區用電量需求及能源多元化之考慮，於核定之電源開發方案中，選定新北市貢寮區的鹽寮地區設置第四核能發電廠。

台電公司依據民國 74 年 1 月行政院核備的「加強推動環境影響評估方案」，及民國 78 年 8 月行政院原子能委員會（以下簡稱原能會）「核能電廠環境影響評估作業要點」的規定，據以辦理核能四廠環境影響評估工作；評估作業歷經數次修正及補充後，該評估報告已在民國 80 年 12 月 30 日經原能會審查通過。台電公司為達成核能四廠施工階段的各項環境監測工作及建立計畫區附近完整的背景環境資料庫，自 82 年 8 月起，依據評估報告相關內容與審查結論辦理「核能四廠發電工程施工期間環境監測工作」，於 104 年 3 月 31 日環署綜字第 1040025114 號審查通過「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(封存期間環境監測計畫)變更內容對照表」，並於 104 年 7 月起進入封存期間，目前由美華環境科技股份有限公司（以下簡稱美華公司）負責辦理該項監測工作，藉以隨時掌握封存階段各項資產維護作業對環境品質產生之影響程度，以適時修正資產維護作業方式並採行相關減輕對策與保護措施，確保周圍環境品質。此外，經由環境背景資料之蒐集與分析，尚可建立長期性、連續環境監測系統，以符合環保追蹤管制之規定。

2. 監測執行期間

核能四廠施工期間之環境監測工作自 82 年 8 月至 104 年 6 月，自 104 年 7 月開始執行封存期間監測工作，本季報係 108 年第 1 季之監測報告，其執行核四封存期間環境監測期間係自民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 3 月 31 日，共計 3 個月。

3.執行監測單位

本計畫封存期間監測工作監測項目包括氣象觀測、河川水文監測、河川水質監測、廠區水質及海岸地形調查等，共計 5 個項目；其中氣象觀測與河川水文監測工作係由台電公司自行觀測調查，河川水質、廠區水質及海岸地形由美華公司負責規劃與辦理，並敦請國內著名之學者專家與檢測顧問公司共同參與執行。有關本監測工作各項目之辦理單位，詳表 1 所示。

表1 核四廠封存期間環境監測各工作項目辦理單位一覽表

工作項目	負責辦理單位	工作項目	負責辦理單位
1.氣象	台電公司	4.河川水文	台電公司
2.河川水質	台灣檢驗科技股份有限公司 ^(註)	5.海岸地形	中山大學 海洋科技研究中心
3.廠區水質	台灣檢驗科技股份有限公司 ^(註)		
監測報告撰寫	美華環境科技股份有限公司		

註：台灣檢驗科技股份有限公司（環保署認可之代檢業／許可證號035）。

監測內容概述

1

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

第一章 監測內容概述

1.1 工程進度

核能四廠廠區設施主要包括：一般機具維修廠房、開關場、緊急柴油發電機燃油槽、廠內低輻射廢料貯存倉庫、生活污水處理廠、放射試驗室、倉庫區、生水池、永久倉庫、輔助燃料廠房、反應器廠房、汽機廠房、廢料廠房及控制廠房，其它設施尚有工地辦公區、行政大樓、模擬中心、員工宿舍、氣象鐵塔、停車場、主警衛室及大門等。本季（108年1~3月）因應政府封存政策，核四廠並無施工行為。

1.2 監測情形概述

本季環境調查監測工作係「核四封存期間環境監測」108年第1季之監測作業，執行期間係自民國108年1月1日至108年3月31日，共計3個月。本季進行之監測項目包括：氣象觀測、河川水文監測、河川水質監測及廠區水質監測等4項，以下茲就各項監測項目之監測結果摘要詳表1.2-1。

由於核四廠址三面環山，東側約300公尺即為太平洋，因受地形屏障作用之利，根據核四廠過去歷年施工期間環境監測報告顯示，位於廠址西南側之貢寮及東南側的舊社、福隆等地受核四廠施工之影響不大；而廠址東北側之澳底與東側濱海地區則較有可能受到施工的影響；至於海域方面，循環水進水口防波堤及重件碼頭工程已於88年7月份開始進行海上施工作業，海事工程海域施工項目於94年7月22日竣工，後於94年11月28日驗收。本季屬核四封存期間（自104年7月起進入封存階段），並未有工程進行，有關本季核四廠周遭環境監測結果，將於第二章各節中分別予以說明。

1.3 監測計畫概述

本季進行之監測項目依 104 年 5 月環保署核定「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間環境監測計畫變更內容對照表」執行（詳如表 1.3-1 所示），監測項目包括氣象觀測、河川水文、河川水質及廠區水質等 4 項（海岸地形調查為半年 1 次，本季未執行），相關監測項目之工作內容及監測方法如表 1.3-2 所示。

1.4 監測位址

計畫區位於新北市貢寮區的鹽寮地區，廠址北、西及南方三面環山，東側約 300 公尺即為太平洋。本監測計畫中各監測項目之監測地點及說明詳見圖 1.4-1 及表 1.3-2。

1.5 品保品管作業措施概要

1.現場採樣之品保/品管

河川水質/廠區水質

河川水質/廠區水質之採樣方法均依行政院環保署環檢所公告之各項水質檢驗方法規定進行採樣分析工作。

- ① pH 計進行現場測試前之校正，並量測標準液記錄其結果。
- ② 導電度計進行現場測試前之校正，並量測標準液記錄其結果。
- ③ 填寫現場測試結果表，以確實記錄樣品現場測量狀況。
- ④ 填寫樣品監控表，以確實掌控樣品數量。
- ⑤ 進行現場採樣重覆樣品採集，以明瞭樣品之代表性。

- ⑥ 準備運送空白樣品與實際樣品同時進行分析，以掌握樣品運送是否有污染狀況發生。

2. 監測與分析工作之品保/品管措施

河川水質/廠區水質

① 水質分析品管要求：

序號	檢驗項目	檢量線製作	空白分析	重覆分析	查核樣品分析	添加標準品分析
1	水溫	-	-	-	-	-
2	pH	-	-	○	-	-
3	導電度	-	-	○	-	-
4	溶氧量	-	-	○	-	-
5	懸浮固體	-	○	○	-	-
6	硝酸鹽氮	○	○	○	○	○
7	正磷酸鹽	○	○	○	○	○
8	生化需氧量	-	○	○	○	-
9	化學需氧量	-	○	○	○	-
10	油脂	-	○	-	-	-
11	氨氮	○	○	○	○	○
12	鎳、鐵、鋅、鎘、銅、鉻	○	○	○	○	○
13	汞	○	○	○	○	○
14	大腸桿菌群	-	○	○	-	-

註：1. 查核樣品須使用外購之 QC 樣品或自行配製。

2. 品管頻率及管制範圍說明如下：

- ① 檢量線製作：每批次樣品應重新製作檢量線，並求其相關係數 r 值。
- ② 空白分析：每 10 個樣品做 1 空白分析。
- ③ 重覆分析：每 10 個樣品做 1 個重覆分析，並求其差異百分比。
- ④ 查核樣品分析：每 10 個樣品做 1 個查核樣品分析，並求其回收率。
- ⑤ 添加標準品分析：每 10 個樣品做 1 個添加標準品於樣品之分析，並求其回收率。

②水質分析品保目標：

河川水質部份：

序號	檢驗項目	檢驗方法	單位	偵測極限	重覆樣品 差異百分比 (±%)	查核樣品 分析回收率 (%)	樣品添加 分析回收率 (%)
1	pH	NIEA W424.52A	—	—	—	—	—
2	導電度	NIEA W203.51B	µmho/cm	—	—	—	—
3	溶氧量	NIEA W455.52C	mg/L	—	—	—	—
4	懸浮固體	NIEA W210.58A	mg/L	1.25	0~20	—	—
5	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	mg/L	0.01	0~20	80~120	75~125
6	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	mg/L	0.003	0~20	80~120	80~120
7	生化需氧量	NIEA W510.55B	mg/L	1.0	0~20	±30.5mg/L	—
8	化學需氧量	NIEA W517.52B NIEA W517.53B	mg/L	3.1	0~20	85~115	—
9	油脂	NIEA W506.21B	mg/L	1.0	—	—	—
10	氨氮	NIEA W437.52C	mg/L	0.01	0~15	85~115	85~115
11	鎳	NIEA W311.53C	mg/L	0.004	0~20	80~120	80~120
12	鐵	NIEA W311.53C	mg/L	0.011/ 0.009	0~20	80~120	80~120
13	鋅	NIEA W311.53C	mg/L	0.006	0~20	80~120	80~120
14	鎘	NIEA W311.53C	mg/L	0.001	0~20	80~120	80~120
15	銅	NIEA W311.53C	mg/L	0.005	0~20	80~120	80~120
16	鉻	NIEA W311.53C	mg/L	0.004	0~20	80~120	80~120
17	汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.00015/ 0.00013	0~20	80~120	75~125
18	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	CFU/100mL	<10	0.605*	—	—

註1：查核樣品之回收率欄位，生化需氧量項目是指葡萄糖—麩胺酸溶液之 BOD 配製差異值，單位為 mg/L。

註2：大腸桿菌群重覆樣品為”對數差異值”，無單位。

註3：鐵、汞偵測極限自 108 年 2 月起變更。

廠區水質部份：

序號	檢驗項目	檢驗方法	單位	偵測極限	重覆樣品 差異百分比 (±%)	查核樣品 分析回收率 (%)	添加樣品 分析回收率 (%)
1	流量	NIEA W022.51C/ NIEA W020.51C	m3/sec	—	—	—	—
2	pH	NIEA W424.52A	—	—	—	—	—
3	懸浮固體	NIEA W210.58A	mg/L	1.25	0~20	—	—
4	化學需氧量	NIEA W517.52B	mg/L	3.0	0~20	85~115	—
5	生化需氧量	NIEA W510.55B	mg/L	1.0	0~20	±30.5mg/L	—
6	油脂	NIEA W506.21B	mg/L	1.0	—	—	—
7	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	CFU/100mL	<10	0.605*	—	—

註1：查核樣品之回收率欄位，生化需氧量項目是指葡萄糖—麩胺酸溶液之 BOD 配製差異值，單位為 mg/L。

註2：大腸桿菌群重覆樣品為”對數差異值”，無單位。

3.儀器維修校正項目及頻率

各類監測所使用主要儀器設備之維修校正項目及頻率說明如下：

河川水質/廠區水質

儀器設備	校正項目	頻 率	校 正 動 作
pH 計	校正：準確度	每 3 個月	溫度探棒進行校正(同工作溫度計之校正方式)
		使用前後	先以第 1 種標準緩衝溶液 pH7 校正，再以第 2 種標準緩衝溶液 pH4 或 10 校正其斜率。使用後以涵蓋兩種標準緩衝液範圍內測定偏移，零點電位與斜率需落在允收標準。
	維護：清潔	使用前後	清洗玻璃電極
溶氧計	校正：準確度	使用前	單點檢查
	校正：準確度		電極檢查
	確認：大氣壓力值		與標準大氣壓力計比對
	校正：飽和溶氧值	每月	使用飽和水蒸氣空氣進行滿點校正
	確認：零溶氧值	每月	以零溶氧溶液進行零點校正/確認
	確認：準確度	每月	以碘定量法測定溶氧之飽和曝氣水確認
	確認：溫度	每 3 個月	與標準溫度計比對
導電度計	校正：準確度	使用前	單點檢查（以 0.01N KCl 校正）
		每年	溫度探棒進行校正（同工作溫度計之校正方式）
		每年	全刻度檢查（0.1、0.01、0.001N）
	維護：清潔	使用前後	清洗電極
精密型天平	校正：準確度	每次稱量前	零點檢查(Zero check)
		每月	刻度校正(One point check)
		每半年	重複性校正(Repeatability check)
		每年	委由校正暨量測實驗室執行重複性與線性量測校正
	乾燥 維護：清潔 水平	每日	水平度，稱盤清理
		每月	稱盤內部清理
原子吸收光譜儀	校正：穩定度	使用前	以 As 或 Hg 元素之檢量線中點確認其訊號值
		每季	儀器以 5ppm Cu 標準溶液確認其吸光值
感應耦合電漿 原子發射光譜儀	校正：穩定度	使用前	波長校正 依各該廠牌建議之 Tuning solution 調校 以濃度 10ppm Cu 及 Pb 標準溶液確認其訊號強度 比值
分光光度計	準確度 校正：穩定度 再現性	使用前	檢量線製備(參考標準品)
		每 3 個月	波長準確度、吸光度、線性(Linearity)、迷光(Stray light)、樣品吸光槽配對(Matching of cells)之校正
		每年	請儀器廠商執行外部校正
	維護：清潔	使用前	清理槽內積垢
無菌台	落菌量測試	每季	在 35±1°C 下培養 48 小時，正常狀態下無任何菌落生長
	維護：清潔	每 400hrs	更換預濾網
		每 4000hrs	更換 HEPA 濾網

4.監測項目之檢測方法

河川水質/廠區水質

河川水質/廠區水質檢測使用主要儀器設備及各監測項目分析方法說明如下：

①檢測使用之主要儀器設備

序號	分析項目	檢測主要儀器設備
1	水溫	攜帶式電子溫度計
2	pH	攜帶式電子 pH 計
3	導電度	攜帶式電子導電度計/攜帶式電子鹽度計
4	溶氧量	攜帶式電子溶氧計
5	大腸桿菌群	高壓滅菌釜、恆溫培養箱
6	懸浮固體	過濾裝置、乾燥箱
7	生化需氧量	恆溫培養箱、溶氧測定裝置
8	化學需氧量	迴流、加熱裝置
9	硝酸鹽、亞硝酸鹽	水浴鍋、分光光度計 (UV: GBC 911)
10	氨氮	消化加溫器、蒸餾加熱裝置、分光光度計 (UV: GBC 911)
11	油脂	索氏萃取裝置、水浴鍋
12	鋅、鎳、鉻、銅、鎳、鐵	感應耦合電漿原子發射光譜儀 (ICP: JY 50P)
13	汞	原子吸收光譜儀附汞測定裝置 (AA: PE 2380/MHS-10)
14	正磷酸鹽	分光光度計

②水質分析方法

分析方法主要依據行政院環保署所公告之方法，各監測項目之方法說明詳前第 2 點水質分析品保目標表中之分析方法。

5.數據處理原則

水質之分析測值處理原則：

- ①樣品分析值為偵測極限 3 倍以下時，分析結果均僅以 1 位有效數字報告，其餘數據按有效數字之認定原則規定處理。

②有效數字處理原則：

- A.有效數字乃由正確數字後加 1 位未確定數所組成。
- B.有效數字相乘除之結果其有效數字以位數少的為準（倍數除外）。
- C.有效數字相加減後其有效位數以正確數字加 1 位估計值為準。
- D.經由吸光度換算的濃度，其有效位數以吸光度之有效位數為準。
- E.分析結果若經由檢量線換算得知者，小於檢量線最低點時（不含零點），以小於最低點之濃度表示，若無吸光度則以 ND 表示，並註明其實驗室之方法偵測極限值。

表 1.2-1 核四封存期間 108 年第 1 季環境監測結果摘要表

監測類別	監測項目	監測結果摘要說明	因應對策
氣象觀測	風速、風向、氣溫、垂直氣溫差（大氣穩定度）、露點溫度	<ul style="list-style-type: none"> ● 本季在盛行風向方面，低塔63公尺以東北風及北北東風為主，低塔21公尺北北東風及北風為主，高塔63公尺以以北北東風及北北西風為主，高塔93公尺以北北東風為主；其低塔63公尺1月及3月，低塔21公尺3月、高塔93公尺3月、高塔63公尺2、3月之盛行風向與107年同月略有不同，其餘測站則與去年同期相近。 ● 本季各月月平均氣溫分別為18.0°C、17.9°C及18.9°C，與歷年同季（16.14°C~18.17°C）變化不大，本季各月月平均露點溫度分別為15.0°C、16.1°C及16.0°C，與歷年同季（13.07°C~15.13°C）變化不大。 ● 本季大氣穩定度機率分佈，氣象低塔1月以E級（微穩定）之分佈機率最高，2、3月以D級（中性）之分佈機率最高，分別為55.98%、47.81%及43.85%；氣象高塔以1、2月以E級（微穩定）之分佈機率最高，3月以F級（中程度穩定）之分佈機率最高，分別為54.70%、43.27%及46.00%。歷年低塔及高塔均以以D級（中性）及E級（微穩定）之分佈機率較高。 	—
河川水文監測	水位、河川斷面積、流速及流量	<ul style="list-style-type: none"> ● 本季石碇溪1、2號測站之月平均水位介於0.56~1.56m間，介於歷年同季（0.25~3.28m）間；本季石碇溪1、2號測站河川斷面積分別為2.160m²及0.900m²，介於歷年同季（0.20~25.65m²）間；本季石碇溪1、2號測站平均流速分別為0.349m/sec及0.804/sec，介於歷年同季（0.03~10.72 m/sec）之間；本季石碇溪1、2號測站流量分別為0.753cms及0.724cms，介於歷年同季（於0.064~13.654cms）之間。 	—
河川水質監測	溶氧量、導電度、pH、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、油脂、氨氮、重金屬（銅、鐵、鋅、鎘、鉻、汞、鎳）、硝酸鹽氮、磷酸鹽	<ul style="list-style-type: none"> ● 本季石碇溪水質污染程度分析結果，各測站各月均屬未(稍)受污染。 	—
廠區水質監測	流量、pH、生化需氧量、懸浮固體、油脂、化學需氧量、大腸桿菌群	<ul style="list-style-type: none"> ● 本季各測值均符合放流水標準。 	—

表 1.3-1 核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間環境監測計畫變更內容對照表

監測類別	項目	變更前		變更後	調整說明	
		環評報告施工期間監測計畫 ^(註1)	工地管理計畫監測內容 ^(註2)	封存期間		
氣象	監測項目	風速、風向、氣溫、垂直氣溫差、露點溫度	-	風速、風向、氣溫、垂直氣溫差、露點溫度	無變更。	
	監測頻率	連續監測	-	連續監測		
	監測期間	施工期間	-	封存期間		
	監測地點	廠址	-	廠址		
空氣品質	監測項目	總懸浮微粒(TSP)、一氧化碳、氮氧化物	總懸浮微粒(TSP)、一氧化碳、氮氧化物	停止本項監測	本地區整體環境品質除總懸浮微粒24小時值偶有超出環境空氣品質標準外，其餘項目均低於標準。封存期間僅少數進出車輛之排氣影響，故將停止本項監測。至於廠址鄰近整體空氣品質，則可逕行參考環保署空氣品質測站-宜蘭、萬里、基隆、汐止站監測資料	
	監測頻率	每季1次，每次3~5天(含假日)	每季1次			
	監測期間	施工期間	● 施工前及施工期間			
	監測地點	於廠址工地周界附近敏感地區(如住宅、學校等)設置4站，測站位置視污染物排放量與地點予以彈性變動	於廠址附近地區人口密集處及遊憩中心設置4站。			
地表水	河川水文	監測項目	水位、河川斷面積、流速、流量	● 水位、河川斷面積、流速、流量	水位、河川斷面積、流速、流量	依據「核能四廠第一、二號機發電計畫調整水源供應變更內容對照表」，生水池水源已改由自來水公司供應，不再由雙溪河抽取，故將取消雙溪河2測站，至於石碇溪測站則予以持續監測，以掌握核能四廠廠區內河段截彎取直工程對附近區域排水之影響
		監測頻率	水位量測為連續測量，流速、斷面積及流量則為每季1次	水位量測為連續測量，流速、斷面積及流量則為每季1次	水位量測為連續測量，流速、斷面積及流量則為每季1次	
		監測期間	施工期間	施工前及施工期間	封存期間	
		監測地點	雙溪河測站位置為新社橋與下雙溪間及貢寮國小附近計2站；石碇溪測站位置台電宿舍上、下游各1站，計2站	雙溪河、石碇溪各設2站。	石碇溪上、下游各1站，計2站。	

註:1.變更前「環評報告施工期間監測計畫」摘錄自「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(修訂本)(民國80年11月)」第六章6.2施工監測計畫。
 2.變更前「工地管理計畫監測內容」摘錄自「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(修訂本)(民國80年11月)」附錄4.4A之監測計畫。
 3.粗體底線為本次變更檢討之內容。

表 1.3-1 核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間環境監測計畫變更內容對照表 (續 1)

監測類別	項目	變更前		變更後	調整說明	
		環評報告施工期間監測計畫 ^(註1)	工地管理計畫監測內容 ^(註2)	封存期間		
地表水	河川水質	監測項目	溶氧量、導電度、pH、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、油脂、氨氮、重金屬(銅、鐵、鋅、鎘、鉻、汞、鎳)、硝酸鹽氮、磷酸鹽	水質化學檢測(未指定項目)	溶氧量、導電度、pH、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、油脂、氨氮、重金屬(銅、鐵、鋅、鎘、鉻、汞、鎳)、硝酸鹽氮、磷酸鹽	核能四廠位於石碇溪流域，封存期間可能影響為駐廠人員生活污水排放對石碇溪水質之影響，惟本發電計畫封存期間無廢污水排入雙溪河，且生水池水源已改由自來水公司供應，不再抽取雙溪河水，故將取消雙溪河測站之監測，其河川水質可參考環保署雙溪河貢寮大橋及福隆海水浴場等2測站之監測資料
		監測頻率	每月1次	每月1次	每月1次	
		監測期間	施工期間	施工前及施工期間	封存期間	
		監測地點	雙溪河測站位置為新社附近與貢寮國小附近計2站；石碇溪測站位置為台電宿舍上、下游各1站，計2站	雙溪河、石碇溪出海口	1. 石碇溪上、下游各1站，計2站 2. 石碇溪出海口	
	廠區水質	監測項目	無此項目	水質化學檢測(未指定項目)	流量、pH、生化需氧量、懸浮固體、油脂、化學需氧量、大腸桿菌群	定期機組維護保養之冷卻水皆經處理符合放流水標準後方予以排放，封存期間可能影響主要為駐廠人員生活污水影響，故將持續監測生活污水排放口
		監測頻率		每月1次	每月1次	
		監測期間		施工前及施工期間	封存期間	
		監測地點		各主要排水渠道出口	排入石碇溪之放流口(辦公室排水口(1)、辦公室排水口(2)、宿舍區排水口)	
	海域水質	監測項目	pH(酸鹼度)、溶氧量、生化需氧量、大腸桿菌群、懸浮固體、導電度、餘氯、總磷、油脂、重金屬(鉛、鎘、銅、汞、鎂、鎳、鋅、鉻)、水溫。 至於施工船舶之污染監測，則視施工船舶之種類、特性及可能產生之污染物而決定是否增加監測項目。如污染物在海水水質監測項目之外，則增加污染物之監測項目	水質化學檢測(未指定項目)		本發電計畫海事工程已於94年7月竣工，未來已無任何海事工程，僅少數廠區排水排入海域，相較於本地區鄉鎮排水及海岸遊憩之影響極為輕微，另自海事工程竣工後已累積10年之環境背景資料，故將停止本項監測。至於廠址鄰近整體海域水質，則可逕行參考環保署海域水質-「核四預定地外海」及「福隆海水浴場」等2測站之監測資料
		監測頻率	每月1次	每月1次	停止本項監測	
		監測期間	施工期間	施工前及施工期間		
		監測地點	測站於廠址沿岸十公里內受施工影響之敏感區域機動設置	施工活動範圍內之海域		

註:1.變更前「環評報告施工期間監測計畫」摘錄自「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(修訂本)(民國80年11月)」第六章6.2施工監測計畫。
 2.變更前「工地管理計畫監測內容」摘錄自「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(修訂本)(民國80年11月)」附錄4.4A之監測計畫。
 3.粗體底線為本次變更檢討之內容。

表 1.3-1 核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間環境監測計畫變更內容對照表 (續 2)

監測類別	項目	變更前		變更後	調整說明	
		環評報告施工期間監測計畫 ^(註1)	工地管理計畫監測內容 ^(註2)	封存期間		
地下水	監測項目	1. 水位 2. 水質 (水溫、酸鹼度、導電度、氯鹽、硫酸鹽、懸浮固體、總有機碳、硫化物、總硬度、鐵、錳、鉻、銅、鎘、鉛、汞、鋅、鎳、砷)	1. 水位 2. 水質(未指定項目)	停止本項監測	本項監測主要係為監控基礎開挖及地下結構物對地下水影響，依據歷年監測水位已回復穩定、水質亦無滲漏污染，未來已無深開挖工程之影響，故將停止本項監測	
	監測頻率	1. 水位：每週 1 次 2. 水質：每月 1 次	1. 水位：每週 1 次 2. 水質：每月 1 次			
	監測期間	施工期間	施工期間			
	監測地點	於廠址及半徑 5 公里內設置水位及水質監測站 12 處	1. 水位：- (未指定) 2. 水質：廢棄物掩埋場			
生態	陸域生態	監測項目	無此項目	紀錄拍攝砂丘植物生長狀況	停止本項監測	封存期間已無開挖或土建工程影響，且廠址綠美化已有明顯成效，故將停止本項監測
		監測頻率		每年		
		監測期間		施工期間		
		監測地點		砂丘地		
	海域生態	監測項目	營養鹽 (亞硝酸鹽、硝酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽)、總磷、總氮、葉綠素 _a 、基礎生產力、植物性及動物性浮游生物、大型藻類、底棲生物、珊瑚、魚類	種類及生長狀況(未指定項目)	停止本項監測	本發電計畫海事工程已於94年7月竣工，未來無任何海事活動，僅少數廠區排水或逕流水排入海域，相較於本地區鄉鎮排水及海岸遊憩之影響極為輕微，另自海事工程竣工後已累積10年之環境背景資料，其歷年監測結果呈季節性變化趨勢，故將停止本項監測
		監測頻率	每季 1 次	每季 1 次		
噪音振動	監測項目	施工機具及運輸車輛之噪音與振動測定 Leq、Lx、Lmax	噪音振動量	停止本項監測	封存期間僅少數駐廠人員及因應安檢、設備操作維護所需之進出車輛，並無施工機具所產生之噪音與振動，對環境影響輕微，故將停止本項監測	
	監測頻率	每月 1 次，每次連續 24 小時	-			
	監測期間	施工期間	施工期間			
	監測地點	廠址附近及施工車輛行駛道路旁之建築物、橋樑及道路現況，預計於廠區附近 5 公里範圍設置 5 處測站	廠區附近 5 公里範圍設置 5 處測站			

註:1.變更前「環評報告施工期間監測計畫」摘錄自「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(修訂本)(民國 80 年 11 月)」第六章 6.2 施工監測計畫。
 2.變更前「工地管理計畫監測內容」摘錄自「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(修訂本)(民國 80 年 11 月)」附錄 4.4A 之監測計畫。
 3.粗體底線為本次變更檢討之內容。

表 1.3-1 核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間環境監測計畫變更內容對照表 (續 3)

監測類別	項目	變更前		變更後	調整說明
		環評報告施工期間監測計畫 ^(註1)	工地管理計畫監測內容 ^(註2)	封存期間	
交通流量	監測項目	產業道路、縣道、省道之交通流量及車輛類型、施工期間人員、物料之來源、輸送方式、吞吐量及路況	實地量測交通流量	停止本項監測	封存期間僅少數駐廠人員及因應設備操作維護所需之進出車輛，故將停止本項監測
	監測頻率	每 2 個月 1 次，每次 4 天(涵蓋假日)	每 2 個月 1 次		
	監測期間	施工期間	施工期間		
	監測地點	廠址附近 5 公里範圍內選定交通流量測點 5 站	-		
漁業調查	監測項目	1.問卷調查分析 2.漁獲實地調查分析	-	停止本項監測	海事工程已於94年7月竣工，未來無任何海事工程，且漁業調查為東北角海域大範圍之漁業概況及漁獲調查，封存期間將無任何影響。相關漁獲資料可逕行參考漁業統計年報，故將停止本項監測
	監測頻率	每季 1 次	-		
	監測期間	施工期間	-		
	監測地點	調查範圍包括貢寮鄉沿海地區	-		
海岸地形	監測項目	地形水深	地形水深	地形水深	為監測海事結構物對地形影響之參考，且為地方觀光與民眾關切之重要議題，故將持續辦理此項調查
	監測頻率	每年 2 次 (颱風季節前後各 1 次)	每年 2 次	每年 2 次 (半年 1 次)	
	監測期間	施工期間	施工期間	封存期間	
	監測地點	進、出水口結構物間及福隆海水浴場附近海域	進、出水口結構物間及福隆海水浴場附近海域	進、出水口結構物間及福隆海水浴場附近海域	
景觀遊憩	監測項目	無此項目	1. 遊客人數 2. 景觀點拍攝廠址及其附近外貌	停止本項監測	封存期間無開挖或土木工程影響，且廠址綠美化已有明顯成效，而遊客人數可逕行參考東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處統計資料，故將停止本項監測
	監測頻率		1. 遊客人數：每半年 1 次 2. 景觀點拍攝：每 2 個月 1 次		
	監測期間		施工期間		
	監測地點		-		

註:1.變更前「環評報告施工期間監測計畫」摘錄自「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(修訂本)(民國 80 年 11 月)」第六章 6.2 施工監測計畫。
 2.變更前「工地管理計畫監測內容」摘錄自「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告(修訂本)(民國 80 年 11 月)」附錄 4.4A 之監測計畫。
 3.粗體底線為本次變更檢討之內容。

表 1.3-2 核四封存期間環境監測計畫暨 108 年第 1 季執行情形一覽表

調查監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	調查日期
氣象觀測	風速、風向、氣溫、垂直氣溫差（大氣穩定度）、露點溫度	1.氣象低塔 2.氣象高塔	採連續自動觀測。	以氣象觀測儀器及資料轉換器(MTC)換算與數據化。	台電公司	108年1月1日 ~ 108年3月31日
河川水文監測	水位、河川斷面積、流速、流量	● 石碇溪1號測站（台電宿舍上游） ● 石碇溪2號測站（澳底二號橋附近）	1.河川水位採連續逐時自動觀測。 2.斷面積、流速與流量為每季1次。	1.水位以水壓式水位計監測。 2.河川斷面積以測深桿測得之水深推算。 3.流速以流速計觀測。	台電公司	● 水位 108年1月1日~ 108年3月31日 ● 流速、流量、斷面積 108年3月12日
河川水質監測	溶氧量、導電度、pH、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、油脂、氨氮、重金屬（銅、鐵、鋅、鎘、鉻、汞、鎳）、硝酸鹽氮、磷酸鹽	● 上游水文站 ● 澳底二號橋 ● 石碇溪河口	各測站每月進行1次採樣分析。	依據環保署公告之水質檢驗方法辦理，詳第1.5節。	台灣檢驗科技股份有限公司	108年1月23日 108年2月21日 108年3月6日
廠區水質監測	流量、pH、生化需氧量、懸浮固體、油脂、化學需氧量、大腸桿菌群	1.辦公區排水口（1） 2.辦公區排水口（2） 3.宿舍區排水口 4.污水處理廠排放口（自主監測）	各測站每月進行1次採樣分析。	依據環保署公告之水質檢驗方法辦理，詳第1.5節。	台灣檢驗科技股份有限公司	108年1月23日 108年2月21日 108年3月6日



圖 1.4-1 核四封存期間環境監測測站位置圖

監測結果數據分析

2

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

氣象觀測

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

第二章 監測結果數據分析

本季環境調查監測工作係「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間環境監測計畫變更內容對照表」(以下簡稱核四封存環境監測) 108 年第 1 季(1~3 月)之監測作業，本季進行之監測項目包括：氣象觀測、河川水文、河川水質、廠區水質等 4 項；各監測項目詳細之監測時程請參照第一章表 1.3-2 所示，以下茲就本季各項監測結果分析說明如后。

2.1 氣象觀測

1. 風向與風速

針對高、低氣象塔之風向與風速均進行 2 種不同高度之觀測，氣象低塔之觀測高度分別為標高 63 公尺及標高 21 公尺，氣象高塔則分別為標高 93 公尺及標高 63 公尺。

本季 1~3 月氣象高塔、低塔之盛行風向與平均風速監測結果，經整理詳如表 2.1-1 所示，逐時風向與風速月報表則列於附錄 IV.1-1~附錄 IV.1-12，依觀測結果繪製之風花圖詳如圖 2.1-1~圖 2.1-3 所示，風速風向聯合頻率分佈則列於附錄 IV.1-13~附錄 IV.1-24，茲分別說明如后。

(1) 氣象低塔

本季低塔 63 公尺及 21 公尺所觀測之風向及風速監測結果，經整理統計詳如表 2.1-1 及圖 2.1-1~圖 2.1-3 所示，本季低塔 63 公尺之盛行風向以東北風及北北東風為主，各月盛行風向所佔頻率分別為 21.3%、26.4% 及 17.2%。低塔 21 公尺之盛行風向以北北東風及北風為主，各月盛行風向所佔頻率分別為 23.9%、17.0% 及 14.7%

本季 1~3 月從氣象低塔觀測所得之平均風速，其中低塔 63 公尺分別為 5.0m/sec、3.4m/sec 及 3.9m/sec，低塔 21 公尺分別為 2.7m/sec、

2.0m/sec 及 2.2m/sec；由觀測結果可以看出，因高程之關係，低塔 63 公尺觀測所得之風速均較低塔 21 公尺為高。

(2) 氣象高塔

本季高塔 93 公尺及 63 公尺所觀測之風向及風速監測結果，經整理統計詳如表 2.1-1 及圖 2.1-1~圖 2.1-3 所示。本季高塔 93 公尺觀測結果，1~3 月之盛行風向均以北北東風為主，各月所佔頻率分別為 19.2%、14.1% 及 11.2%。高塔 63 公尺觀測結果，1~3 月之盛行風向以北北東風及北北西風為主，各月盛行風向所佔頻率分別為 19.4%、14.0% 及 11.1%。

本季 1~3 月從氣象高塔觀測所得之平均風速，在高塔 93 公尺分別為 5.7m/sec、3.9m/sec 及 4.5m/sec，高塔 63 公尺則分別為 3.4m/sec、2.5m/sec 及 2.8m/sec；由觀測結果可以看出，因高程之關係，高塔 93 公尺觀測所得之風速均較高塔 63 公尺為高。

2.氣溫、露點溫度

氣溫與露點溫度與相對濕度係於氣象低塔附近之氣象觀測坪進行觀測，本季各月份逐日之平均氣溫及露點溫度，分別整理如表 2.1-2 至表 2.1-3 所示。本季 1~3 月之月平均氣溫分別為 18.0°C、17.9°C 及 18.9°C，月平均露點溫度則分別為 15.0°C、16.1°C 及 16.0°C。

3.大氣穩定度（以垂直溫差推算）

大氣穩定度通常係以 Pasquill 穩定度分類法予以分類，其分類基準包括風向角標準差（動力因素）及垂直溫度梯度（熱力因素），詳見表 2.1-4 所示。依據本季氣象低塔（63 公尺與 21 公尺）及氣象高塔（93 公尺與 63 公尺）觀測之垂直溫差，再以 Pasquill 穩定度分類法計算其大氣穩定度機率分佈，結果詳如表 2.1-5 所示。

綜合本季低塔和高塔垂直溫差之觀測結果，氣象低塔 1 月以 E 級（微穩定）之分佈機率最高，2、3 月以 D 級（中性）之分佈機率最高，分別為 55.98%、47.81% 及 43.85%；氣象高塔以 1、2 月以 E 級（微穩定）之

分佈機率最高，3月以 F 級(中程度穩定)之分佈機率最高，分別為 54.70%、43.27% 及 46.00%。

表 2.1-1 核四封存期間風速風向 108 年第 1 季觀測結果

類別	時間	平均風速(m/sec)	盛行風向	所佔百分比 (%)
低塔 63 公尺	108 年 1 月	5.0	東北風	21.3
	107 年 1 月	5.2	北北東風	22.3
	歷年同月	4.7	-	-
	108 年 2 月	3.4	北北東風	26.4
	107 年 2 月	4.8	北北東風	28.7
	歷年同月	4.5	-	-
	108 年 3 月	3.9	北北東風	17.2
	107 年 3 月	3.9	南南西風	15.3
歷年同月	3.9	-	-	
低塔 21 公尺	108 年 1 月	2.7	北北東風	23.9
	107 年 1 月	2.8	北北東風	17.9
	歷年同月	2.8	-	-
	108 年 2 月	2.0	北風	17.0
	107 年 2 月	2.7	北北東風	19.2
	歷年同月	2.7	-	-
	108 年 3 月	2.2	北北東風	14.7
	107 年 3 月	2.4	西北風	16.6
歷年同月	2.5	-	-	
高塔 93 公尺	108 年 1 月	5.7	北北東風	19.20
	107 年 1 月	5.7	北北東風	15.6
	歷年同月	5.7	-	-
	108 年 2 月	3.9	北北東風	14.1
	107 年 2 月	5.5	北北東風	21.3
	歷年同月	5.4	-	-
	108 年 3 月	4.5	北北東風	11.2
	107 年 3 月	4.5	南風	14.0
歷年同月	4.7	-	-	
高塔 63 公尺	108 年 1 月	3.4	北北東風	19.4
	107 年 1 月	3.5	北北東風	14.4
	歷年同月	3.9	-	-
	108 年 2 月	2.5	北北西風	14.0
	107 年 2 月	3.5	北北東風	17.9
	歷年同月	3.7	-	-
	108 年 3 月	2.8	北北東風	11.1
	107 年 3 月	2.9	南南東風	12.5
歷年同月	3.3	-	-	

註：歷年資料統計時間自民國 84 年 8 月至 107 年 12 月。

表 2.1-2 核四封存期間氣溫 108 年第 1 季觀測結果

日期 \ 月份	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
1	16.4	14.2	18.6
2	17.1	19.3	20.5
3	18.4	20.8	18.9
4	21.6	17.2	17.7
5	19.5	17.7	19.6
6	18.1	18.5	18.2
7	19.3	20.7	13.9
8	18.7	16.0	15.3
9	18.0	15.8	18.0
10	21.7	16.5	16.5
11	21.4	15.8	16.4
12	18.7	19.5	17.5
13	17.7	17.7	17.6
14	18.7	17.9	20.4
15	20.1	19.4	16.7
16	16.6	16.8	17.6
17	16.0	16.0	18.0
18	17.9	20.0	20.2
19	18.4	20.3	19.8
20	18.1	21.5	23.5
21	15.3	19.7	24
22	14.4	17.5	19.7
23	15.9	14.4	16
24	17.4	15.5	16.3
25	18.6	17.1	18.3
26	15.6	17.5	19.2
27	15.4	19.1	22.1
28	16.0	17.7	24.4
29	17.2	-	22.5
30	19.4	-	20.5
31	20.5	-	19
月 平 均	18.0	17.9	18.9
歷年同期平均	16.14	16.63	18.17
107 年 同 期	16.4	15.5	19.5

註：(1)單位為℃。

(2)歷年資料統計時間自民國 84 年 8 月至 107 年 12 月。

表 2.1-3 核四封存期間露點溫度 108 年第 1 季觀測結果

日期 \ 月份	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
1	15.1	11.8	16.7
2	15.8	15.7	18.6
3	17.5	17.2	17.0
4	20.0	16.3	13.4
5	18.1	16.0	15.7
6	16.8	16.7	14.5
7	18.1	17.0	11.5
8	17.7	14.8	14.2
9	16.5	14.7	17.2
10	19.8	15.7	14.5
11	19.8	14.9	12.2
12	17.3	18.3	12.4
13	16.5	16.4	14.4
14	15.4	16.9	15.7
15	18.1	17.9	12.5
16	15.1	15.9	11.5
17	12.9	15.2	17.3
18	10.3	18.9	18.5
19	13.6	18.0	17.5
20	15.4	19.6	20.1
21	13.0	18.6	21.1
22	10.5	15.8	18.1
23	9.4	11.5	12.8
24	11.3	14.5	14.8
25	13.8	15.0	17.0
26	8.0	14.6	15.7
27	9.1	17.1	18.7
28	12.2	16.2	20.2
29	15.1	-	19.7
30	16.3	-	17.1
31	15.3	-	14.5
月 平 均	15.0	16.1	16.0
歷年同期平均	13.07	13.48	15.13
107 年 同 期	13.4	12.4	15.8

註：(1)單位為℃。

(2)歷年資料統計時間自民國 84 年 8 月至 107 年 12 月。

表 2.1-4 巴斯魁爾(Pasquill)穩定度分類法

大氣穩定度分類	巴斯魁爾	風向角標準差	垂直溫度梯度
極 不 穩 定	A	$\geq 22.5^\circ$	< -1.9
中程度不穩定	B	$17.5^\circ \sim 22.4^\circ$	$-1.9 \sim -1.7$
微 不 穩 定	C	$12.5^\circ \sim 17.4^\circ$	$-1.7 \sim -1.5$
中 性	D	$7.5^\circ \sim 12.4^\circ$	$-1.5 \sim -0.5$
微 穩 定	E	$3.8^\circ \sim 7.4^\circ$	$-0.5 \sim 1.5$
中 程 度 穩 定	F	$1.3^\circ \sim 3.7^\circ$	$1.5 \sim 4.0$
極 穩 定	G	$< 1.3^\circ$	> 4.0

註：垂直溫度梯度之單位為 $^\circ\text{C}/100$ 公尺。

表 2.1-5 核四封存期間大氣穩定度 108 年第 1 季頻率分佈統計表

月份		等級	A	B	C	D	E	F	G
108 年 第 1 季	1 月	氣象低塔	0.71	1.45	2.18	36.79	55.98	2.89	0.00
		氣象高塔	2.79	1.08	1.21	9.24	54.70	28.66	2.32
	2 月	氣象低塔	18.34	6.58	10.42	47.81	16.85	0.00	0.00
		氣象高塔	1.15	0.37	0.22	4.61	43.27	32.89	17.49
	3 月	氣象低塔	22.44	7.36	8.64	43.85	14.65	3.06	0.00
		氣象高塔	1.14	0.40	0.44	3.60	37.70	46.00	10.72
107 年 第 1 季	1 月	氣象低塔	0.00	0.00	0.00	2.69	89.51	7.73	0.07
		氣象高塔	75.47	2.05	2.32	5.88	13.34	0.91	0.03
	2 月	氣象低塔	0.00	0.04	0.04	5.39	83.78	10.75	0.00
		氣象高塔	77.86	2.72	2.90	10.79	5.69	0.04	0.00
	3 月	氣象低塔	0.40	0.88	1.61	23.27	58.27	14.12	1.45
		氣象高塔	81.84	1.21	0.84	4.37	4.74	7.00	0.00
歷 年 同 季	1 月	氣象低塔	2.68	1.28	1.89	29.50	51.76	7.37	5.53
		氣象高塔	8.53	2.01	2.06	24.88	48.09	10.66	3.73
	2 月	氣象低塔	4.58	1.99	2.26	27.35	49.76	9.33	4.73
		氣象高塔	9.32	2.42	2.44	24.91	44.33	12.64	3.94
	3 月	氣象低塔	8.75	2.00	2.65	29.48	43.25	9.16	4.71
		氣象高塔	11.53	2.16	2.60	23.53	41.23	12.60	4.85

註：1.各穩定度等級發生頻率以%表示。
 2.本表之大氣穩定度係依垂直溫度梯度推算而得。
 3.歷年資料統計時間自民國 84 年 8 月至 107 年 12 月。

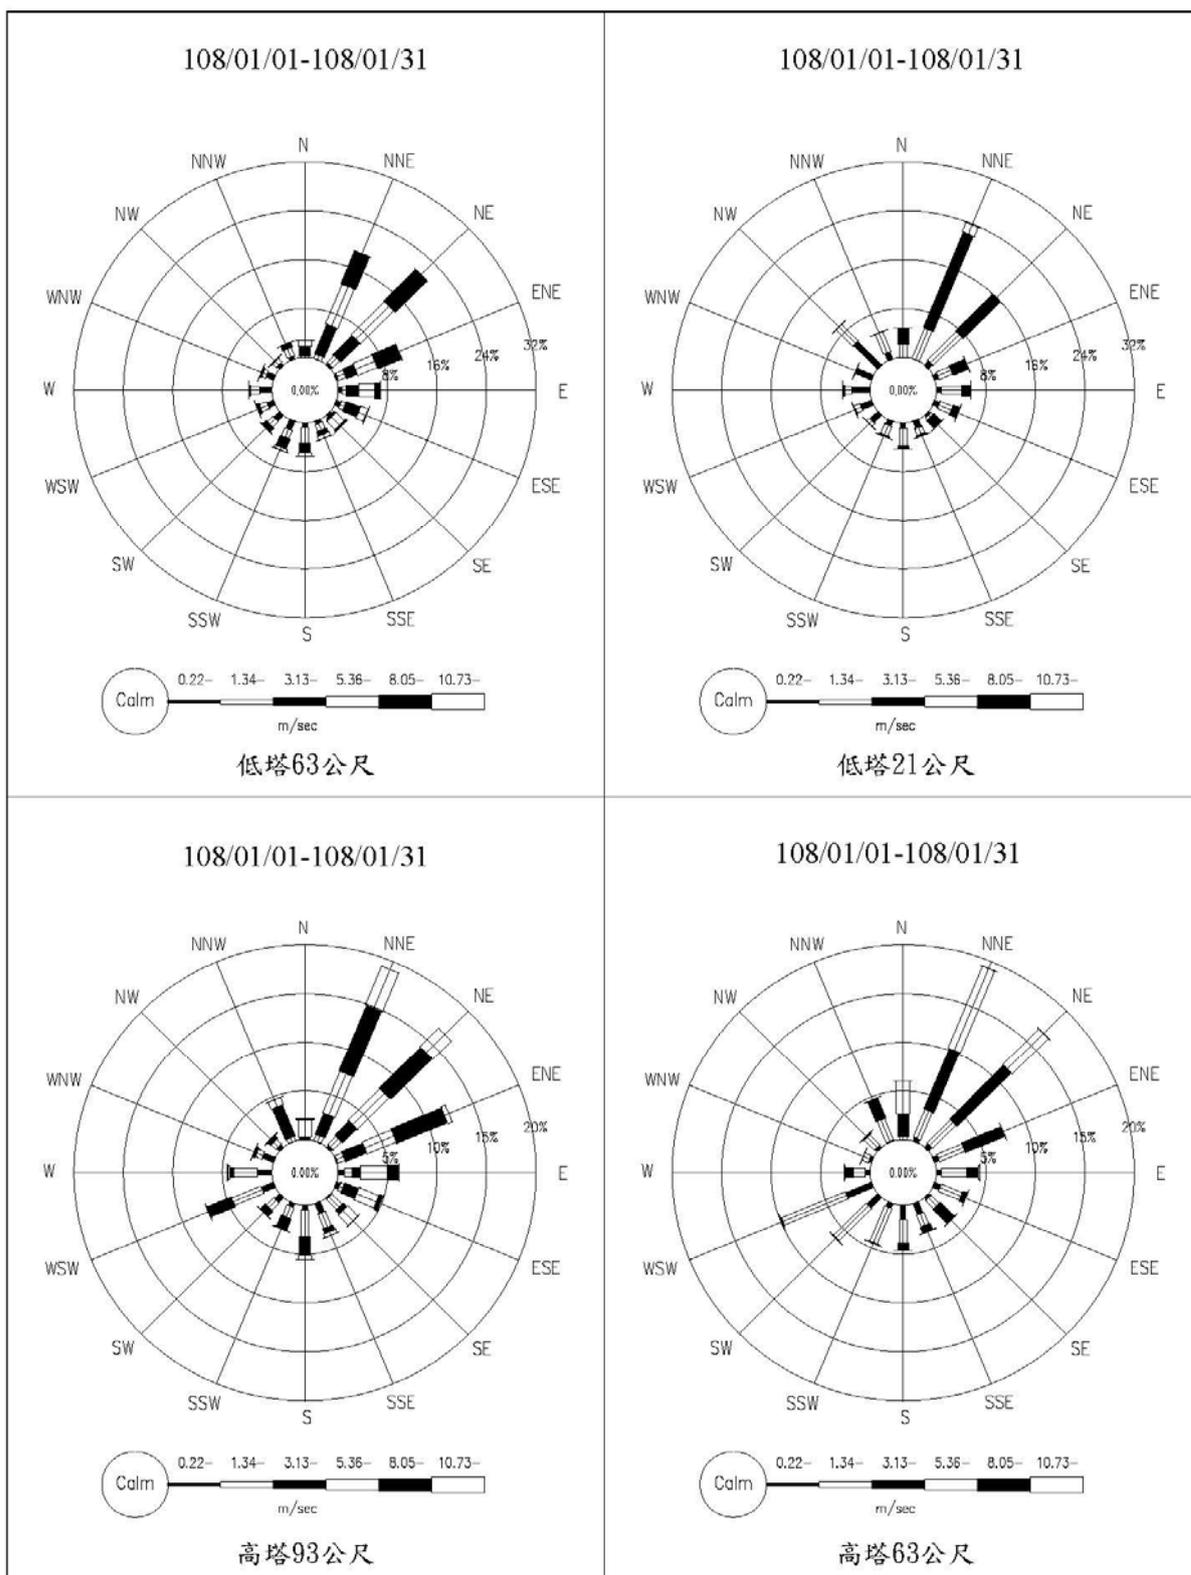


圖 2.1-1 核四封存期間環境監測氣象塔 108 年 1 月風花圖

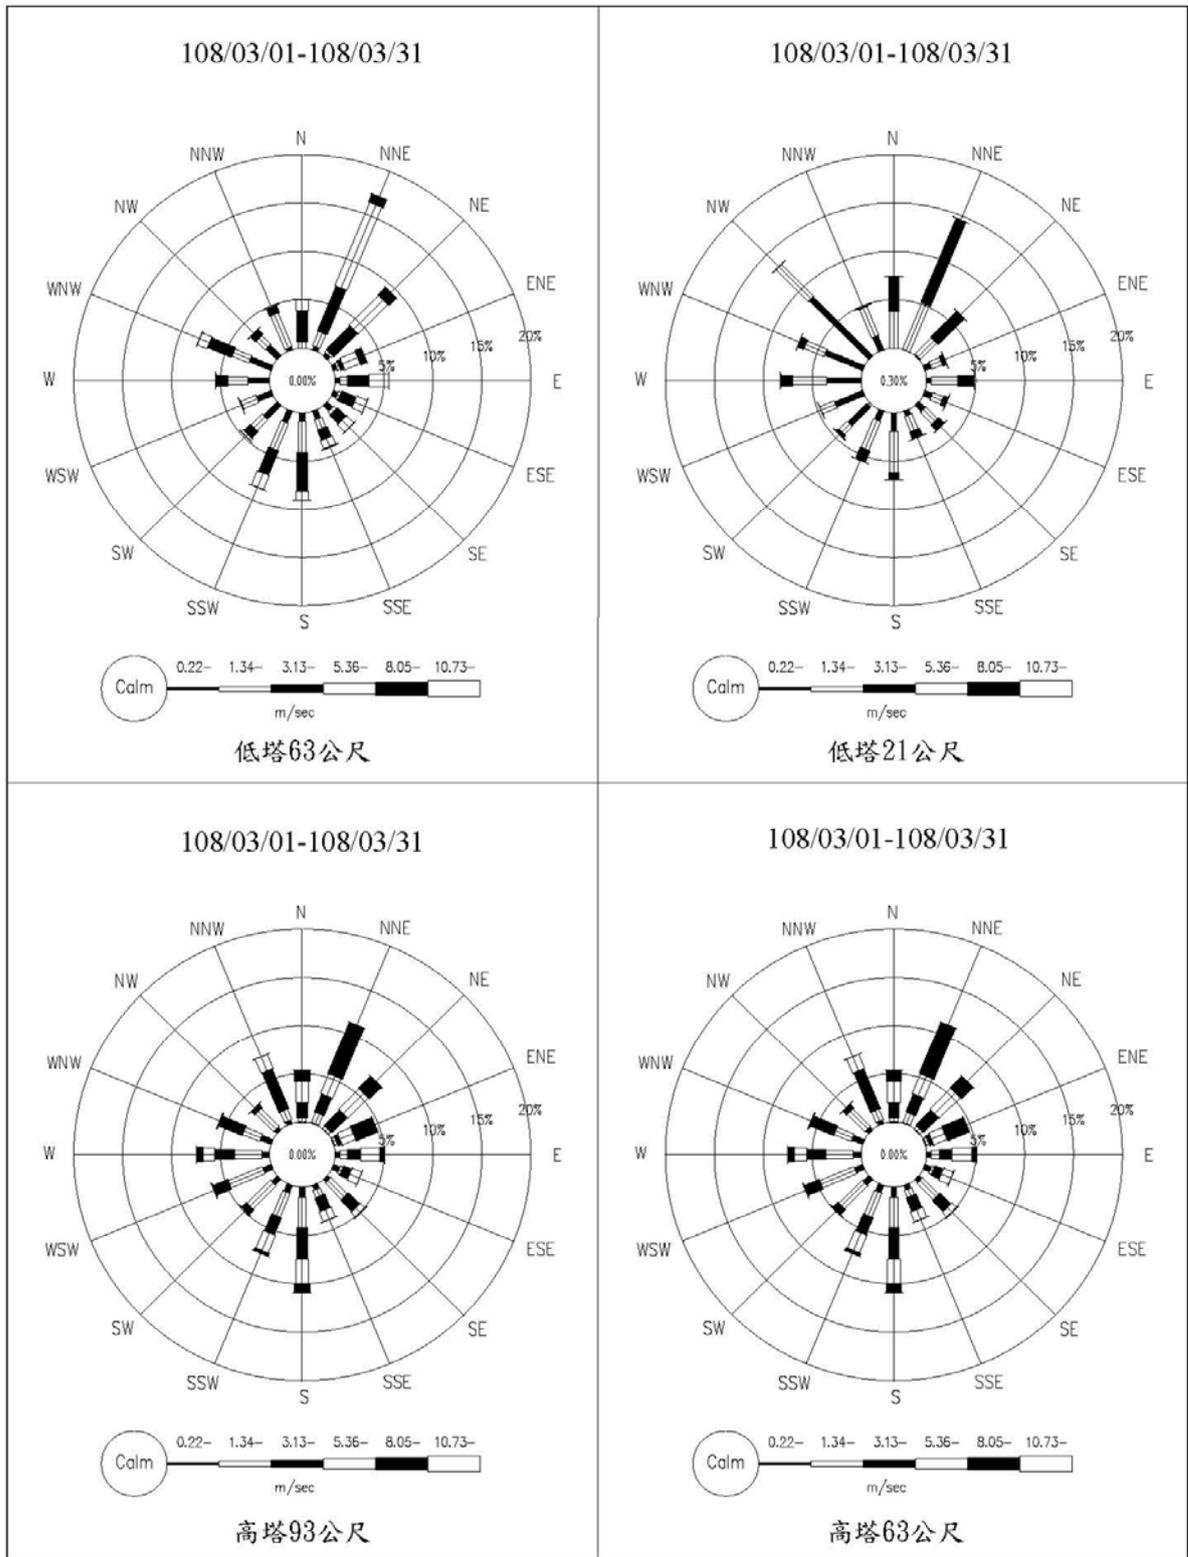


圖 2.1-2 核四封存期間環境監測氣象塔 108 年 3 月風花圖

河川水文監測

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

2.2 河川水文監測

河川水文監測自 89 年 1 月起新增石碇溪下游，位於澳底二號橋附近之石碇溪 2 號河川水文監測站（詳圖 1.4-1 所示），有關本季石碇溪河川水位監測結果，整理如表 2.2-1 所示。至於河川橫斷面面積、流速與流量之監測結果詳如表 2.2-2，各測站之水位變化則詳見圖 2.2-1。本季監測結果分析說明如下：

1.河川水位

依據表 2.2-1 及圖 2.2-1 之監測結果顯示，石碇溪 1 號測站 2、3 月水位監測站因水位計及蓄電池故障，故資料缺漏，水位計及新蓄電池已於 108 年 4 月 9 日完成更換並恢復監測。石碇溪 1 號測站 1 月之月平均河川水位為 1.56 公尺；石碇溪 2 號測站 1~3 月之月平均河川水位分別為 0.63 公尺、0.57 公尺、0.56 公尺。

2.河川斷面積

本季 3 月河川斷面積監測結果詳表 2.2-2，石碇溪 1 號測站河川斷面積為 2.160m^2 ，石碇溪 2 號測站河川斷面積為 0.900m^2 。

3.河川流速

本季 3 月河川平均流速監測結果詳表 2.2-2，石碇溪 1 號測站平均流速為 0.349m/sec ，石碇溪 2 號測站平均流速為 0.804m/sec 。

4.河川流量

本季 3 月河川流量監測結果詳表 2.2-2，石碇溪 1 號測站流量為 0.753cms ，石碇溪 2 號測站流量為 0.724cms 。

表 2.2-1 核四封存期間石碇溪河川水位 108 年第 1 季監測結果

測站別 日期	石碇溪 1 號測站			石碇溪 2 號測站		
	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
1	-	-	-	0.85	0.53	0.54
2	-	-	-	0.76	0.53	0.55
3	-	-	-	0.85	0.53	0.54
4	1.17	-	-	0.74	0.56	0.53
5	1.08	-	-	0.65	0.55	0.53
6	1.12	-	-	0.66	0.54	0.53
7	1.18	-	-	0.70	0.54	0.54
8	1.14	-	-	0.68	0.53	0.63
9	1.67	-	-	0.74	0.53	0.67
10	1.87	-	-	0.67	0.54	0.63
11	1.75	-	-	0.62	0.55	0.59
12	1.70	-	-	0.59	0.64	0.56
13	1.71	-	-	0.59	0.50	0.55
14	1.83	-	-	0.63	0.57	0.55
15	1.75	-	-	0.62	0.56	0.54
16	1.96	-	-	0.70	0.55	0.52
17	2.01	-	-	0.71	0.60	0.55
18	1.83	-	-	0.63	0.80	0.62
19	1.73	-	-	0.59	0.65	0.58
20	1.68	-	-	0.57	0.60	0.57
21	1.82	-	-	0.62	0.58	0.57
22	1.83	-	-	0.62	0.56	0.56
23	1.66	-	-	0.58	0.53	0.55
24	1.67	-	-	0.56	0.60	0.54
25	1.61	-	-	0.56	0.61	0.55
26	1.60	-	-	0.53	0.58	0.54
27	1.55	-	-	0.53	0.57	0.55
28	1.54	-	-	0.53	0.55	0.56
29	1.54	-	-	0.53	-	0.56
30	1.53	-	-	0.53	-	0.55
31	-	-	-	0.54	-	0.53
月平均	1.56	-	-	0.63	0.57	0.56
環評同期平均	1.15	1.31	1.27	-	-	-
107 年同期	1.78	1.75	1.57	0.25	0.25	0.26

- 註：1. 河川水位之量測單位為公尺，石碇溪 1 號測站（即歷年之石碇溪測站）之水尺零點標高為 10.62 公尺；石碇溪 2 號測站之水尺零點標高假定為 0.00 公尺。
2. 石碇溪 1 號測站（即歷年之石碇溪測站）之河川水位測值係每日 24 小時之平均值；石碇溪 2 號測站自 89/1/24 新增，表內數值係每日 24 小時之平均值。
3. 核四環評同期平均：係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（台電公司，民國 80 年），資料統計時間自民國 69 年至 79 年。
4. 本季石碇溪 1 號測站係因蓄電池失竊、水位計故障及需向國外採購零件等事情相繼發生，故儀器 1/31~3/31 無資料。

**表 2.2-2 核四封存期間河川斷面積、流速與流量
108 年第 1 季監測結果**

測站	觀測日期	河川斷面積 (m ²)	平均流速 (m/sec)	流 量 (cms)	歷年同期實測流量 (cms) ⁽¹⁾	107年同期實測流量 (cms)
石碇溪 1 號測站	108/3/12	2.160	0.349	0.753	0.119~4.801	0.310
石碇溪 2 號測站 (2)	108/3/12	0.900	0.804	0.724	0.101~4.549	0.193

註：1.歷年同期實測流量係摘錄「核能四廠發電工程施工期間環境監測」報告，其資料統計時間自民國 82 年至 105 年。

2.石碇溪 2 號測站自 89 年 1 月起新增。

3.依據「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告封存期間環境監測計畫變更內容對照表」其調查頻率為每季 1 次。

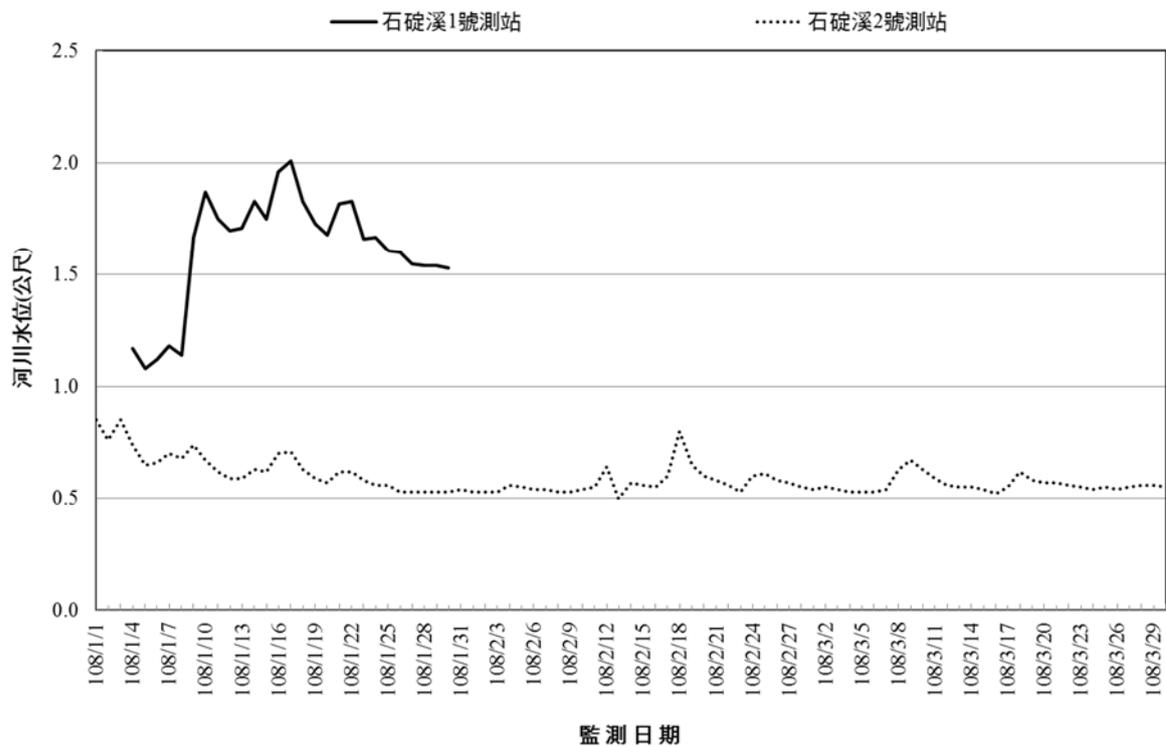


圖 2.2-1 核四封存期間河川水文 108 年 1~3 月水位變化圖

河川水質監測

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

2.3 河川水質監測

本季監測在石碇河流域共進行 3 次（每月 1 次）水質採樣及分析調查，調查結果分別整理如表 2.3-1 所示。

各類水體適用性質分類如表 2.3-2 所示，目前石碇溪尚未公告水體分類。本報告乃依據行政院環境保護署 106 年 9 月 13 日最新修訂公告之「地面水體分類及水質標準」（中華民國 106 年 9 月 13 日環署水字第 1060071140 號令發布），探討石碇溪之河川水質是否符合各類水體之水質標準。環保署新修正標準中，分為保護生活環境及保護人體健康等二類環境基準，其中保護生活環境基準針對各水域類型訂定，而保護人體健康係全部公共水域一律適用（詳表 2.3-3~表 2.3-4）。

1. 河川水質監測結果

本季於石碇溪水質之監測結果（詳如表 2.3-1），茲針對各測站水質狀況分別說明如下：

- (1) 上游水文站：本測站位於核四廠址上游，該處無任何核四廠區污水排入，水質會受上游社區住戶生活污水及養豬廢水間歇排放影響。本季水質採樣分析結果，各測值均達甲類陸域水體水質標準。
- (2) 澳底二號橋：位於石碇溪下游之澳底二號橋測站，匯集上游之養豬廢水、澳底地區生活、餐廳污水及廠區排水。本季水質採樣分析結果，各測值均達甲類陸域水體水質標準。
- (3) 石碇溪河口：本季水質採樣分析結果，各測值均達甲類陸域水體水質標準。

綜合而言，本季河川水質項目大致良好。由於核四生活污水經收集處理後予以排放，污染排出量比例甚低（詳 2.4 節分析），因此河口之有機污染除上游河川帶出之陸源污染物外，沿岸遊憩、漁業等亦為主要影響因子。

2.河川水質分析

(1)河川污染指標(RPI)評估

依據表 2.3-5「河川污染程度分類表」之推估方式，計算本季各測站之水質污染情況如表 2.3-1 示。由推算結果可知，本季各測站各月均屬未(稍)受污染。

(2)河川水質指數 (Water Quality Index, WQI₅)

台灣地區以溶氧、生化需量、氨氮、懸浮固體及導電度等五項為水質參數，各項參數之權重分別為溶氧 0.31、生化需量 0.26、氨氮 0.19、懸浮固體 0.17 及導電度 0.07，其計算方式為

$$WQI = \frac{1}{10} \left[\sum_{i=1}^n W_i q_i \right]^{1.5}$$

WQI=水質指數 (0-100)

W_i=水質參數之權重

Q_i=水質參數之點數

依據上述計算方式及表 2.3-6 及表 2.3-7 之 WQI₅ 水質計算式及分類等級表之推估，本季各測站之水質污染情況表 2.3-1 所示。由推算結果可知，本季上游水文站、澳底二號橋及石碇溪河口測站均屬良好等級。

表 2.3-1 核四封存期間石碇溪河川水質 108 年第 1 季監測結果

測站			上游水文站		
檢測項目	單位	偵測極限	1 月 23 日	2 月 21 日	3 月 6 日
pH	-	-	7.5 甲	7.8 甲	7.7 甲
導電度	µmho/cm25°C	-	94	108	90.8
溶氧量	mg/L	-	8.4 甲	7.6 甲	12.8 甲
懸浮固體	mg/L	1.25	2.6 甲	2.2 甲	<1.25 甲
硝酸鹽氮	mg/L	0.01	0.73	0.61	0.62
磷酸鹽	mg/L	0.006	0.034	0.077	0.166
生化需氧量	mg/L	1.0	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲
化學需氧量	mg/L	3.0	ND	ND	ND
油脂	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
氨氮	mg/L	0.01	0.01 甲	0.08 甲	0.05 甲
鎳	mg/L	0.004	ND	ND	ND
鐵	mg/L	0.011	0.181	0.143	0.195
鋅	mg/L	0.006	ND	ND	ND
鎘	mg/L	0.001	ND	ND	ND
銅	mg/L	0.005	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.004	ND	ND	ND
汞	mg/L	0.00015	ND	ND	ND
污染程度			未(稍)受污染		
WQ15 指標			乙-良好		
測站			澳底二號橋		
檢測項目	單位	偵測極限	1 月 23 日	2 月 21 日	3 月 6 日
pH	-	-	7.3 甲	7.3 甲	7.4 甲
導電度	µmho/cm25°C	-	163	196	277
溶氧量	mg/L	-	8.5 甲	7.7 甲	12.7 甲
懸浮固體	mg/L	1.25	1.7 甲	2.4 甲	1.8 甲
硝酸鹽氮	mg/L	0.01	0.69	0.53	0.44
磷酸鹽	mg/L	0.006	0.034	0.052	0.083
生化需氧量	mg/L	1.0	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲
化學需氧量	mg/L	3.0	ND	ND	8.1
油脂	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
氨氮	mg/L	0.01	0.02 甲	0.03 甲	0.03 甲
鎳	mg/L	0.004	ND	ND	ND
鐵	mg/L	0.011	0.227	0.304	0.359
鋅	mg/L	0.006	ND	ND	0.006
鎘	mg/L	0.001	ND	ND	ND
銅	mg/L	0.005	ND	0.024	ND
鉻	mg/L	0.004	ND	ND	ND
汞	mg/L	0.00015	ND	ND	ND
污染程度			未(稍)受污染		
WQ15 指標			乙-良好		

註：「甲」、「乙」、「丙」、「丁」、「戊」各代表符合甲、乙、丙、丁、戊類陸域地面水體水質標準。

表 2.3-1 核四封存期間石碇溪河川水質 108 年第 1 季監測結果 (續)

測站			石碇溪河口		
檢測項目	單位	偵測極限	1 月 23 日	2 月 21 日	3 月 6 日
pH	-	-	7.8 甲	7.3 甲	7.9 甲
導電度	µmho/cm25°C	-	4380	7420	34300
溶氧量	mg/L	-	8.4 甲	7.5 甲	8.2 甲
懸浮固體	mg/L	1.25	2.0 甲	3.3 甲	4.2 甲
硝酸鹽氮	mg/L	0.01	0.72	0.49	0.21
磷酸鹽	mg/L	0.006	0.025	0.064	0.101
生化需氧量	mg/L	1.0	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲
化學需氧量	mg/L	3.0	8.5	5.1	3.0
油脂	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
氨氮	mg/L	0.01	0.05 甲	0.04 甲	0.04 甲
鎳	mg/L	0.004	ND	ND	ND
鐵	mg/L	0.011	0.194	0.221	0.161
鋅	mg/L	0.006	0.006	ND	ND
鎘	mg/L	0.001	ND	ND	ND
銅	mg/L	0.005	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.004	ND	ND	ND
汞	mg/L	0.00015	ND	ND	ND
污染程度			未(稍)受污染		
WQ15 指標			乙-良好		

註：「甲」、「乙」、「丙」、「丁」、「戊」各代表符合甲、乙、丙、丁、戊類陸域地面水體水質標準。

表 2.3-2 地面水體適用性質分類

水體分類	甲 類	乙 類	丙 類	丁 類	戊 類
水體適用性					
游泳	✓				
一級公共給水	✓				
二級公共給水	✓	✓			
三級公共給水	✓	✓	✓		
一級水產用水	✓	✓	✓		
二級水產用水	✓	✓	✓		
一級工業用水	✓	✓	✓		
二級工業用水	✓	✓	✓	✓	
灌溉用水	✓	✓	✓	✓	
環境保育	✓	✓	✓	✓	✓

說明：一級公共給水：指經消毒處理即可供公共給水之水源。

二級公共給水：指需混凝、沉澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源。

三級公共給水：指經活性碳吸附、離子交換、逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源。

一級水產用水：在陸域地面水體，指可供鱒魚、香魚及鱸魚培養用水之水源；在海域水體，指可供嘉臘魚及紫菜類培養用水之水源。

二級水產用水：在陸域地面水體，指可供鯉魚、草魚及貝類培養用水之水源；在海域水體，指虱目魚、烏魚及龍鬚菜培養用水之水源。

一級工業用水：指可供製造用水水源。

二級工業用水：指可供冷卻用水之水源。

**表2.3-3 地面水體分類及水質標準之保護生活環境相關環境基準
(陸域地面水體-河川、湖泊)**

水質項目(註) 限值	水體分類 陸域地面水體 (河川、湖泊)				
	甲 類	乙 類	丙 類	丁 類	戊 類
pH	6.5-8.5	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0
溶氧量	≥6.5	≥5.5	≥4.5	≥3.0	≥2.0
大腸桿菌群	≤50	≤5,000	≤10,000		
生化需氧量	≤1.0	≤2.0	≤4.0	≤8.0	≤10.0
懸浮固體	≤25	≤25	≤40	≤100	無漂浮物且 無油污
氨氮	≤0.1	≤0.3	≤0.3		
總磷	≤0.02	≤0.05			

註：各項之單位：pH 值無單位，大腸桿菌群 CFU/100mL，其餘均為 mg/L。
資料來源：行政院環保署 106 年 9 月 13 日修訂公告。

**表 2.3-4 地面水體分類及水質標準保護人體健康相關環境基準
(重金屬項目)**

水 質 項 目		基準值 (單位：毫克/公升)
重 金 屬	鎘	0.005
	鉛	0.01
	六價鉻	0.05
	砷	0.05
	汞	0.001
	硒	0.01
	銅	0.03
	鋅	0.5
	錳	0.05
	銀	0.05
	鎳	0.1

備註：1.保護人體健康相關環境基準係以對人體具有累積性危害之物質，具體標示其基準值。
2.基準值以最大容許量表示。
3.全部公共水域一律適用。
4.其他有害水質之農藥，其容許量由中央主管機關增訂公告之。
資料來源：行政院環保署106年9月13日修訂公告。

表 2.3-5 河川污染程度分類表

項目 \ 污染程度	未（稍）受污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量 (mg/L)	6.5 以上	4.6 ~ 6.5	2.0 ~ 4.5	2.0 以下
生化需氧量(mg/L)	3.0 以下	3.0 ~ 4.9	5.0 ~ 15	15 以上
懸浮固體 (mg/L)	20 以下	20 ~ 49	50 ~ 100	100 以上
氨氮 (mg/L)	0.50 以下	0.50 ~ 0.99	1.0 ~ 3.0	3.0 以上
點 數	1	3	6	10
污染積分數	2.0 以下	2.1 ~ 3.0	3.1 ~ 6.0	6.0 以上

說明：1.表內之污染積分數為溶氧量、生化需氧量、懸浮固體及氨氮點數之平均值。

2.溶氧量、生化需氧量、懸浮固體及氨氮均採用平均值。

資料來源：台灣河川水質年報。

表 2.3-6 河川水質指數 WQI₅ 之水質點數計算式

水質點數	溶氧		生化需氧量	氨氮	懸浮固體物	導電度
	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	($\mu\text{mho/cm}$)
100	100	-	0	0	0	0
90.00	80 120	6.5	1	0.1	10	400
70.00	70 140	5.5	2	0.3	25	500
45.00	55	4.5	4	1	10	750
25.00	40	3	8	3	100	1500
10.00	25	2	12	5	400	-
0.00	0	0	25	8	1000	3000

資料來源：河川水質管理決策系統建立與應用，行政院環保署，民國 88 年 6 月。

表 2.3-7 河川水質指數 WQI₅ 水質分類等級表

水質指標	水質等級	河川水體分類
91-100	優	甲
71-90	良好	乙
51-70	中等	丙
31-50	中下等	丁
16-30	不良	戊
<15	惡劣	—

廠區水質監測

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

2.4 廠區水質監測

本項監測主要係針對廠區各排入鄰近水體(石碇溪)之排水口進行水質監測，惟目前廠區內生活廢水皆已接管至廠區之污水處理廠經處理至符合放流水標準後排放，各測站中辦公區排水口(1)、(2)等 2 處測站彙集山泉水及地表逕流，宿舍區排水口測站則匯集有廠區外生活污水及沼澤區水。

目前廠區內辦公廳舍及宿舍區等臨時建物及排水設施均於 97 年放流水相關標準制定前建造完成，惟因應現行法規標準，故以放流水相關管制標準做為參考基準，即辦公區排水口(1)、(2)及宿舍區排水口等 3 處放流水質均以放流水標準中既設建築物污水處理設施標準(如表 2.4-1 所示)為參考依據。本季監測結果(詳表 2.4-2)，各測值均符合放流水標準。

另針對現場工作人員生活污水之有機污染對河川水質影響方面，經彙整廠區污水處理廠淨化處理後實際排放量，並依據廠內各生活污水排水口之監測結果顯示，生化需氧量平均濃度為 0.50mg/L，依此推估本季廠區之生化需氧量污染排放量為 0.02 公斤/日推估(污染量推估詳表 2.4-3)；另推估工區污染排放佔石碇溪污染比例，石碇溪之背景流量約為 0.753m³/sec(108 年 3 月石碇溪 2 號水文測站河川流量，詳表 2.2-2 所示)，而生化需氧量為 0.50mg/L(本季澳底二號橋測站 108 年 1~3 月平均測值)，故推算本廠區排放之生化需氧量佔石碇溪背景污染量之 0.06%。

表 2.4-1 與本計畫相關之放流水標準

適用範圍		項 目	單 位	最大限值
事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢污水共同適用		水溫	°C	1.攝氏 38 度以下（適用於 5~9 月）。 2.攝氏 35 度以下（適用於 10 月~翌年 4 月）。
		pH	-	6.0~9.0
		油脂	mg/L	10
既設建築物污水處理設施	流量大於 250 立方公尺/日	生化需氧量(BOD)	mg/L	30
		化學需氧量(COD)	mg/L	100
		懸浮固體(SS)	mg/L	30
		大腸桿菌群	CFU/100mL	2×10 ⁵
	流量介於 50~250 立方公尺/日	生化需氧量(BOD)	mg/L	50
		化學需氧量(COD)	mg/L	150
		懸浮固體(SS)	mg/L	50
		大腸桿菌群	CFU/100mL	3×10 ⁵
	流量小於 50 立方公尺/日	生化需氧量(BOD)	mg/L	80
		化學需氧量(COD)	mg/L	250
		懸浮固體(SS)	mg/L	80

資料來源：行政院環保署 106 年 12 月 25 日修正發布之放流水標準。

表 2.4-2 核四封存期間廠區排水水質 108 年第 1 季監測結果

樣品名稱			辦公區排水口 (1)		
檢測項目	單位	方法偵測極限	1 月 23 日	2 月 21 日	3 月 6 日
流量	m ³ /day	-	31.53	25.15	6.93
pH	-	-	6.9	7.1	7.1
懸浮固體	mg/L	1.25	<1.25	1.1	<1.25
化學需氧量	mg/L	3.0	ND	ND	ND
生化需氧量	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
油脂	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸桿菌群	CFU/100ml	<10	1.5×10 ³	1.6×10 ³	2.7×10 ²
樣品名稱			辦公區排水口 (2)		
檢測項目	單位	方法偵測極限	1 月 23 日	2 月 21 日	3 月 6 日
流量	m ³ /day	-	40.61	41.36	20.71
pH	-	-	7.1	7.4	7.6
懸浮固體	mg/L	1.25	<1.25	2.4	1.6
化學需氧量	mg/L	3.0	ND	ND	ND
生化需氧量	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
油脂	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸桿菌群	CFU/100ml	<10	2.4×10 ²	3.7×10 ³	8.0×10 ²
樣品名稱			宿舍區排水口		
檢測項目	單位	方法偵測極限	1 月 23 日	2 月 21 日	3 月 6 日
流量	m ³ /day	-	1.34×10 ³	3.70×10 ³	8.14×10 ³
pH	-	-	7.2	7.5	7.5
懸浮固體	mg/L	1.25	3.1	2.6	4.8
化學需氧量	mg/L	3.0	7.5	4.0	4.5
生化需氧量	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
油脂	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸桿菌群	CFU/100ml	<10	1.5×10 ⁴	3.7×10 ³	1.4×10 ⁴

表 2.4-3 108 年第 1 季每日平均污水量及污染量推估表

處理別		項目	污水量 (m ³ /day)	排 放 濃 度 (mg/L)	污 染 量 (kg/day)
生化 需氧量	處 理 前		36.44	200	7.29
	處 理 後			0.50	0.02
備 註		<p>本季每月污水處理排放量分別為 1 月：1,364.865m³、2 月：885.236m³、3 月：1,043.784m³。每日平均排放量約為 36.440 m³/day。</p> <p>1.處理前以一般都市污水污染含量估算，生化需氧量為200mg/L。</p> <p>2.放流水排放濃度以污水廠排放濃度之平均值計。測值為 ND 者，則採 $\left(\frac{\text{偵測極限值}}{2}\right)$ 為其值以平均之。</p> <p>3.污染量 (kg/day) = 污水量 (m³/day) × 生化需氧量含量 (mg/L) × (1/1000)</p>			

檢討與建議 3

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

第三章 監測結果檢討與因應對策

3.1 監測結果綜合檢討分析

監測結果綜合檢討，除針對本季（108年1~3月）監測結果說明外，亦與上季（107年10~12月）、歷年同季（1~3月）及歷年所有調查結果加以分析，各項結果分述如后：

1. 氣象觀測

(1) 風向與風速

本季（1~3月）在盛行風向方面，低塔63公尺以東北風及北北東風為主，低塔21公尺北北東風及北風為主，高塔63公尺以以北北東風及北北西風為主，高塔93公尺以北北東風為主；其低塔63公尺1月及3月，低塔21公尺3月、高塔93公尺3月、高塔63公尺2、3月之盛行風向與107年同月略有不同，其餘測站則與去年同期相近。

本季（1~3月）在風速方面，本季低塔風速介於2.0~5.0m/sec之間，高塔風速介於2.5~5.7m/sec之間，與歷年同季相較，則互有高低（低塔2.5~4.7m/sec；高塔：3.3~5.7m/sec）差異不大（詳表2.1-1）。

(2) 氣溫、露點溫度

季1~3月觀測之月平均氣溫（詳表2.1-2）分別為18.0°C、17.9°C及18.9°C，本季之月平均氣溫較107年同季（15.5°C~19.5°C）與歷年同季（16.14°C~18.17°C）變化不大；本季月平均露點溫度（詳表2.1-3）分別為15.0°C、16.1°C及16.0°C，其測值略高於107年同季（13.4°C~15.8°C）及歷年同季（13.07°C~15.13°C）變化不大。

(3) 大氣穩定度（以垂直溫差推算）

本季大氣穩定度機率分佈，氣象低塔1月以E級（微穩定）之分佈機率最高，2、3月以D級（中性）之分佈機率最高，分別為55.98%、47.81%及

43.85%；氣象高塔以1、2月以E級（微穩定）之分佈機率最高，3月以F級（中程度穩定）之分佈機率最高，分別為54.70%、43.27%及46.00%。歷年低塔及高塔均以D級（中性）及E級（微穩定）之分佈機率較高。

2.河川水文監測

有關石碇溪本季與歷年同季之河川水文監測結果整理於表3.1-1。在河川水位方面，本季石碇溪1號測站2、3月水位監測站因水位計及蓄電池故障，故無資料，水位計及新蓄電池已於108年4月9日完成更換並恢復監測，108年1月平均水位為1.56m之間，石碇溪2號測站月平均水位介於0.56~0.63m之間，本季測值均介於歷年同季（石碇溪1號河川水位介於0.39~3.28m，石碇溪2號河川水位介於0.25~2.15m）之間；在河川斷面積方面，本季3月石碇溪1號測站河川斷面積為2.160m²，石碇溪2號測站河川斷面積為0.900m²，本季測值介於歷年同季（石碇溪1號河川斷面積介於0.20~25.65m²，石碇溪2號河川斷面積介於0.20~19.16m²）之間；在平均流速方面，本季3月石碇溪1號測站平均流速為0.349m/sec，石碇溪2號測站平均流速為0.804m/sec，本季測值均介於歷年同季（石碇溪1號測站流速介於0.07~1.09m/sec，石碇溪2號測站流速介於0.03~10.72m/sec）之間；在流量方面，本季3月石碇溪1號測站流量為0.753cms，石碇溪2號測站流量為0.724cms，本季測值介於歷年同期流量範圍（石碇溪1號測站流量介於0.103~13.654cms，石碇溪2號測站流量介於0.064~11.900cms）之間。歷年各測站之水位、流速及流量主要受天候降雨影響所致。

3.河川水質監測

本季（108年1~3月）因已進入封存期間，河川水質測站僅針對石碇溪之上游水文站、澳底二號橋及石碇溪河口3站進行分析。

(1) 河川水質分析

針對河川水質與工程施工較有關之懸浮固體物、導電度及曾有超出甲類水質標準之pH、溶氧量、生化需氧量、氨氮等水質項目，比較其歷年測值變化趨勢如表3.1-2~表3.1-8及圖3.1-1~圖3.1-7所示。

本季pH測值介於7.3~7.9之間，本季測值與上季（7.1~7.9）測值變化不大，且介於歷年同季（5.37~8.88）及歷年（4.53~9.66）測值範圍內。

本季溶氧量測值介於7.5~12.8mg/L之間，本季測值與上季（6.4~11.7mg/L）及歷年同季（5.0~10.9mg/L）差異不大，且介於歷年（3.3~13.5mg/L）測值範圍內。

本季生化需氧量測值均於低於偵測極限(<1.0mg/L)，本季測值均介於歷年同季（低於偵測極限(<1.0mg/L)~9.1mg/L之間）、歷年（低於偵測極限(<1.0mg/L)~11.2mg/L）及上季（低於偵測極限(<1.0mg/L)）測值範圍內。

本季氨氮測值介於0.01~0.08mg/L之間，水質偶有變差且變化較大，主要係因養豬廢水及居民之生活污水排入，且部分澳底地區之生活污水沿台2省道收集，於此處排入石碇溪，因此水質受石碇溪流量及澳底生活污水排入影響。若採樣時適逢污水排入，則水質普遍不佳；若無污水排放，則因石碇溪本流及核四廠區匯集之山泉水稀釋作用，水質尚屬良好。本季氨氮測值介於上季（介於低於偵測極限(<0.01mg/L)~0.26mg/L）、歷年同季（介於低於偵測極限(<0.01mg/L)~2.28mg/L）及歷年（介於低於偵測極限(<0.01mg/L)~18.2mg/L）測值範圍內。

歷年懸浮固體濃度偏高情形多與降雨沖刷河岸泥砂有關，本季各測站懸浮固體測值介於低於偵測極限(<1.5mg/L)~4.2mg/L之間，介於上季（1.6~15.1mg/L）及歷年同季（介於低於偵測極限(<0.5mg/L)~299mg/L）測值之間。歷年以90年6月澳底二號橋測站懸浮固體物受降雨影響濃度為973mg/L最高，惟當日該測站上游測站—澳底二號橋攔水堰上游測值僅11.6mg/L，由於澳底二號橋攔水堰上游測站位於核四廠周界，其測值代表核四廠出廠之水質狀況，因此該日澳底二號橋測站懸浮固體物偏高情形與核四工程影響較小；而歷年上游水文站85年1月、91年8月懸浮固體測值分別為299mg/L、226mg/L，主要受到降雨沖刷大量泥土入河致水中懸浮固體增加所致。

導電度方面，本季測值介於90.8~34,300 μ mho/cm之間，本季測值高於歷年同季（77~16,800 μ mho/cm）、上季（90~17,200 μ mho/cm），但介於歷年（11~55,400 μ mho/cm）測值範圍內。

硝酸鹽氮方面，本季測值介於0.21~0.73mg/L之間，本季測值與上季（0.52~0.72mg/L）差異不大，介於歷年同季（介於0.02~1.66mg/L）及歷年（介於低於偵測極限（0.01mg/L）~2.28mg/L）測值範圍內。

在重金屬方面，各項重金屬測值均遠低於地面水體分類及水質標準保護人體健康相關環境基準，且介於歷年範圍內，各項重金屬監測結果分述如下。重金屬鎳本季測值均低於偵測極限（<0.004mg/L），介於歷年（介於低於偵測極限（<0.003mg/L）~0.320mg/L）測值範圍內。重金屬鐵本季測值介於0.143~0.359mg/L，介於歷年（介於低於偵測極限（<0.003mg/L）~11.6mg/L）測值範圍內。重金屬鋅本季測值均低於偵測極限（<0.006mg/L）~0.006 mg/L，介於歷年（0.0020~1.58mg/L）測值範圍內。重金屬鎘本季測值均低於偵測極限（<0.001mg/L），介於歷年（介於低於偵測極限（<0.001mg/L）~0.0135mg/L）測值範圍內。重金屬銅本季測值介於低於偵測極限（<0.005mg/L）~0.024mg/L，介於歷年（0.006~0.256mg/L）測值範圍內。重金屬鉻本季測值均低於偵測極限（<0.004mg/L），介於歷年（0.0011~4.200mg/L）測值範圍內。重金屬汞本季測值均低於偵測極限（<0.00015mg/L），介於歷年（低於偵測極限（<0.00015mg/L~0.0058mg/L）測值範圍內。

(2) 河川水質污染分析

綜合歷年石碇溪河川水質監測結果，其溶氧量、生化需氧量及氨氮等項目之污染濃度均有偏高情形，主要係因石碇溪沿線為澳底主要住宅區並鄰近養豬戶，其養豬廢水排入石碇溪中，導致污染量超出河川涵容能力所致，惟流經廠區後，廠區排放混合山泉水排入石碇溪下游，使水量增多，亦使水質略微改善，歷年水質多屬未稍受~輕度污染程度，本季水質皆屬未稍受污染程度。

4. 廠區水質監測

(1) 廠區水質分析

針對工程施工影響較大之測項進行分析，歷年監測結果（表3.1-9~表3.1-12及圖3.1-8~圖3.1-9）顯示，本季pH介於6.9~7.6之間，本季測值介於歷年同季（6.0~7.4）之間，與上季（6.6~7.5）測值差異不大，歷年pH測值介於5.0~8.6之間，其88年4月各測站測值有偏低情形，惟後續監測迄今已有所改善。

本季懸浮固體測值介於低於偵測極限(<1.25mg/L)~4.8mg/L之間，各測站均符合放流水標準，本季測值與上季測值（介於低於偵測極限(<1.25mg/L)~3.2mg/L）變化不大，各測值均介於歷年同季（低於偵測極限(<1.0 mg/L)~147mg/L）及歷年（低於偵測極限(<1.0mg/L)~547mg/L）測值範圍內。

本季生化需氧量測值皆低於偵測極限值（1.0mg/L），其水質均符合放流水標準，相較於歷年監測結果，本季生化需氧量介於上季（介於低於偵測極限值（ND<1.0mg/L）~1.1mg/L）測值及歷年同季（低於偵測極限值（ND<1.0mg/L）~37.1mg/L）範圍內；化學需氧量本季測值介於低於偵測極限值（ND<1.0mg/L）~7.5mg/L之間，本季化學需氧量測值介於上季（低於偵測極限值（ND<1.0mg/L）~11.4mg/L）及歷年同季（低於偵測極限值(<2.5mg/L)~146.0mg/L）測值範圍內。

整體而言，廠區水質歷年僅懸浮固體及生化需氧量之測值偶有超過放流水相關標準之情形為主，惟對周遭環境之影響尚屬輕微。

(3) 廠區水質污染量推估

就現場工作人員污染排放總量對河川水質影響之推估方面，目前廠區內之員工污水多已納入污水處理廠處理，惟尚有少部分為經化糞池處理符合放流水標準後再予排放，本季生化需氧量之排放污染量為0.02公斤/日，低於歷年之排放範圍（生化需氧量：0.05~5.58公斤/日）內；石碇溪2號測站歷年背景流量介於0.022~6.384CMS，而歷年澳底二

號橋實測生化需氧量之季平均值為低於偵測極限（ND<1.0mg/L）~2.73mg/L，故推算本廠區排放之生化需氧量污染量約佔石碇溪背景污染量之0.05%~6.27%，其對石碇溪水質之影響尚屬有限。由於河川沿線有養豬場分佈，且澳底地區之餐廳及家庭生活污水大多排放至石碇溪，故推測石碇溪水質主要是受此類污染源所影響。

3.2 監測結果異常現象因應對策

本季（108年1~3月）各項環境監測，包括氣象觀測、河川水文監測、河川水質監測及廠區水質監測等45項，本季及上季各項均符合法規標準。

表 3.1-1 核四封存期間河川水文監測結果比較表

測站	期程	河川月平均 水位(m)	河川斷面積 (m ²)	平均流速 (m/sec)	流量(cms)
石 碇 溪 1 號 測 站	本季 (108 年 1~3 月)	1.74~1.79	1.430	0.184	0.263
	107 年 1~3 月	1.57~1.78	1.540~2.460	0.188~0.460	0.290~1.131
	歷年 1~3 月	0.39~3.28	0.20~25.65	0.07~1.09	0.103~13.654
	上季 (107 年 10~12 月)	1.74~1.79	1.430	0.184	0.263
石 碇 溪 2 號 測 站	本季 (108 年 1~3 月)	0.56~0.63	0.900	0.804	0.724
	107 年 1~3 月	0.25~0.26	0.410~1.110	0.471~1.127	0.193~1.251
	歷年 1~3 月	0.25~2.15	0.20~19.16	0.03~10.72	0.064~11.900
	上季 (107 年 10~12 月)	0.29~0.64	0.410	0.422	0.173

註：1.歷年同期資料係摘錄「核能四廠發電工程施工期間環境監測」報告，其資料統計時間自國 82 年至 105 年之資料。

2.石碇溪 2 號測站自 89 年 1 月起新增。

3.河川斷面積及流速自 107 年第 3 季起，改為每季最後一個月調查 1 次。

表 3.1-2 核四環境監測歷年河川水質 pH 監測結果

測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
82/8	-	7.92	-	-	86/9	6.79	7.07	-	-
82/9	-	7.84	-	-	86/10	6.80	6.60	-	-
82/10	-	7.27	-	-	86/11	6.74	6.85	-	-
82/11	-	6.06	-	-	86/12	6.73	6.67	-	-
82/12	-	6.57	-	-	87/1	6.86	7.58	-	-
83/1	-	7.12	-	-	87/2	7.92	6.36	-	-
83/2	-	6.85	-	-	87/3	5.37	6.68	-	-
83/3	-	7.23	-	-	87/4	5.61	6.65	-	-
83/4	-	7.50	-	-	87/5	7.22	6.10	-	-
83/5	-	6.73	-	-	87/6	6.17	6.46	-	-
83/6	-	7.13	-	-	87/7	4.99	6.96	-	-
83/7	-	7.78	-	-	87/8	6.86	6.45	-	-
83/8	-	7.18	-	-	87/9	6.84	6.10	-	-
83/9	-	7.19	-	-	87/10	6.95	6.68	-	-
83/10	-	7.10	-	-	87/11	6.51	6.74	-	-
83/11	-	6.47	-	-	87/12	7.60	7.62	-	-
83/12	-	6.79	-	-	88/1	5.70	6.72	-	-
84/1	-	7.17	-	-	88/2	7.49	7.13	-	-
84/2	-	6.90	-	-	88/3	7.44	6.78	-	-
84/3	-	7.02	-	-	88/4	7.12	6.92	-	-
84/4	-	6.52	-	-	88/5	7.47	6.76	-	-
84/5	-	6.61	-	-	88/6	6.80	6.56	-	-
84/6	-	7.36	-	-	88/7	6.79	6.53	-	-
84/7	-	6.80	-	-	88/8	7.22	7.21	-	-
84/8	6.29	7.16	-	-	88/9	8.28	7.60	-	-
84/9	6.74	6.97	-	-	88/10	7.67	7.40	-	-
84/10	6.24	6.23	-	-	88/11	7.57	7.67	-	-
84/11	7.22	7.35	-	-	88/12	6.61	6.59	-	-
84/12	7.17	7.07	-	-	89/1	7.66	7.7	-	-
85/1	6.85	6.99	-	-	89/2	7.26	7.4	-	-
85/2	6.85	6.80	-	-	89/3	6.52	6.3	-	-
85/3	7.18	7.28	-	-	89/4	7.12	7.6	-	-
85/4	7.34	7.21	-	-	89/5	7.42	7.5	-	-
85/5	7.50	7.22	-	-	89/6	7.26	6.6	-	-
85/6	6.95	7.73	-	-	89/7	7.45	7.3	-	-
85/7	6.73	6.80	-	-	89/8	6.94	6.8	-	-
85/8	6.40	8.40	-	-	89/9	8.09	7.3	-	-
85/9	7.36	7.60	-	-	89/10	8.19	6.5	-	-
85/10	6.47	7.09	-	-	89/11	-	-	-	-
85/11	6.74	7.02	-	-	89/12	-	-	-	-
85/12	6.82	6.97	-	-	90/1	-	-	-	-
86/1	7.04	7.21	-	-	90/2	7.66	7.35	-	-
86/2	7.03	6.90	-	-	90/3	7.75	7.15	-	-
86/3	7.47	8.88	-	-	90/4	7.70	7.60	-	-
86/4	9.21	7.74	-	-	90/5	7.65	7.51	-	-
86/5	9.31	7.21	-	-	90/6	6.93	6.49	-	-
86/6	7.14	7.05	-	-	90/7	7.12	7.39	-	-
86/7	7.73	7.56	-	-	90/8	7.56	6.63	-	-
86/8	7.30	7.34	-	-	90/9	7.15	6.98	-	-

表 3.1-2 核四環境監測歷年河川水質 pH 監測結果 (續 1)

測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
90/10	6.99	6.79	-	-	94/11	7.6	7.8	-	-
90/11	6.87	6.69	-	-	94/12	7.1	7.3	-	-
90/12	7.79	7.49	-	-	95/1	7.2	7.7	-	-
91/1	7.06	7.69	-	-	95/2	7.2	7.5	-	-
91/2	6.81	7.15	-	-	95/3	7.6	7.6	-	-
91/3	7.35	7.95	-	-	95/4	7.2	7.3	-	-
91/4	6.70	7.30	-	-	95/5	6.9	6.9	-	-
91/5	7.62	8.81	-	-	95/6	6.6	6.8	-	-
91/6	7.03	7.20	-	-	95/7	7.5	8.1	-	-
91/7	7.46	7.77	-	-	95/8	7.3	7.7	-	-
91/8	7.58	7.79	-	-	95/9	6.8	7.2	-	-
91/9	7.69	7.73	-	-	95/10	6.6	7.8	-	-
91/10	7.14	7.41	-	-	95/11	6.7	7.5	-	-
91/11	6.58	7.16	-	-	95/12	7	7.5	-	-
91/12	7.43	7.36	-	-	96/1	7.1	7.2	-	-
92/1	6.89	6.98	-	-	96/2	6.2	7.1	-	-
92/2	6.58	7.70	-	-	96/3	6.0	6.8	-	-
92/3	6.79	6.89	-	-	96/4	7.2	7.7	-	-
92/4	7.11	7.78	-	-	96/5	7.2	7.9	-	-
92/5	7.16	7.87	-	-	96/6	6.8	6.8	-	-
92/6	7.26	7.62	-	-	96/7	7.7	7.9	-	-
92/7	7.78	8.46	-	-	96/8	8.1	7.3	-	-
92/8	7.03	7.58	-	-	96/9	7.2	7.4	-	-
92/9	7.43	7.70	-	-	96/10	6.9	7.0	-	-
92/10	6.97	7.04	-	-	96/11	7.5	7.4	-	-
92/11	6.85	6.92	-	-	96/12	7.1	6.7	-	-
92/12	7.04	6.94	-	-	97/1	7.4	7.5	-	-
93/1	7.83	7.81	-	-	97/2	6.8	6.8	-	-
93/2	6.94	6.82	-	-	97/3	7.7	7.3	-	-
93/3	7.07	7.23	-	-	97/4	7.9	7.8	-	-
93/4	7.4	7.5	-	-	97/5	7.5	8.2	-	-
93/5	6.5	6.6	-	-	97/6	7.6	7.9	-	-
93/6	7.7	7.4	-	-	97/7	7.5	7.6	-	-
93/7	7.8	8.4	-	-	97/8	7.6	7.2	-	-
93/8	6.7	6.9	-	-	97/9	7.1	7.5	-	-
93/9	6.8	6.9	-	-	97/10	6.9	7.4	-	-
93/10	6.7	6.8	-	-	97/11	6.9	7.1	-	-
93/11	7.4	7.6	-	-	97/12	6.8	8.2	-	-
93/12	7.4	7.6	-	-	98/1	6.8	7.2	-	-
94/1	7.3	7.6	-	-	98/2	7.0	7.1	-	-
94/2	7.0	7.0	-	-	98/3	7.0	6.9	-	-
94/3	6.7	6.8	-	-	98/4	7.4	7.6	-	-
94/4	7.6	7.4	-	-	98/5	7.0	7.4	-	-
94/5	7.0	6.8	-	-	98/6	7.6	7.9	-	-
94/6	6.7	7.0	-	-	98/7	7.2	7.6	-	-
94/7	7.5	8.6	-	-	98/8	7.1	7.2	-	-
94/8	8.2	8.1	-	-	98/9	7.5	7.4	-	-
94/9	8.2	7.9	-	-	98/10	7.2	6.5	-	-
94/10	7.6	7.4	-	-	98/11	7.3	7.3	-	-

表 3.1-2 核四環境監測歷年河川水質 pH 監測結果 (續 2)

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
98/12	7.3	7.3	-	-	103/1	7.8	7.6	-	-
99/1	7.5	7.3	-	-	103/2	7.3	7.3	-	-
99/2	7.2	7.1	-	-	103/3	7.0	7.1	-	-
99/3	7.4	7.7	-	-	103/4	7.2	7.4	-	-
99/4	7.6	7.8	-	-	103/5	7.2	7.2	-	-
99/5	7.6	7.7	-	-	103/6	7.8	7.7	-	-
99/6	7.5	7.5	-	-	103/7	8.4	7.6	-	-
99/7	7.5	7.4	-	-	103/8	8.2	7.9	-	-
99/8	7.5	7.5	-	-	103/9	8.1	7.7	-	-
99/9	7.6	7.5	-	-	103/10	6.6	7.9	-	-
99/10	7.3	7.3	-	-	103/11	8.1	7.4	-	-
99/11	9.7	7.3	-	-	103/12	7.7	7.6	-	-
99/12	7.2	7.5	-	-	104/1	7.6	7.4	-	-
100/1	7.6	7.6	-	-	104/2	7.8	7.2	-	-
100/2	7.7	7.6	-	-	104/3	7.8	8.2	-	-
100/3	7.3	7.5	-	-	104/4	7.9	7.4	-	-
100/4	7.9	7.8	-	-	104/5	7.9	7.4	-	-
100/5	8.2	7.6	-	-	104/6	8.1	8.0	-	-
100/6	7.5	7.4	-	-	104/7	7.8	7.8	7.4	-
100/7	7.9	8.1	-	-	104/8	7.4	7.7	7.4	-
100/8	7.5	7.8	-	-	104/9	7.7	7.4	7.7	-
100/9	7.6	8.0	-	-	104/10	7.2	7.5	7.4	-
100/10	7.3	7.4	-	-	104/11	7.1	7.6	7.1	-
100/11	7.3	7.4	-	-	104/12	7.5	7.5	7.5	-
100/12	7.4	7.1	-	-	105/1	7.3	7.2	7.0	-
101/1	7.4	7.22	-	-	105/2	8.2	7.6	7.3	-
101/2	7.7	7.3	-	-	105/3	7.2	7.5	7.2	-
101/3	7.4	7.3	-	-	105/4	6.9	7.3	7.7	-
101/4	7.5	7.6	-	-	105/5	7.6	7.6	7.8	-
101/5	7.5	7.5	-	-	105/6	8.0	8.3	8.0	-
101/6	7.5	7.5	-	-	105/7	7.8	7.8	8.0	-
101/7	7.8	8.6	-	-	105/8	7.9	7.0	8.0	-
101/8	7.5	7.7	-	-	105/9	7.5	7.5	7.7	-
101/9	7.7	7.5	-	-	105/10	7.5	7.6	7.6	-
101/10	7.6	7.5	-	-	105/11	7.7	7.7	8	-
101/11	7.0	7.1	-	-	105/12	7.2	7.6	8	-
101/12	7.2	7.0	-	-	106/1	7.8	7.5	7.8	-
102/1	7.6	7.6	-	-	106/2	8.0	7.6	7.7	-
102/2	7.4	7.5	-	-	106/3	8.1	7.9	7.9	-
102/3	7.2	7.2	-	-	106/4	7.6	7.7	7.8	-
102/4	7.4	7.5	-	-	106/5	7.5	8.0	8.0	-
102/5	7.3	7.5	-	-	106/6	7.6	7.5	7.6	-
102/6	7.2	7.3	-	-	106/7	8.7	7.8	7.9	-
102/7	7.0	8.0	-	-	106/8	7.4	8.0	8.1	-
102/8	7.4	8.2	-	-	106/9	7.7	7.7	8	-
102/9	7.4	7.4	-	-	106/10	7.1	7.9	8	-
102/10	7.6	7.8	-	-	106/11	7.9	8.0	7.9	-
102/11	7.1	6.8	-	-	106/12	7.4	7.7	8.3	-
102/12	7.8	7.7	-	-	107/1	7.6	7.8	7.7	-

表 3.1-2 核四環境監測歷年河川水質 pH 監測結果 (續 3)

測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
107/2	7.9	7.4	7.8	-	107/10	7.9	7.8	7.7	-
107/3	7.2	7.4	8.0	-	107/11	7.7	7.6	7.5	-
107/4	7.3	7.7	7.6	-	107/12	7.3	7.3	7.1	-
107/5	7.2	7.6	8.0	-	108/1	7.5	7.3	7.8	-
107/6	7.1	7.2	7.9	-	108/2	7.8	7.3	7.3	-
107/7	7.1	7.3	7.9	-	108/3	7.7	7.4	7.9	-
107/8	7.1	7.8	8.1	-					
107/9	7.2	7.7	8.1	-					

註：1.上游水文站自 84 年 8 月新增。自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

2.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-3 核四環境監測歷年河川水質溶氧監測結果

單位：mg/L

測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
82/8	-	9.0	-	-	86/9	8.5	7.8	-	-
82/9	-	7.2	-	-	86/10	9.0	8.2	-	-
82/10	-	8.3	-	-	86/11	8.5	8.2	-	-
82/11	-	9.1	-	-	86/12	9.7	9.4	-	-
82/12	-	9.4	-	-	87/1	6.4	8.8	-	-
83/1	-	10.7	-	-	87/2	8.7	9.8	-	-
83/2	-	9.9	-	-	87/3	7.7	8.8	-	-
83/3	-	9.8	-	-	87/4	8.5	8.2	-	-
83/4	-	8.0	-	-	87/5	8.7	8.0	-	-
83/5	-	7.9	-	-	87/6	8.0	5.1	-	-
83/6	-	7.8	-	-	87/7	7.6	6.8	-	-
83/7	-	5.6	-	-	87/8	4.6	7.0	-	-
83/8	-	8.0	-	-	87/9	7.5	7.9	-	-
83/9	-	7.0	-	-	87/10	7.7	7.5	-	-
83/10	-	6.2	-	-	87/11	8.1	8.2	-	-
83/11	-	9.2	-	-	87/12	5.6	8.1	-	-
83/12	-	8.2	-	-	88/1	5.1	7.4	-	-
84/1	-	10.8	-	-	88/2	8.5	8.8	-	-
84/2	-	9.4	-	-	88/3	6.0	8.2	-	-
84/3	-	10.1	-	-	88/4	6.2	8.1	-	-
84/4	-	9.4	-	-	88/5	6.1	8.0	-	-
84/5	-	8.9	-	-	88/6	6.1	8.1	-	-
84/6	-	8.7	-	-	88/7	6.3	8.1	-	-
84/7	-	7.9	-	-	88/8	6.5	8.1	-	-
84/8	8.4	6.2	-	-	88/9	7.8	5.8	-	-
84/9	6.9	6.0	-	-	88/10	7.0	6.1	-	-
84/10	8.4	10.1	-	-	88/11	8.1	8.1	-	-
84/11	9.1	9.3	-	-	88/12	8.2	8.1	-	-
84/12	8.7	9.4	-	-	89/1	8.3	8.3	-	-
85/1	9.3	9.3	-	-	89/2	8.0	8.0	-	-
85/2	10.7	10.6	-	-	89/3	7.2	7.2	-	-
85/3	10.0	9.8	-	-	89/4	7.1	8.0	-	-
85/4	9.8	8.8	-	-	89/5	7.9	7.8	-	-
85/5	9.0	8.9	-	-	89/6	7.5	7.7	-	-
85/6	8.2	7.2	-	-	89/7	7.4	7.1	-	-
85/7	9.0	8.8	-	-	89/8	6.8	6.0	-	-
85/8	7.9	7.9	-	-	89/9	6.4	6.0	-	-
85/9	8.0	7.5	-	-	89/10	6.4	5.1	-	-
85/10	8.0	7.7	-	-	89/11	-	-	-	-
85/11	8.1	7.7	-	-	89/12	-	-	-	-
85/12	9.5	9.3	-	-	90/1	-	-	-	-
86/1	10.3	10.3	-	-	90/2	10.9	9.6	-	-
86/2	9.6	9.8	-	-	90/3	10.6	9.8	-	-
86/3	7.6	8.1	-	-	90/4	8.9	7.9	-	-
86/4	8.5	8.2	-	-	90/5	8.3	8.0	-	-
86/5	7.7	7.8	-	-	90/6	8.9	9.3	-	-
86/6	8.0	7.6	-	-	90/7	8.4	7.6	-	-
86/7	7.5	7.5	-	-	90/8	8.4	7.0	-	-
86/8	7.0	5.7	-	-	90/9	7.3	7.3	-	-

表 3.1-3 核四環境監測歷年河川水質溶氧監測結果（續 1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
90/10	8.7	8.3	-	-	94/11	6.2	5.6	6.8	-
90/11	7.8	7.4	-	-	94/12	7.1	7.2	5.5	-
90/12	8.0	8.6	-	-	95/1	5.8	6.2	8.3	-
91/1	10.0	8.9	-	-	95/2	7.0	6.9	6.2	-
91/2	8.8	8.8	-	-	95/3	8.1	8.7	5.2	-
91/3	7.9	7.7	-	-	95/4	5.3	8.5	6.7	-
91/4	8.5	8.0	-	-	95/5	6.6	8.1	5.8	-
91/5	7.3	7.7	-	-	95/6	8.7	9.4	9.6	-
91/6	8.9	8.5	-	-	95/7	7.2	6.9	9.0	-
91/7	9.5	9.4	-	-	95/8	8.0	7.1	5.9	-
91/8	7.5	7.5	-	-	95/9	7.8	7.9	7.5	-
91/9	8.4	8.3	-	-	95/10	7.5	7.9	6.7	-
91/10	7.9	7.2	-	-	95/11	8.7	8.4	7.4	-
91/11	9.0	9.2	-	-	95/12	8.9	8.9	9.0	-
91/12	8.9	9.1	-	-	96/1	8.2	8.1	8.3	-
92/1	9.2	9.1	-	-	96/2	6.6	6.8	6.1	-
92/2	9.6	8.9	-	-	96/3	7.9	8.1	6.6	-
92/3	6.3	7.1	-	-	96/4	6.9	7.2	6.1	-
92/4	8.6	9.1	-	-	96/5	7.0	7.3	8.1	-
92/5	8.4	8.7	-	-	96/6	8.2	7.9	5.1	-
92/6	8.6	8.4	-	-	96/7	7.2	6.8	5.3	-
92/7	7.9	8.2	-	-	96/8	7.3	6.0	6.9	-
92/8	7.7	6.5	-	-	96/9	7.4	7.1	6.8	-
92/9	7.4	6.6	-	-	96/10	6.7	6.8	6.1	-
92/10	7.8	7.8	-	-	96/11	7.6	7.1	7.0	-
92/11	8.0	7.0	-	-	96/12	6.6	6.7	6.4	-
92/12	8.7	6.5	-	-	97/1	7.4	7.2	6.3	-
93/1	8.8	7.4	-	-	97/2	6.9	7.3	8.6	-
93/2	8.2	8.0	-	-	97/3	7.0	7.4	6.4	-
93/3	9.5	7.7	-	-	97/4	6.3	6.7	6.9	-
93/4	6.3	5.8	5.4	-	97/5	8.5	8.5	7.8	-
93/5	5.6	5.2	4.5	-	97/6	6.5	8.1	5.7	-
93/6	5.1	3.3	5.6	-	97/7	6.6	7.0	7.6	-
93/7	4.7	4.9	5.8	-	97/8	6.8	7.2	5.8	-
93/8	5.4	5.1	3.4	-	97/9	8.4	6.1	6.8	-
93/9	5.4	5.1	5.7	-	97/10	7.7	6.8	6.5	-
93/10	6.4	6.4	6.4	-	97/11	9.4	9.9	8.3	-
93/11	5.7	5.0	5.2	-	97/12	8.8	8.4	7.7	-
93/12	6.3	6.2	5.1	-	98/1	9.7	9.9	8.8	-
94/1	6.3	6.1	5.1	-	98/2	8.7	9.2	6.0	-
94/2	5.6	6.8	5.3	-	98/3	8.7	8.9	6.1	-
94/3	5.4	5.0	5.5	-	98/4	9.2	9.2	8.3	-
94/4	6.0	6.3	5.4	-	98/5	9.4	9.2	7.9	-
94/5	3.6	3.9	5.1	-	98/6	8.3	8.1	8.3	-
94/6	4.2	3.9	4.3	-	98/7	7.1	6.7	6.1	-
94/7	7.5	8.6	5.8	-	98/8	6.9	7.2	7.4	-
94/8	8.2	8.1	4.3	-	98/9	6.7	6.9	5.6	-
94/9	8.5	7.9	5.8	-	98/10	8.3	8.1	9.2	-
94/10	4.3	4.8	5.7	-	98/11	8.3	8.4	7.5	-

表 3.1-3 核四環境監測歷年河川水質溶氧監測結果（續 2）

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
98/12	9.7	9.2	7.8	-	103/1	9.7	9.8	8.4	-
99/1	9.6	9.8	9.6	-	103/2	10.0	10.2	9.7	-
99/2	9.3	9.1	7.4	-	103/3	6.8	6.8	6.0	-
99/3	9.0	8.6	7.5	-	103/4	6.2	5.4	6.0	-
99/4	8.5	9.0	7.1	-	103/5	7.4	7.7	6.8	-
99/5	8.4	8.8	7.5	-	103/6	7.7	7.8	7.9	-
99/6	8.2	8.0	7.1	-	103/7	7.4	7.3	6.1	-
99/7	8.4	7.3	6.0	-	103/8	6.7	6.9	5.4	-
99/8	7.3	6.4	6.4	-	103/9	7.4	5.2	6.6	-
99/9	7.9	8.0	6.2	-	103/10	6.9	5.8	6.1	-
99/10	7.7	7.6	6.3	-	103/11	6.1	5.2	6.2	-
99/11	8.9	9.0	8.7	-	103/12	7.7	7.4	5.7	-
99/12	6.9	7.1	7.9	-	104/1	7.8	7.7	7.9	-
100/1	10.0	10.1	7.2	-	104/2	8.9	9.1	6.2	-
100/2	9.2	9.6	8.3	-	104/3	6.4	6.6	7.5	-
100/3	8.3	8.7	8.3	-	104/4	8.7	8.9	7.6	-
100/4	7.7	9.8	8.0	-	104/5	8.4	8.4	7.6	-
100/5	7.2	6.8	7.4	-	104/6	7.8	7.4	7.6	-
100/6	8.6	8.3	7.7	-	104/7	7.8	7.6	6.2	-
100/7	7.2	7.3	7.2	-	104/8	8.2	8.2	7.4	-
100/8	7.6	7.6	5.4	-	104/9	7.4	7.5	7.3	-
100/9	7.6	7.4	6.4	-	104/10	8.6	8.4	6.5	-
100/10	7.9	8.4	8.4	-	104/11	7.7	8.0	6.1	-
100/11	7.9	8.2	7.9	-	104/12	9.0	9.0	9.0	-
100/12	9.5	9.4	8.8	-	105/1	8.7	8.8	8.4	-
101/1	7.5	7.6	7.4	-	105/2	7.4	7.7	7.5	-
101/2	8.8	9.0	9.3	-	105/3	9.0	9.2	8.9	-
101/3	8.5	8.9	8.3	-	105/4	8.8	8.6	8.1	-
101/4	7.7	7.7	7.1	-	105/5	8.7	8.5	7.9	-
101/5	8.0	8.3	7.3	-	105/6	8.0	7.7	7.3	-
101/6	7.4	7.2	6.3	-	105/7	7.3	7.4	6.1	-
101/7	6.0	5.5	5.1	-	105/8	6.5	6.8	7.2	-
101/8	7.8	8.1	6.1	-	105/9	7.4	7.3	7.4	-
101/9	7.3	6.6	6.3	-	105/10	7.3	7.3	7.0	-
101/10	7.8	6.0	7.0	-	105/11	7.2	6.7	7.0	-
101/11	7.3	7.2	8.4	-	105/12	9.3	9.2	8.3	-
101/12	6.8	8.6	7.8	-	106/1	8.2	6.6	7.6	-
102/1	9.2	9.5	8.7	-	106/2	6.4	7.2	5.1	-
102/2	9.2	9.6	7.5	-	106/3	8.0	6.1	5.3	-
102/3	9.1	8.6	8.9	-	106/4	13.5	11.7	11.4	-
102/4	8.1	8.4	8.4	-	106/5	9.7	9.5	9.0	-
102/5	6.1	6.4	6.2	-	106/6	5.4	7.7	6.7	-
102/6	7.0	7.1	4.0	-	106/7	9.0	7.6	5.6	-
102/7	6.8	7.5	5.7	-	106/8	13.4	6.9	6.8	-
102/8	7.1	6.7	6.2	-	106/9	7.7	7.5	6.4	-
102/9	7.2	7.2	7.3	-	106/10	8.8	8.9	8.8	-
102/10	8.7	8.3	6.1	-	106/11	7.1	6.8	6.9	-
102/11	7.6	7.6	7.8	-	106/12	6.0	6.3	7.0	-
102/12	9.3	9.0	9.2	-	107/1	9.7	9.8	9.7	-

表 3.1-3 核四環境監測歷年河川水質溶氧監測結果（續 3）

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
107/2	7.9	7.4	7.8	-	107/10	8.1	8.0	7.1	-
107/3	7.2	7.4	8.0	-	107/11	7.0	6.4	6.8	-
107/4	7.3	7.7	7.6	-	107/12	11.7	11.0	10.4	-
107/5	7.2	7.6	8.0	-	108/1	8.4	8.5	8.4	-
107/6	7.1	7.2	7.9	-	108/2	7.6	7.7	7.5	-
107/7	9.4	10.2	6.4	-	108/3	12.8	12.7	8.2	-
107/8	8.4	7.2	6.5	-					
107/9	9.2	7.5	7.3	-					

註：1.上游水文站自 84 年 8 月新增。自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

2.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-4 核四環境監測歷年河川水質生化需氧量監測結果

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
82/8	-	3.7	-	1.0	86/10	1.3	1.6	-	1.0
82/9	-	3.7	-	1.0	86/11	ND	1.1	-	1.0
82/10	-	1.1	-	1.0	86/12	2.4	2.3	-	1.0
82/11	-	ND	-	1.0	87/1	1.2	1.5	-	1.0
82/12	-	ND	-	1.0	87/2	1.8	1.7	-	1.0
83/1	-	1.3	-	1.0	87/3	2.3	1.6	-	1.0
83/2	-	1.8	-	1.0	87/4	ND	1.4	-	1.0
83/3	-	0.7	-	1.0	87/5	1.5	ND	-	1.0
83/4	-	ND	-	1.0	87/6	ND	1.4	-	1.0
83/5	-	ND	-	1.0	87/7	ND	3.2	-	1.0
83/6	-	ND	-	1.0	87/8	ND	1.6	-	1.0
83/7	-	1.5	-	1.0	87/9	ND	ND	-	1.0
83/8	-	ND	-	1.0	87/10	1.3	2.2	-	1.0
83/9	-	ND	-	1.0	87/11	1.2	3.7	-	1.0
83/10	-	2.1	-	1.0	87/12	6.3	ND	-	1.0
83/11	-	5.2	-	1.0	88/1	ND	ND	-	1.0
83/12	-	1.3	-	1.0	88/2	2.3	2.7	-	1.0
84/1	-	1.2	-	1.0	88/3	ND	ND	-	1.0
84/2	-	1.9	-	1.0	88/4	1.7	2.5	-	1.0
84/3	-	ND	-	1.0	88/5	1.4	3.3	-	1.0
84/4	-	1.1	-	1.0	88/6	1.8	1.4	-	1.0
84/5	-	1.1	-	1.0	88/7	1.3	1.9	-	1.0
84/6	-	1.0	-	1.0	88/8	ND	1.9	-	1.0
84/7	-	4.0	-	1.0	88/9	1.8	ND	-	1.0
84/8	1.6	ND	-	1.0	88/10	ND	ND	-	1.0
84/9	ND	1.6	-	1.0	88/11	ND	ND	-	1.0
84/10	ND	ND	-	1.0	88/12	ND	ND	-	1.0
84/11	1.0	1.0	-	1.0	89/1	ND	ND	-	1.0
84/12	1.0	0.7	-	1.0	89/2	ND	ND	-	1.0
85/1	2.0	ND	-	1.0	89/3	ND	ND	-	1.0
85/2	ND	ND	-	1.0	89/4	ND	ND	-	1.0
85/3	1.7	1.6	-	1.0	89/5	ND	ND	-	1.0
85/4	1.1	1.8	-	1.0	89/6	ND	ND	-	1.0
85/5	ND	ND	-	1.0	89/7	ND	ND	-	1.0
85/6	ND	1.4	-	1.0	89/8	ND	1.5	-	1.0
85/7	1.1	2.7	-	1.0	89/9	ND	ND	-	1.0
85/8	1.2	2.4	-	1.0	89/10	ND	1.7	-	1.0
85/9	1.4	1.1	-	1.0	89/11	-	-	-	1.0
85/10	1.4	2.0	-	1.0	89/12	-	-	-	1.0
85/11	ND	1.1	-	1.0	90/1	-	-	-	1.0
85/12	1.4	1.4	-	1.0	90/2	ND	2.2	-	1.0
86/1	1.8	1.6	-	1.0	90/3	ND	ND	-	1.0
86/2	1.3	1.1	-	1.0	90/4	ND	2.0	-	1.0
86/3	5.3	1.2	-	1.0	90/5	ND	ND	-	1.0
86/4	ND	1.4	-	1.0	90/6	ND	5.7	-	1.0
86/5	ND	1.0	-	1.0	90/7	ND	ND	-	1.0
86/6	1.2	4.8	-	1.0	90/8	ND	1.8	-	1.0
86/7	0.7	ND	-	1.0	90/9	ND	ND	-	1.0
86/8	2.6	3.3	-	1.0	90/10	ND	ND	-	1.0
86/9	ND	1.0	-	1.0	90/11	ND	1.7	-	1.0

表 3.1-4 核四環境監測歷年河川水質生化需氧量監測結果（續 1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
90/12	1.6	ND	-	1.0	95/1	ND	1.4	5.9	1.0
91/1	ND	2.3	-	1.0	95/2	ND	2.0	2.0	1.0
91/2	ND	ND	-	1.0	95/3	1.4	1.4	2.6	1.0
91/3	ND	3.1	-	1.0	95/4	1.1	1.7	1.6	1.0
91/4	1.6	2.5	-	1.0	95/5	2.8	ND	1.3	1.0
91/5	ND	ND	-	1.0	95/6	ND	1.7	1.4	1.0
91/6	ND	ND	-	1.0	95/7	1.0	3.8	1.7	1.0
91/7	2.3	ND	-	1.0	95/8	1.7	4.2	1.1	1.0
91/8	ND	ND	-	1.0	95/9	ND	ND	ND	1.0
91/9	ND	1.7	-	1.0	95/10	ND	1.6	ND	1.0
91/10	2.6	3.3	-	1.0	95/11	ND	1.1	ND	1.0
91/11	ND	1.5	-	1.0	95/12	1.2	ND	ND	1.0
91/12	5.7	ND	-	1.0	96/1	ND	ND	ND	1.0
92/1	ND	2.0	-	1.0	96/2	ND	1.2	ND	1.0
92/2	ND	ND	-	1.0	96/3	ND	ND	ND	1.0
92/3	ND	2.5	-	1.0	96/4	ND	ND	ND	1.0
92/4	1.6	4.1	-	1.0	96/5	ND	7.9	ND	1.0
92/5	ND	1.6	-	1.0	96/6	ND	ND	ND	1.0
92/6	ND	2.4	-	1.0	96/7	ND	ND	ND	1.0
92/7	ND	2.1	-	1.0	96/8	2.6	ND	ND	1.0
92/8	ND	3.0	-	1.0	96/9	ND	ND	ND	1.0
92/9	ND	1.9	-	1.0	96/10	4.2	ND	ND	1.0
92/10	ND	ND	-	1.0	96/11	ND	ND	ND	1.0
92/11	ND	ND	-	1.0	96/12	ND	ND	ND	1.0
92/12	ND	ND	-	1.0	97/1	ND	ND	ND	1.0
93/1	1.8	ND	-	1.0	97/2	ND	ND	ND	1.0
93/2	1.9	1.8	-	1.0	97/3	ND	ND	ND	1.0
93/3	ND	ND	-	1.0	97/4	ND	ND	ND	1.0
93/4	1.0	1.0	ND	1.0	97/5	ND	ND	ND	1.0
93/5	1.0	2.0	ND	1.0	97/6	ND	ND	ND	1.0
93/6	1.0	2.9	ND	1.0	97/7	ND	ND	ND	1.0
93/7	1.0	2.4	2.2	1.0	97/8	ND	ND	ND	1.0
93/8	1.0	4.6	ND	1.0	97/9	ND	ND	ND	1.0
93/9	4.8	1.0	ND	1.0	97/10	ND	ND	ND	1.0
93/10	2.2	3.9	ND	2.0	97/11	ND	ND	ND	1.0
93/11	1.0	1.0	ND	2.0	97/12	ND	ND	ND	1.0
93/12	7.8	1.0	ND	2.0	98/1	ND	ND	ND	1.0
94/1	8.9	9.1	ND	1.0	98/2	ND	ND	ND	1.0
94/2	1.0	1.0	ND	1.0	98/3	ND	ND	ND	1.0
94/3	1.0	1.0	ND	1.0	98/4	ND	4.8	ND	1.0
94/4	1.0	1.0	ND	1.0	98/5	ND	2.4	ND	1.0
94/5	1.0	1.0	ND	1.0	98/6	ND	6.7	ND	1.0
94/6	ND	2.6	1.1	1.0	98/7	ND	ND	ND	1.0
94/7	0.7	1.6	ND	1.0	98/8	ND	ND	1.2	1.0
94/8	0.7	2.8	ND	1.0	98/9	ND	ND	1.1	1.0
94/9	8.4	1.6	7.3	1.0	98/10	ND	ND	ND	1.0
94/10	1.5	ND	11.2	1.0	98/11	ND	ND	ND	1.0
94/11	ND	1.4	4.6	1.0	98/12	ND	1.3	1.9	1.0
94/12	1.9	1.5	ND	1.0	99/1	1.9	3.4	ND	1.0

表 3.1-4 核四環境監測歷年河川水質生化需氧量監測結果（續 2）

單位：mg/L

測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
99/2	1.7	2.3	ND	1.0	103/3	ND	2.3	1.2	1.0
99/3	ND	ND	ND	1.0	103/4	1.3	2.3	2.3	1.0
99/4	ND	ND	1.2	1.0	103/5	ND	ND	4.7	1.0
99/5	ND	ND	1.2	1.0	103/6	ND	ND	ND	1.0
99/6	ND	1.3	1.8	1.0	103/7	ND	3.6	1.0	1.0
99/7	2.3	1.1	2.1	1.0	103/8	1.4	1.2	ND	1.0
99/8	1.4	2.0	5.6	1.0	103/9	ND	3.2	1.8	1.0
99/9	ND	ND	ND	1.0	103/10	ND	ND	ND	1.0
99/10	4.1	ND	ND	1.0	103/11	ND	ND	ND	1.0
99/11	2.0	ND	1.7	1.0	103/12	ND	ND	1.4	1.0
99/12	ND	ND	ND	1.0	104/1	ND	1.6	ND	1.0
100/1	ND	ND	ND	1.0	104/2	ND	ND	ND	1.0
100/2	1.1	ND	ND	1.0	104/3	ND	ND	ND	1.0
100/3	1.1	1.8	1.9	1.0	104/4	ND	ND	ND	1.0
100/4	1.5	1.1	ND	1.0	104/5	1.2	2.4	ND	1.0
100/5	ND	2.1	ND	1.0	104/6	ND	ND	ND	1.0
100/6	ND	ND	1.2	1.0	104/7	1.3	1.9	1.4	1.0
100/7	1.1	ND	1.5	1.0	104/8	ND	1.4	2.2	1.0
100/8	ND	2.3	2.9	1.0	104/9	ND	ND	ND	1.0
100/9	ND	3.8	2.9	1.0	104/10	ND	ND	ND	1.0
100/10	ND	ND	1.6	1.0	104/11	ND	ND	ND	1.0
100/11	ND	1.5	1.3	1.0	104/12	ND	ND	ND	1.0
100/12	ND	ND	ND	1.0	105/1	1.6	ND	ND	1.0
101/1	ND	ND	ND	1.0	105/2	ND	ND	ND	1.0
101/2	1.3	1.9	3.8	1.0	105/3	ND	ND	ND	1.0
101/3	ND	2.3	1.6	1.0	105/4	ND	ND	ND	1.0
101/4	ND	ND	2.6	1.0	105/5	1.5	1.8	1.4	1.0
101/5	3.3	ND	1.2	1.0	105/6	ND	ND	ND	1.0
101/6	ND	ND	1.1	1.0	105/7	ND	1.1	ND	1.0
101/7	ND	1.3	1.8	1.0	105/8	ND	ND	ND	1.0
101/8	1.1	ND	1.1	1.0	105/9	ND	1.1	1.4	1.0
101/9	2.5	1.8	ND	1.0	105/10	ND	ND	ND	1.0
101/10	ND	2.4	1.7	1.0	105/11	ND	1.9	ND	1.0
101/11	1.4	ND	ND	1.0	105/12	ND	ND	ND	1.0
101/12	1.3	ND	1.3	1.0	106/1	ND	ND	ND	1.0
102/1	ND	ND	ND	1.0	106/2	ND	1.5	ND	1.0
102/2	ND	1.3	ND	1.0	106/3	ND	ND	ND	1.0
102/3	ND	2.7	ND	1.0	106/4	ND	ND	1.9	1.0
102/4	ND	ND	ND	1.0	106/5	ND	1.5	ND	1.0
102/5	ND	ND	2.3	1.0	106/6	ND	ND	ND	1.0
102/6	3.5	2.5	10.9	1.0	106/7	ND	ND	1.9	1.0
102/7	1.6	3.7	2.8	1.0	106/8	ND	ND	ND	1.0
102/8	1.3	5.0	1.5	1.0	106/9	1.3	2.3	ND	1.0
102/9	ND	ND	1.5	1.0	106/10	ND	ND	1.6	1.0
102/10	3.5	7.3	ND	1.0	106/11	ND	1.7	ND	1.0
102/11	3.7	4.7	ND	1.0	106/12	ND	1.3	ND	1.0
102/12	ND	7.5	ND	1.0	107/1	ND	ND	ND	1.0
103/1	ND	ND	2.8	1.0	107/2	ND	ND	ND	1.0
103/2	ND	ND	ND	1.0	107/3	ND	1.1	ND	1.0

表 3.1-4 核四環境監測歷年河川水質生化需氧量監測結果（續 3）

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
107/4	ND	ND	ND	1.0	107/10	ND	ND	ND	1.0
107/5	ND	ND	ND	1.0	107/11	ND	ND	ND	1.0
107/6	ND	ND	ND	1.0	107/12	ND	ND	ND	1.0
107/7	0.5	0.5	0.5	1.0	108/1	ND	ND	ND	1.0
107/8	0.5	0.5	0.5	1.0	108/2	ND	ND	ND	1.0
107/9	0.5	0.5	0.5	1.0	108/3	ND	ND	ND	1.0

註：1.上游水文站自 84 年 8 月新增。自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

2.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-5 核四環境監測歷年河川水質懸浮固體監測結果

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
82/8	-	17.0	-	-	86/10	5.8	8.0	-	4.0
82/9	-	15.0	-	-	86/11	5.6	6.1	-	4.0
82/10	-	6.0	-	-	86/12	6.0	8.8	-	4.0
82/11	-	1.5	-	-	87/1	2.3	7.4	-	4.0
82/12	-	6.5	-	-	87/2	4.2	1.0	-	4.0
83/1	-	0.5	-	-	87/3	25.5	16.2	-	4.0
83/2	-	77.8	-	-	87/4	3.3	6.8	-	4.0
83/3	-	4.3	-	-	87/5	9.4	10.0	-	4.0
83/4	-	4.3	-	-	87/6	1.0	8.6	-	4.0
83/5	-	6.0	-	-	87/7	7.5	6.7	-	4.0
83/6	-	5.0	-	-	87/8	7.6	11.8	-	4.0
83/7	-	6.3	-	-	87/9	5.5	9.0	-	4.0
83/8	-	8.3	-	-	87/10	17.0	12.2	-	4.0
83/9	-	123.0	-	-	87/11	5.8	16.0	-	4.0
83/10	-	13.0	-	-	87/12	31.3	26.7	-	4.0
83/11	-	6.3	-	-	88/1	39.3	28.7	-	4.0
83/12	-	7.8	-	-	88/2	6.7	14.4	-	4.0
84/1	-	4.5	-	-	88/3	2.4	6.1	-	4.0
84/2	-	6.2	-	-	88/4	4.7	9.2	-	4.0
84/3	-	3.0	-	-	88/5	3.4	7.4	-	4.0
84/4	-	7.0	-	-	88/6	7.6	9.2	-	4.0
84/5	-	7.0	-	-	88/7	2.9	6.3	-	4.0
84/6	-	12.4	-	-	88/8	2.0	5.8	-	4.0
84/7	-	7.5	-	-	88/9	13.2	5.8	-	4.0
84/8	2.5	5.6	-	-	88/10	26.0	32.6	-	4.0
84/9	4.0	11.0	-	-	88/11	2.0	2.0	-	4.0
84/10	21.0	8.0	-	-	88/12	2.0	6.0	-	4.0
84/11	0.0	4.1	-	-	89/1	10.4	2.0	-	4.0
84/12	59.0	31.0	-	-	89/2	4.7	6.6	-	4.0
85/1	299.0	14.0	-	4.0	89/3	8.7	7.0	-	4.0
85/2	5.1	4.2	-	4.0	89/4	2.0	2.0	-	4.0
85/3	2.6	4.3	-	4.0	89/5	2.0	4.6	-	4.0
85/4	2.9	4.6	-	4.0	89/6	8.3	8.3	-	4.0
85/5	3.6	5.8	-	4.0	89/7	2.0	4.6	-	4.0
85/6	2.9	11.0	-	4.0	89/8	9.4	7.7	-	4.0
85/7	3.3	12.0	-	4.0	89/9	4.0	6.0	-	4.0
85/8	1.0	7.0	-	4.0	89/10	2.0	4.5	-	4.0
85/9	4.0	6.0	-	4.0	89/11	-	-	-	4.0
85/10	3.8	3.8	-	4.0	89/12	-	-	-	4.0
85/11	4.5	6.1	-	4.0	90/1	-	-	-	4.0
85/12	4.7	9.0	-	4.0	90/2	6.0	2.0	-	4.0
86/1	18.0	9.0	-	4.0	90/3	2.0	2.0	-	4.0
86/2	12.0	11.0	-	4.0	90/4	5.6	5.5	-	4.0
86/3	7.7	12.0	-	4.0	90/5	4.4	4.1	-	4.0
86/4	66.0	8.4	-	4.0	90/6	7.9	973.0	-	4.0
86/5	142.0	11.0	-	4.0	90/7	2.0	5.2	-	4.0
86/6	217.0	25.0	-	4.0	90/8	7.6	6.9	-	4.0
86/7	19.0	14.0	-	4.0	90/9	10.8	14.8	-	4.0
86/8	20.0	8.8	-	4.0	90/10	5.1	4.8	-	4.0
86/9	5.2	8.5	-	4.0	90/11	2.0	6.9	-	4.0

表 3.1-5 核四環境監測歷年河川水質懸浮固體監測結果（續 1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
90/12	100.0	16.0	-	4.0	95/1	ND	ND	5.0	1.0
91/1	4.7	5.9	-	4.0	95/2	1.0	1.5	6.2	1.0
91/2	4.7	6.6	-	4.0	95/3	4.5	7.8	6.2	1.0
91/3	8.3	2.0	-	4.0	95/4	4.0	5.0	6.8	1.0
91/4	109.0	4.6	-	4.0	95/5	ND	5.8	4.0	1.0
91/5	2.0	2.0	-	4.0	95/6	ND	4.5	114.0	1.0
91/6	2.0	6.1	-	4.0	95/7	3.0	7.2	18.5	1.0
91/7	8.2	7.7	-	4.0	95/8	6.0	11.2	12.0	1.0
91/8	226.0	8.7	-	4.0	95/9	2.0	3.5	4.0	1.0
91/9	11.5	8.3	-	4.0	95/10	ND	2.0	6.0	1.0
91/10	23.7	29.3	-	4.0	95/11	2.0	6.8	3.0	1.0
91/11	5.8	7.4	-	4.0	95/12	4.0	7.8	2.8	1.0
91/12	21.7	14.6	-	4.0	96/1	4.9	3.3	21.0	1.0
92/1	116.0	6.6	-	4.0	96/2	3.0	7.3	4.5	1.0
92/2	2.0	2.0	-	4.0	96/3	3.3	9.2	4.5	1.0
92/3	2.0	5.4	-	4.0	96/4	3.3	6.5	5.2	1.0
92/4	2.0	2.0	-	4.0	96/5	4.3	5.8	16.5	1.0
92/5	2.0	6.5	-	4.0	96/6	9.3	8.5	15	1.0
92/6	2.0	2.0	-	4.0	96/7	ND	5.1	5.8	1.0
92/7	4.8	7.8	-	4.0	96/8	ND	8.3	16.0	1.0
92/8	2.0	10.3	-	4.0	96/9	2.0	12.5	23.0	1.0
92/9	2.0	4.5	-	4.0	96/10	6.2	6.0	6.2	1.0
92/10	9.1	14.7	-	4.0	96/11	14.5	9.9	9.1	1.0
92/11	13.7	18.4	-	4.0	96/12	93.5	12.0	32.0	1.0
92/12	2.0	7.6	-	4.0	97/1	7.0	23.5	22.0	1.0
93/1	2.0	4.2	-	1.9	97/2	5.2	4.0	37.0	1.0
93/2	6.0	5.9	-	1.9	97/3	21.5	6.9	76.5	1.0
93/3	2.0	2.0	-	1.9	97/4	4.4	8.5	10.9	1.0
93/4	4.5	10.2	18.5	1.9	97/5	5.8	3.0	9.0	1.0
93/5	21.5	30.5	52.8	1.9	97/6	ND	2.0	19.0	1.0
93/6	19.8	10.2	8.5	1.9	97/7	3.7	7.6	27.0	1.0
93/7	22.2	9.8	16.0	1.9	97/8	3.3	15.0	11.8	1.0
93/8	50.5	57.2	7.8	1.9	97/9	4.8	8.3	20.5	1.0
93/9	13.0	7.0	10.5	1.9	97/10	ND	2.7	2.0	1.0
93/10	133.0	164.0	2.5	1.9	97/11	2.7	6.0	97.0	1.0
93/11	1.0	2.9	7.4	1.9	97/12	ND	2.0	6.3	1.0
93/12	9.8	15.5	7.0	1.9	98/1	1.2	3.6	3.8	1.0
94/1	3.5	3.5	8.8	1.0	98/2	3.4	3.3	5.0	1.0
94/2	8.2	5.5	7.8	1.0	98/3	ND	4.4	23.7	1.0
94/3	1.5	1.2	ND	1.0	98/4	ND	2.9	6.2	1.0
94/4	ND	1.0	1.8	1.0	98/5	2.6	3.4	4.4	1.0
94/5	2.0	8.6	6.2	1.0	98/6	4.5	4.1	12.5	1.0
94/6	2.5	6.8	20.5	1.0	98/7	2.3	7.8	8.1	1.0
94/7	1.0	6.5	11.5	1.0	98/8	2.0	7.0	5.0	1.0
94/8	4.5	6.2	9.8	1.0	98/9	8.2	11.9	14.2	1.0
94/9	20.0	6.5	112.0	1.0	98/10	ND	2.8	2.9	1.0
94/10	180	7	9.2	1.0	98/11	1.4	1.8	2.6	1.0
94/11	1.3	8.2	13.8	1.0	98/12	1.4	4.2	1.5	1.0
94/12	2.3	4.0	3.0	1.0	99/1	10.0	2.4	4.8	1.0

表 3.1-5 核四環境監測歷年河川水質懸浮固體監測結果（續 2）

單位：mg/L

測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
99/2	1.6	2.7	3.2	1.0	103/4	2.6	5.2	21.5	1.3
99/3	ND	3.7	3.4	1.0	103/5	2.3	24.9	12.7	1.3
99/4	2.2	8.7	7.2	1.0	103/6	2.2	6.7	8.4	1.25
99/5	2.4	11.9	3.6	1.0	103/7	3.0	17.1	5.6	1.25
99/6	3.5	5.4	5.2	1.0	103/8	36.7	6.6	35.9	1.25
99/7	3.9	5.4	5.9	1.0	103/9	ND	7.0	27.7	1.25
99/8	3.4	11.1	7.6	1.0	103/10	1.6	20.1	13.8	1.25
99/9	1.5	4.2	10.6	1.0	103/11	3.6	6.8	14.4	1.25
99/10	4.2	5.9	4.8	1.0	103/12	ND	ND	5.2	1.25
99/11	152.0	6.6	11.3	1.0	104/1	ND	1.7	4.0	1.25
99/12	146.0	8.7	8.8	1.0	104/2	1.5	3.3	8.8	1.25
100/1	4.6	8.0	17.8	1.0	104/3	1.9	2.0	21.1	1.25
100/2	109.0	2.8	10.7	1.0	104/4	4.9	2.6	5.4	1.25
100/3	2.0	2.4	10.2	1.0	104/5	ND	1.8	7.7	1.25
100/4	2.4	2.8	3.2	1.0	104/6	3.0	4.0	27.4	1.25
100/5	4.0	5.2	13.4	1.0	104/7	2.4	7.8	8.1	1.25
100/6	1.3	2.8	6.0	1.0	104/8	ND	1.7	5.6	1.25
100/7	1.8	3.4	5.0	1.0	104/9	1.9	3.4	4.2	1.25
100/8	2.5	3.3	9.4	1.0	104/10	ND	1.5	6.1	1.25
100/9	2.7	4.2	16.9	1.0	104/11	1.5	1.9	4.6	1.25
100/10	1.8	4.2	3.6	1.0	104/12	3	4.1	3.7	1.25
100/11	7.8	9.6	4.4	1.0	105/1	13.5	14.9	11.3	1.25
100/12	3.2	4.9	4.4	1.0	105/2	6	4.4	3.8	1.25
101/1	3.6	4.8	3.3	1.0	105/3	3.6	2.8	2.5	1.25
101/2	2.8	4.4	2.1	1.0	105/4	6.8	11.2	21.9	1.25
101/3	2.4	3.5	3.2	1.0	105/5	4.1	5.6	6.0	1.25
101/4	3.8	6.5	3.8	1.0	105/6	2.8	3.8	6.2	1.25
101/5	4.0	2.4	8.2	1.0	105/7	4.0	8.8	28.3	1.25
101/6	2.8	4.6	4.8	1.0	105/8	2.5	2.9	6.2	1.25
101/7	2.6	4.1	9.0	1.0	105/9	2.2	3.8	4.2	1.25
101/8	1.1	2.5	4.2	1.0	105/10	5.0	4.4	4.2	1.25
101/9	2.2	3.2	5.9	1.0	105/11	2.3	2.8	2.1	1.25
101/10	2.4	6.1	5.6	1.0	105/12	ND	ND	1.5	1.25
101/11	2.3	4.0	4.0	1.0	106/1	2.4	3.0	2.6	1.25
101/12	89.8	6.7	42.8	1.0	106/2	2.3	1.8	1.8	1.25
102/1	3.5	2.8	3.4	1.0	106/3	2.0	1.5	10.6	1.25
102/2	2.8	3.2	4.2	1.0	106/4	1.6	8.2	4.4	1.25
102/3	2.2	4.0	1.8	1.0	106/5	1.7	1.9	4.4	1.25
102/4	2.3	4.2	4.1	1.0	106/6	ND	2.5	2.4	1.25
102/5	3.2	6.2	4.8	1.0	106/7	28.9	4.8	25.1	1.25
102/6	2.8	6.3	18.2	1.0	106/8	3.6	5.6	16.3	1.25
102/7	3.2	7.2	19.1	1.0	106/9	2.2	3.4	3.8	1.25
102/8	1.6	16.6	16.0	1.0	106/10	ND	1.5	1.3	1.25
102/9	4.2	8.5	5.0	1.0	106/11	4.2	3.2	3.8	1.25
102/10	1.8	4.4	4.0	1.0	106/12	1.5	ND	1.3	1.25
102/11	2.0	3.1	3.0	1.0	107/1	ND	1.7	1.4	1.25
102/12	1.4	2.7	3.0	1.0	107/2	3.7	3.4	2.6	1.25
103/1	2.1	2.2	1.4	1.0	107/3	2.2	4.6	17.3	1.25
103/2	2.6	2.7	2.0	1.3	107/4	ND	ND	ND	1.25
103/3	3.4	6.8	8.6	1.3	107/5	ND	ND	ND	1.25

表 3.1-5 核四環境監測歷年河川水質懸浮固體監測結果（續 3）

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
107/6	ND	ND	ND	1.25	108/1	2.6	1.7	2.0	1.25
107/7	12.4	12.4	18.5	1.25	108/2	2.2	2.4	3.3	1.25
107/8	3.2	8.0	8.3	1.25	108/3	ND	1.8	4.2	1.25
107/9	2.2	5.3	5.1	1.25					
107/10	4.7	5.3	15.1	1.25					
107/11	1.6	1.9	1.9	1.25					
107/12	5.0	5.5	4.1	1.25					

註：1.上游水文站自 84 年 8 月新增。自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

2.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-6 核四環境監測歷年河川水質氨氮監測結果

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
82/8	-	3.02	-	0.05	86/10	0.13	0.25	-	0.04
82/9	-	0.86	-	0.05	86/11	0.02	0.15	-	0.04
82/10	-	0.69	-	0.05	86/12	0.07	0.38	-	0.04
82/11	-	0.10	-	0.05	87/1	0.08	0.35	-	0.04
82/12	-	0.03	-	0.05	87/2	0.13	0.28	-	0.04
83/1	-	0.03	-	0.05	87/3	0.09	0.40	-	0.04
83/2	-	0.28	-	0.05	87/4	0.18	0.27	-	0.04
83/3	-	0.20	-	0.05	87/5	0.02	0.33	-	0.04
83/4	-	0.06	-	0.05	87/6	0.05	0.29	-	0.04
83/5	-	0.10	-	0.05	87/7	0.02	0.08	-	0.04
83/6	-	0.20	-	0.05	87/8	0.32	0.16	-	0.04
83/7	-	0.54	-	0.05	87/9	0.11	0.13	-	0.04
83/8	-	0.37	-	0.05	87/10	0.23	0.63	-	0.04
83/9	-	0.26	-	0.05	87/11	0.10	0.30	-	0.04
83/10	-	0.88	-	0.05	87/12	0.10	0.19	-	0.04
83/11	-	1.16	-	0.05	88/1	0.19	0.57	-	0.04
83/12	-	0.20	-	0.05	88/2	0.09	0.46	-	0.04
84/1	-	0.41	-	0.05	88/3	0.10	0.19	-	0.04
84/2	-	0.63	-	0.05	88/4	0.07	0.33	-	0.04
84/3	-	0.13	-	0.05	88/5	0.05	0.70	-	0.04
84/4	-	0.13	-	0.05	88/6	0.13	2.59	-	0.04
84/5	-	0.28	-	0.05	88/7	0.05	0.14	-	0.04
84/6	-	0.20	-	0.05	88/8	0.16	0.26	-	0.04
84/7	-	0.56	-	0.05	88/9	0.06	0.10	-	0.04
84/8	0.11	1.19	-	0.05	88/10	0.13	0.25	-	0.04
84/9	0.04	1.04	-	0.05	88/11	0.02	0.15	-	0.04
84/10	0.00	0.05	-	0.05	88/12	0.07	0.38	-	0.04
84/11	0.09	0.26	-	0.05	89/1	0.35	0.28	-	0.04
84/12	0.20	0.32	-	0.05	89/2	0.08	0.15	-	0.04
85/1	0.12	0.20	-	0.04	89/3	0.13	0.24	-	0.04
85/2	0.05	0.12	-	0.04	89/4	0.02	0.23	-	0.04
85/3	0.19	0.18	-	0.04	89/5	0.08	0.16	-	0.04
85/4	0.10	0.16	-	0.04	89/6	0.07	0.14	-	0.04
85/5	0.02	0.17	-	0.04	89/7	0.04	0.11	-	0.04
85/6	0.11	0.37	-	0.04	89/8	0.02	0.24	-	0.04
85/7	0.02	1.34	-	0.04	89/9	0.05	0.31	-	0.04
85/8	0.07	0.26	-	0.04	89/10	0.05	0.78	-	0.04
85/9	0.23	1.26	-	0.04	89/11	-	-	-	0.04
85/10	0.30	0.41	-	0.04	89/12	-	-	-	0.04
85/11	0.22	0.48	-	0.04	90/1	-	-	-	0.04
85/12	0.16	0.30	-	0.04	90/2	0.34	0.30	-	0.04
86/1	0.33	0.53	-	0.04	90/3	0.12	0.34	-	0.04
86/2	0.22	0.26	-	0.04	90/4	0.18	0.75	-	0.04
86/3	0.25	0.41	-	0.04	90/5	0.25	0.47	-	0.04
86/4	0.08	0.35	-	0.04	90/6	0.06	0.34	-	0.04
86/5	0.13	0.28	-	0.04	90/7	0.11	0.33	-	0.04
86/6	0.09	0.40	-	0.04	90/8	0.08	2.02	-	0.04
86/7	0.18	0.27	-	0.04	90/9	0.11	0.56	-	0.04
86/8	0.02	0.33	-	0.04	90/10	0.11	0.27	-	0.04
86/9	0.05	0.29	-	0.04	90/11	0.10	0.36	-	0.04

表 3.1-6 核四環境監測歷年河川水質氨氮監測結果（續 1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
90/12	0.28	0.27	-	0.04	95/1	0.07	0.36	-	0.01
91/1	0.21	2.28	-	0.04	95/2	0.38	0.29	-	0.01
91/2	0.19	0.20	-	0.04	95/3	0.68	0.77	-	0.01
91/3	0.09	0.72	-	0.04	95/4	0.26	0.38	-	0.01
91/4	0.09	0.60	-	0.04	95/5	0.63	0.51	-	0.01
91/5	0.09	0.51	-	0.04	95/6	0.21	0.20	-	0.01
91/6	0.10	0.19	-	0.04	95/7	0.01	0.76	-	0.01
91/7	0.11	0.22	-	0.04	95/8	0.07	0.96	-	0.01
91/8	0.10	0.64	-	0.04	95/9	0.19	0.16	-	0.01
91/9	0.81	0.49	-	0.04	95/10	0.12	0.53	-	0.01
91/10	0.19	0.46	-	0.04	95/11	0.12	0.42	-	0.01
91/11	0.05	0.24	-	0.04	95/12	0.02	0.05	-	0.01
91/12	0.85	0.39	-	0.04	96/1	0.06	0.13	-	0.01
92/1	0.06	0.13	-	0.04	96/2	0.29	0.61	-	0.01
92/2	0.04	0.59	-	0.04	96/3	0.22	0.45	-	0.01
92/3	0.09	0.30	-	0.04	96/4	0.27	0.29	-	0.01
92/4	0.18	0.32	-	0.04	96/5	0.43	0.50	-	0.01
92/5	0.24	0.31	-	0.04	96/6	0.05	0.29	-	0.01
92/6	0.21	0.34	-	0.04	96/7	0.01	0.92	-	0.01
92/7	0.13	0.52	-	0.04	96/8	0.01	1.72	-	0.01
92/8	0.08	18.20	-	0.04	96/9	0.07	0.53	-	0.01
92/9	0.06	0.86	-	0.04	96/10	0.18	0.12	-	0.01
92/10	0.08	0.12	-	0.04	96/11	0.10	0.08	-	0.01
92/11	0.04	0.22	-	0.04	96/12	0.08	0.25	-	0.01
92/12	0.23	0.34	-	0.04	97/1	0.09	0.05	-	0.01
93/1	0.56	0.45	-	0.03	97/2	0.10	0.09	-	0.01
93/2	0.14	0.20	-	0.03	97/3	0.09	0.09	-	0.01
93/3	0.28	0.29	-	0.03	97/4	0.06	0.09	-	0.01
93/4	1.12	5.84	-	0.03	97/5	0.09	0.08	-	0.01
93/5	0.48	0.50	-	0.03	97/6	0.03	0.09	-	0.01
93/6	0.21	0.69	-	0.03	97/7	0.02	0.09	-	0.01
93/7	0.30	0.62	-	0.03	97/8	ND	0.08	-	0.01
93/8	0.18	0.49	-	0.03	97/9	0.03	0.09	-	0.01
93/9	0.23	0.24	-	0.03	97/10	0.06	0.08	-	0.01
93/10	0.24	0.34	-	0.03	97/11	ND	0.09	-	0.01
93/11	0.50	0.28	-	0.03	97/12	0.06	0.09	-	0.01
93/12	0.31	0.23	-	0.03	98/1	0.09	0.08	-	0.01
94/1	0.64	0.68	-	0.01	98/2	0.04	0.08	-	0.01
94/2	2.21	1.16	-	0.01	98/3	0.07	0.09	-	0.01
94/3	0.30	0.37	-	0.01	98/4	0.08	0.08	-	0.01
94/4	0.02	0.66	-	0.01	98/5	0.03	0.09	-	0.01
94/5	0.35	0.23	-	0.01	98/6	0.09	0.08	-	0.01
94/6	0.82	0.64	-	0.01	98/7	0.03	0.08	-	0.01
94/7	0.11	0.48	-	0.01	98/8	0.07	0.04	-	0.01
94/8	0.44	0.85	-	0.01	98/9	0.04	0.47	-	0.01
94/9	0.71	0.66	-	0.01	98/10	0.05	0.24	-	0.01
94/10	0.06	0.47	-	0.01	98/11	0.03	0.52	-	0.01
94/11	0.09	0.29	-	0.01	98/12	0.08	0.40	-	0.01
94/12	0.58	0.22	-	0.01	99/1	0.03	0.22	-	0.01

表 3.1-6 核四環境監測歷年河川水質氨氮監測結果（續 2）

單位：mg/L

測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
99/2	0.10	0.47	-	0.01	103/4	0.03	1.06	-	0.01
99/3	0.04	0.45	-	0.01	103/5	0.05	0.20	-	0.01
99/4	0.02	0.62	-	0.01	103/6	0.03	0.13	-	0.01
99/5	0.02	0.45	-	0.01	103/7	ND	0.31	-	0.01
99/6	0.08	0.19	-	0.01	103/8	0.13	0.22	-	0.01
99/7	0.04	0.30	-	0.01	103/9	0.02	0.59	-	0.01
99/8	0.03	1.62	-	0.01	103/10	0.10	0.37	-	0.01
99/9	0.06	0.62	-	0.01	103/11	0.02	0.16	-	0.01
99/10	ND	0.05	-	0.01	103/12	0.11	0.13	-	0.01
99/11	0.16	0.55	-	0.01	104/1	0.07	0.26	-	0.01
99/12	0.04	0.38	-	0.01	104/2	0.03	0.15	-	0.01
100/1	0.04	0.12	-	0.01	104/3	0.03	0.16	-	0.01
100/2	0.07	0.33	-	0.01	104/4	0.05	0.10	-	0.01
100/3	0.11	0.37	-	0.01	104/5	0.04	0.29	-	0.01
100/4	0.03	0.66	-	0.01	104/6	ND	0.17	-	0.01
100/5	0.05	0.66	-	0.01	104/7	0.02	0.24	0.05	0.01
100/6	0.05	0.34	-	0.01	104/8	ND	0.07	0.05	0.01
100/7	0.04	0.52	-	0.01	104/9	0.02	0.07	0.05	0.01
100/8	0.03	0.60	-	0.01	104/10	0.06	0.09	0.01	0.01
100/9	ND	0.77	-	0.01	104/11	0.04	0.15	0.09	0.01
100/10	0.03	0.24	-	0.01	104/12	0.04	0.08	0.06	0.01
100/11	0.03	0.10	-	0.01	105/1	0.14	0.14	0.10	0.01
100/12	0.08	0.22	-	0.01	105/2	0.13	0.06	0.04	0.01
101/1	0.02	0.14	-	0.01	105/3	0.07	0.07	0.07	0.01
101/2	0.12	0.32	-	0.01	105/4	0.03	0.07	0.10	0.01
101/3	0.08	0.24	-	0.01	105/5	0.04	0.10	0.25	0.01
101/4	0.16	0.76	-	0.01	105/6	0.02	0.10	0.55	0.01
101/5	0.03	0.25	-	0.01	105/7	0.02	0.34	0.12	0.01
101/6	0.02	0.14	-	0.01	105/8	ND	0.58	0.02	0.01
101/7	ND	0.91	-	0.01	105/9	0.04	0.06	0.05	0.01
101/8	ND	0.13	-	0.01	105/10	0.10	0.08	0.06	0.01
101/9	0.07	0.35	-	0.01	105/11	0.07	0.60	0.32	0.01
101/10	0.04	1.75	-	0.01	105/12	0.04	0.10	0.15	0.01
101/11	0.08	0.56	-	0.01	106/1	0.56	0.19	0.16	0.01
101/12	ND	0.03	-	0.01	106/2	0.15	0.20	0.15	0.01
102/1	0.02	0.13	-	0.01	106/3	0.07	0.14	0.10	0.01
102/2	0.16	0.65	-	0.01	106/4	0.16	0.60	0.33	0.01
102/3	0.20	0.36	-	0.01	106/5	0.07	0.16	0.23	0.01
102/4	ND	0.25	-	0.01	106/6	0.05	1.45	0.37	0.01
102/5	0.04	0.23	-	0.01	106/7	0.07	0.16	0.11	0.01
102/6	0.07	0.46	-	0.01	106/8	0.07	0.19	0.04	0.01
102/7	0.04	1.64	-	0.01	106/9	0.04	0.17	0.11	0.01
102/8	0.05	0.60	-	0.01	106/10	0.01	0.05	0.04	0.01
102/9	0.04	0.05	-	0.01	106/11	0.04	0.07	0.06	0.01
102/10	ND	0.30	-	0.01	106/12	0.05	0.06	0.05	0.01
102/11	0.05	0.10	-	0.01	107/1	0.07	0.13	0.06	0.01
102/12	0.04	0.41	-	0.01	107/2	0.02	0.04	0.03	0.01
103/1	0.04	0.15	-	0.01	107/3	0.03	0.08	0.05	0.01
103/2	0.03	0.11	-	0.01	107/4	0.05	0.05	0.12	0.01
103/3	0.07	0.13	-	0.01	107/5	ND	0.17	ND	0.01

表 3.1-6 核四環境監測歷年河川水質氨氮監測結果 (續 3)

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
107/6	0.03	0.12	ND	0.01	108/1	0.01	0.02	0.05	0.01
107/7	ND	0.07	0.32	0.01	108/2	0.08	0.03	0.04	0.01
107/8	0.08	0.19	ND	0.01	108/3	0.05	0.03	0.04	0.01
107/9	0.86	0.14	0.09	0.01					
107/10	ND	ND	0.07	0.01					
107/11	0.03	0.05	0.26	0.01					
107/12	0.01	0.02	0.02	0.01					

註：1.上游水文站自 84 年 8 月新增。自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

2.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-7 核四環境監測歷年河川水質導電度監測結果

單位：μ mho/cm

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
82/8	-	450	-	-	86/10	95.7	118	-	-
82/9	-	332	-	-	86/11	100	175	-	-
82/10	-	157.8	-	-	86/12	99	135	-	-
82/11	-	138	-	-	87/1	114	185	-	-
82/12	-	139	-	-	87/2	101	170	-	-
83/1	-	120	-	-	87/3	99	118	-	-
83/2	-	89.2	-	-	87/4	100	660	-	-
83/3	-	125.5	-	-	87/5	128	194	-	-
83/4	-	131.1	-	-	87/6	116	519	-	-
83/5	-	240	-	-	87/7	113	808	-	-
83/6	-	141.3	-	-	87/8	165	2130	-	-
83/7	-	4042	-	-	87/9	98.5	152	-	-
83/8	-	1729	-	-	87/10	79.2	123	-	-
83/9	-	140	-	-	87/11	107	146	-	-
83/10	-	216	-	-	87/12	73.1	277	-	-
83/11	-	223	-	-	88/1	77.1	248	-	-
83/12	-	125	-	-	88/2	89.3	173	-	-
84/1	-	273	-	-	88/3	78.5	209	-	-
84/2	-	250	-	-	88/4	110	262	-	-
84/3	-	162	-	-	88/5	99	445	-	-
84/4	-	183.5	-	-	88/6	89.9	173.0	-	-
84/5	-	301	-	-	88/7	89	170	-	-
84/6	-	212	-	-	88/8	113	94	-	-
84/7	-	482	-	-	88/9	145.0	11	-	-
84/8	133	1150	-	-	88/10	87	137	-	-
84/9	155	1218	-	-	88/11	108	270	-	-
84/10	95.0	828	-	-	88/12	89	126	-	-
84/11	107	581	-	-	89/1	104	271	-	-
84/12	88.0	110	-	-	89/2	93	128.0	-	-
85/1	90.1	162.1	-	-	89/3	94	141	-	-
85/2	98.0	174.6	-	-	89/4	101	155	-	-
85/3	93.0	162	-	-	89/5	85.2	136	-	-
85/4	92.7	175.4	-	-	89/6	111.0	52.9	-	-
85/5	90.5	170.3	-	-	89/7	87	147	-	-
85/6	108	538	-	-	89/8	199	816	-	-
85/7	236	1720	-	-	89/9	104	369	-	-
85/8	111	516	-	-	89/10	115	382	-	-
85/9	119	187	-	-	89/11	-	-	-	-
85/10	111	483	-	-	89/12	-	-	-	-
85/11	113	353	-	-	90/1	-	-	-	-
85/12	82.4	200	-	-	90/2	102	203.0	-	-
86/1	113	152	-	-	90/3	97	3590	-	-
86/2	104	142	-	-	90/4	102	151	-	-
86/3	133	330	-	-	90/5	109	244	-	-
86/4	134	364	-	-	90/6	85	80	-	-
86/5	138	313	-	-	90/7	112	443	-	-
86/6	108	379	-	-	90/8	121.0	546.0	-	-
86/7	108	275	-	-	90/9	-	-	-	-
86/8	137	3890	-	-	90/10	-	-	-	-
86/9	106	98	-	-	90/11	102	203	-	-

表 3.1-7 核四環境監測歷年河川水質導電度監測結果（續 1）

單位：μ mho/cm

測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
90/12	122	155	-	-	95/2	97.5	213	-	-
91/1	121.0	668	-	-	95/3	94	146	-	-
91/2	90	119	-	-	95/4	118	352	-	-
91/3	104	202	-	-	95/5	111	225	-	-
91/4	115	465	-	-	95/6	101	217.0	-	-
91/5	108	327	-	-	95/7	129	355	-	-
91/6	92	174	-	-	95/8	133	477	-	-
91/7	98	193	-	-	95/9	95.2	174	-	-
91/8	132	282	-	-	95/10	104	327	-	-
91/9	122.0	172	-	-	95/11	108	290	-	-
91/10	109	140	-	-	95/12	90.6	132	-	-
91/11	94	251	-	-	96/1	97.5	304	-	-
91/12	102.0	128	-	-	96/2	105.0	652.0	-	-
92/1	83	109	-	-	96/3	116	679	-	-
92/2	98	172	-	-	96/4	396	440	-	-
92/3	100	111	-	-	96/5	122.0	790	-	-
92/4	103	125	-	-	96/6	104	1280	-	-
92/5	109	128	-	-	96/7	169.0	1050.0	-	-
92/6	108	316	-	-	96/8	123	7510	-	-
92/7	120	193	-	-	96/9	108.0	513	-	-
92/8	137	1510	-	-	96/10	143.0	197	-	-
92/9	131	323	-	-	96/11	94.4	239	-	-
92/10	96.3	119	-	-	96/12	117	878	-	-
92/11	87.2	117	-	-	97/1	105	445	-	-
92/12	118	264	-	-	97/2	97.5	350	-	-
93/1	96.7	235	-	-	97/3	91.9	463	-	-
93/2	103.0	119	-	-	97/4	95.2	532	-	-
93/3	112.0	169	-	-	97/5	87.5	350	-	-
93/4	122.0	287	-	-	97/6	89.2	5750	-	-
93/5	132.0	255	-	-	97/7	109	3220	-	-
93/6	125.0	169	-	-	97/8	112	1960	-	-
93/7	123.0	625	-	-	97/9	119	21400	-	-
93/8	102.0	147	-	-	97/10	105.0	403	-	-
93/9	89.8	136	-	-	97/11	69	191	-	-
93/10	107	136	-	-	97/12	53.7	337	-	-
93/11	110	1020	-	-	98/1	102.0	225	-	-
93/12	98.5	169	-	-	98/2	104	276	-	-
94/1	104	396	-	-	98/3	96.8	257	-	-
94/2	80.6	106	-	-	98/4	131	506	-	-
94/3	87.4	186	-	-	98/5	107	490	-	-
94/4	154	540	-	-	98/6	106	442	-	-
94/5	95.6	161	-	-	98/7	131	911	-	-
94/6	86.2	297	-	-	98/8	118	4610	-	-
94/7	100	472	-	-	98/9	134	11700	-	-
94/8	117	499	-	-	98/10	102	208	-	-
94/9	114	271	-	-	98/11	111	345	-	-
94/10	107.0	312	-	-	98/12	105	273	-	-
94/11	99.8	2830	-	-	99/1	102	282	-	-
94/12	108	234	-	-	99/2	108.0	246	-	-
95/1	103	260	-	-	99/3	105.0	9530.0	-	-

表 3.1-7 核四環境監測歷年河川水質導電度監測結果（續 2）

單位：μ mho/cm

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
99/4	114	502	-	-	103/5	96	180	-	-
99/5	105	280	-	-	103/6	102	1480	-	-
99/6	103	224	-	-	103/7	105	308	-	-
99/7	104.0	239.0	-	-	103/8	106	354	-	-
99/8	141.0	654.0	-	-	103/9	117	2830	-	-
99/9	112.0	354.0	-	-	103/10	132	29400	-	-
99/10	93.0	137.0	-	-	103/11	111	512	-	-
99/11	209.0	273.0	-	-	103/12	100	213	-	-
99/12	104.0	231.0	-	-	104/1	104	313	-	-
100/1	97	131	-	-	104/2	94	147	-	-
100/2	101	203	-	-	104/3	101	192	-	-
100/3	96	212	-	-	104/4	94	165	-	-
100/4	99	227	-	-	104/5	137	210.0	-	-
100/5	120	457	-	-	104/6	112	664.0	-	-
100/6	97	226	-	-	104/7	103	544	6570	-
100/7	103	342.0	-	-	104/8	123	1700	6550	-
100/8	115	744	-	-	104/9	123	258	6240	-
100/9	121	437	-	-	104/10	129	361	6450	-
100/10	100	155	-	-	104/11	104	288	8390	-
100/11	99	145	-	-	104/12	105	273	4100	-
100/12	94	153	-	-	105/1	104	177	14300	-
101/1	85	131	-	-	105/2	132	182	9050	-
101/2	86	1540	-	-	105/3	141	214	4740	-
101/3	88	550	-	-	105/4	96	204	9520	-
101/4	111	326	-	-	105/5	114	388	8070	-
101/5	93	208.0	-	-	105/6	112	425	11900	-
101/6	84.0	190	-	-	105/7	122	1830	46600	-
101/7	106.0	471	-	-	105/8	123	14800	48100	-
101/8	111	231.0	-	-	105/9	119	203	5000	-
101/9	102	1200	-	-	105/10	96	159	4410	-
101/10	120	772.0	-	-	105/11	121	2170	9410	-
101/11	112	298	-	-	105/12	121	264	9570	-
101/12	87	152	-	-	106/1	121	201	6030	-
102/1	83	187	-	-	106/2	124	229	9130	-
102/2	96	358	-	-	106/3	97	204	16800	-
102/3	98	461.0	-	-	106/4	191	384	8170	-
102/4	96	278.0	-	-	106/5	133	340	29100	-
102/5	100	311	-	-	106/6	103	6030	16800	-
102/6	96	325	-	-	106/7	130	2910	48600	-
102/7	126	1030	-	-	106/8	168	10700	55400	-
102/8	132	32000	-	-	106/9	152	610	44700	-
102/9	91	143	-	-	106/10	101	300	6210	-
102/10	103	329	-	-	106/11	94	313	922	-
102/11	91	280	-	-	106/12	98	197	984	-
102/12	98	406	-	-	107/1	102	268	5230	-
103/1	92	192	-	-	107/2	90	153	1240	-
103/2	81	150	-	-	107/3	102	1291	31100	-
103/3	87	186	-	-	107/4	1070	318	14300	-
103/4	115	625	-	-	107/5	123	964	47900	-

表 3.1-7 核四環境監測歷年河川水質導電度監測結果（續 3）

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
107/6	140	220	46700	-	108/1	94	163	4380	-
107/7	507	1100	46700	-	108/2	108	196	7420	-
107/8	121	1090	48700	-	108/3	90.8	277	34300	-
107/9	184	2670	48800	-					
107/10	121	155	17200	-					
107/11	151	177	4280	-					
107/12	90	255	1800	-					

註：1.上游水文站自 84 年 8 月新增。自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

2.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-8 核四環境監測歷年河川水質硝酸鹽氮監測結果

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
82/8	-	2.13	-	-	86/10	0.47	0.54	-	0.05
82/9	-	0.36	-	-	86/11	0.62	0.50	-	0.05
82/10	-	0.69	-	-	86/12	0.60	0.69	-	0.05
82/11	-	0.35	-	-	87/1	0.34	0.50	-	0.05
82/12	-	0.54	-	-	87/2	0.70	0.60	-	0.05
83/1	-	0.36	-	-	87/3	0.60	0.65	-	0.05
83/2	-	0.66	-	-	87/4	0.65	0.73	-	0.05
83/3	-	0.32	-	-	87/5	0.98	0.60	-	0.05
83/4	-	0.46	-	-	87/6	0.31	0.47	-	0.05
83/5	-	0.51	-	-	87/7	0.40	0.40	-	0.05
83/6	-	0.34	-	-	87/8	0.45	0.31	-	0.05
83/7	-	0.13	-	-	87/9	0.60	0.62	-	0.05
83/8	-	0.34	-	-	87/10	0.47	0.40	-	0.05
83/9	-	0.63	-	-	87/11	0.55	0.39	-	0.05
83/10	-	0.93	-	-	87/12	0.68	0.53	-	0.05
83/11	-	0.49	-	-	88/1	0.72	0.62	-	0.05
83/12	-	0.58	-	-	88/2	0.53	0.64	-	0.05
84/1	-	0.21	-	-	88/3	0.46	0.45	-	0.05
84/2	-	0.55	-	-	88/4	1.12	0.78	-	0.05
84/3	-	0.21	-	-	88/5	0.71	0.69	-	0.05
84/4	-	0.51	-	-	88/6	0.55	0.50	-	0.05
84/5	-	0.43	-	-	88/7	0.62	0.47	-	0.05
84/6	-	0.46	-	-	88/8	0.17	0.24	-	0.05
84/7	-	0.52	-	-	88/9	0.19	0.19	-	0.05
84/8	1.10	0.96	-	1.10	88/10	0.18	0.39	-	0.05
84/9	1.92	0.57	-	1.92	88/11	0.02	0.03	-	0.05
84/10	0.42	0.38	-	0.42	88/12	0.77	0.75	-	0.05
84/11	0.39	0.48	-	0.39	89/1	0.73	0.75	-	0.05
84/12	0.60	0.60	-	0.60	89/2	0.90	1.00	-	0.05
85/1	0.77	0.71	-	0.77	89/3	0.48	0.50	-	0.05
85/2	0.52	0.49	-	0.52	89/4	0.49	0.51	-	0.05
85/3	0.68	0.23	-	0.68	89/5	0.23	0.28	-	0.05
85/4	0.45	0.41	-	0.45	89/6	0.19	0.32	-	0.05
85/5	0.40	0.41	-	0.40	89/7	0.04	0.03	-	0.05
85/6	0.74	0.68	-	0.74	89/8	0.03	0.02	-	0.05
85/7	0.87	0.57	-	0.87	89/9	0.12	0.07	-	0.05
85/8	0.44	0.35	-	0.44	89/10	0.39	0.28	-	0.05
85/9	0.52	0.15	-	0.52	89/11	-	-	-	0.05
85/10	0.65	0.38	-	0.65	89/12	-	-	-	0.05
85/11	0.56	0.71	-	0.56	90/1	-	-	-	0.05
85/12	0.75	0.54	-	0.75	90/2	0.14	0.05	-	0.05
86/1	0.76	0.70	-	0.76	90/3	0.06	0.03	-	0.05
86/2	0.65	0.64	-	0.65	90/4	0.60	0.78	-	0.05
86/3	0.48	0.38	-	0.48	90/5	0.55	0.67	-	0.05
86/4	0.50	0.41	-	0.50	90/6	0.45	0.68	-	0.05
86/5	0.29	0.45	-	0.29	90/7	0.85	0.60	-	0.05
86/6	0.65	0.78	-	0.65	90/8	0.82	0.86	-	0.05
86/7	0.41	0.34	-	0.41	90/9	0.65	0.48	-	0.05
86/8	0.45	0.51	-	0.45	90/10	0.35	0.30	-	0.05
86/9	0.33	0.30	-	0.33	90/11	0.65	0.50	-	0.05

表 3.1-8 核四環境監測歷年河川水質硝酸鹽氮監測結果（續 1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值	測站名稱 調查日期	上游水 文站	澳底二 號橋	石碇溪 河口	偵測極 限值
90/12	0.69	0.66	-	0.05	95/2	0.65	0.61	-	0.01
91/1	0.56	0.60	-	0.01	95/3	0.71	0.73	-	0.01
91/2	0.60	0.67	-	0.01	95/4	1.11	0.79	-	0.01
91/3	0.84	0.67	-	0.01	95/5	0.98	0.70	-	0.01
91/4	0.68	0.56	-	0.01	95/6	0.73	0.67	-	0.01
91/5	0.85	0.48	-	0.01	95/7	1.61	0.59	-	0.01
91/6	0.35	0.29	-	0.01	95/8	1.76	0.68	-	0.01
91/7	0.74	0.54	-	0.01	95/9	0.01	0.52	-	0.01
91/8	0.63	0.63	-	0.01	95/10	0.95	0.73	-	0.01
91/9	0.92	0.64	-	0.01	95/11	0.82	0.64	-	0.01
91/10	0.86	0.78	-	0.01	95/12	0.62	0.59	-	0.01
91/11	0.94	0.62	-	0.01	96/1	0.65	0.67	-	0.01
91/12	0.42	0.32	-	0.01	96/2	0.80	0.76	-	0.01
92/1	0.02	0.03	-	0.01	96/3	0.75	0.67	-	0.01
92/2	0.05	0.07	-	0.01	96/4	0.98	0.69	-	0.01
92/3	0.03	0.04	-	0.01	96/5	1.14	0.74	-	0.01
92/4	0.70	0.58	-	0.01	96/6	0.42	0.36	-	0.01
92/5	0.67	0.41	-	0.01	96/7	0.77	0.63	-	0.01
92/6	0.48	0.67	-	0.01	96/8	0.16	0.11	-	0.01
92/7	0.54	0.41	-	0.01	96/9	0.60	0.54	-	0.01
92/8	0.20	0.12	-	0.01	96/10	0.62	0.57	-	0.01
92/9	0.72	0.35	-	0.01	96/11	0.76	0.73	-	0.01
92/10	2.28	0.93	-	0.01	96/12	0.95	1.19	-	0.01
92/11	0.75	0.78	-	0.01	97/1	0.80	0.66	-	0.01
92/12	0.59	0.63	-	0.01	97/2	0.77	0.75	-	0.01
93/1	1.19	1.28	-	0.02	97/3	0.76	0.64	-	0.01
93/2	0.79	0.83	-	0.02	97/4	0.69	0.63	-	0.01
93/3	1.54	1.66	-	0.02	97/5	0.63	0.57	-	0.01
93/4	1.09	1.55	-	0.02	97/6	0.46	0.41	-	0.01
93/5	0.74	0.75	-	0.02	97/7	0.56	0.44	-	0.01
93/6	1.09	1.01	-	0.02	97/8	0.36	0.29	-	0.01
93/7	1.16	0.72	-	0.02	97/9	0.58	0.59	-	0.01
93/8	1.13	1.12	-	0.02	97/10	0.56	0.49	-	0.01
93/9	0.62	0.60	-	0.02	97/11	0.68	0.62	-	0.01
93/10	1.01	0.89	-	0.02	97/12	0.70	0.69	-	0.01
93/11	0.94	0.61	-	0.02	98/1	0.69	0.74	-	0.01
93/12	0.55	0.49	-	0.02	98/2	0.75	0.69	-	0.01
94/1	0.78	0.68	-	0.01	98/3	0.65	0.70	-	0.01
94/2	0.82	0.62	-	0.01	98/4	1.07	0.68	-	0.01
94/3	0.64	0.65	-	0.01	98/5	0.50	0.57	-	0.01
94/4	1.76	1.65	-	0.01	98/6	0.51	0.53	-	0.01
94/5	0.81	0.68	-	0.01	98/7	0.34	0.56	-	0.01
94/6	1.22	2.00	-	0.01	98/8	0.48	0.54	-	0.01
94/7	0.69	0.22	-	0.01	98/9	0.46	0.33	-	0.01
94/8	0.63	0.39	-	0.01	98/10	0.67	0.82	-	0.01
94/9	0.77	0.38	-	0.01	98/11	0.58	0.65	-	0.01
94/10	0.44	0.42	-	0.01	98/12	0.64	0.55	-	0.01
94/11	1.01	0.72	-	0.01	99/1	0.62	0.62	-	0.01
94/12	0.61	0.55	-	0.01	99/2	0.74	0.77	-	0.01
95/1	0.65	0.61	-	0.01	99/3	0.46	0.42	-	0.01

表 3.1-8 核四環境監測歷年河川水質硝酸鹽氮監測結果（續 2）

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
99/4	0.51	0.84	-	0.01	103/5	0.52	0.64	-	0.01
99/5	0.37	0.77	-	0.01	103/6	0.50	0.48	-	0.01
99/6	0.37	0.46	-	0.01	103/7	0.47	0.39	-	0.01
99/7	0.30	0.34	-	0.01	103/8	0.38	1.09	-	0.01
99/8	0.25	0.55	-	0.01	103/9	0.08	0.67	-	0.01
99/9	0.49	0.46	-	0.01	103/10	0.47	0.42	-	0.01
99/10	0.51	0.55	-	0.01	103/11	0.72	0.85	-	0.01
99/11	0.63	0.76	-	0.01	103/12	0.94	1.03	-	0.01
99/12	0.52	0.54	-	0.01	104/1	0.96	0.98	-	0.01
100/1	0.69	0.73	-	0.01	104/2	0.75	0.85	-	0.01
100/2	0.58	0.70	-	0.01	104/3	0.64	0.68	-	0.01
100/3	0.58	0.76	-	0.01	104/4	0.54	0.62	-	0.01
100/4	0.54	0.78	-	0.01	104/5	0.76	0.79	-	0.01
100/5	0.92	0.89	-	0.01	104/6	0.46	0.39	-	0.01
100/6	0.53	0.57	-	0.01	104/7	0.33	0.35	0.57	0.01
100/7	0.24	0.49	-	0.01	104/8	0.38	0.45	0.72	0.01
100/8	0.27	0.53	-	0.01	104/9	0.46	0.53	0.56	0.01
100/9	0.64	1.46	-	0.01	104/10	0.55	0.47	0.45	0.01
100/10	0.60	0.67	-	0.01	104/11	0.64	0.60	0.50	0.01
100/11	0.80	0.77	-	0.01	104/12	0.72	0.74	0.70	0.01
100/12	0.61	0.83	-	0.01	105/1	0.79	0.79	0.59	0.01
101/1	0.74	0.74	-	0.01	105/2	0.94	0.93	0.78	0.01
101/2	0.68	0.74	-	0.01	105/3	0.78	0.79	0.75	0.01
101/3	0.63	0.71	-	0.01	105/4	0.83	0.78	0.72	0.01
101/4	1.14	1.43	-	0.01	105/5	0.72	0.69	0.55	0.01
101/5	0.42	0.55	-	0.01	105/6	0.48	0.61	0.45	0.01
101/6	0.46	0.61	-	0.01	105/7	0.23	0.41	0.07	0.01
101/7	0.22	0.91	-	0.01	105/8	0.12	0.46	0.03	0.01
101/8	0.39	0.46	-	0.01	105/9	0.68	0.69	0.68	0.01
101/9	0.33	0.53	-	0.01	105/10	0.69	0.73	0.77	0.01
101/10	0.45	1.82	-	0.01	105/11	0.79	0.76	0.63	0.01
101/11	0.68	0.88	-	0.01	105/12	0.88	0.85	0.75	0.01
101/12	0.63	0.64	-	0.01	106/1	0.87	0.87	0.79	0.01
102/1	0.58	0.64	-	0.01	106/2	0.90	0.92	0.78	0.01
102/2	0.68	0.86	-	0.01	106/3	0.79	0.78	0.55	0.01
102/3	0.75	0.75	-	0.01	106/4	0.94	0.95	0.76	0.01
102/4	0.45	0.69	-	0.01	106/5	0.87	0.52	0.29	0.01
102/5	0.50	0.72	-	0.01	106/6	0.62	0.56	0.43	0.01
102/6	0.30	0.66	-	0.01	106/7	0.32	0.32	0.03	0.01
102/7	0.25	0.86	-	0.01	106/8	0.13	0.26	0.07	0.01
102/8	0.17	0.66	-	0.01	106/9	0.23	0.27	0.07	0.01
102/9	0.69	0.74	-	0.01	106/10	0.64	0.61	0.60	0.01
102/10	0.46	0.64	-	0.01	106/11	0.87	0.83	0.79	0.01
102/11	0.64	0.70	-	0.01	106/12	0.94	0.92	0.88	0.01
102/12	0.55	0.94	-	0.01	107/1	0.77	0.78	0.61	0.01
103/1	0.66	0.73	-	0.01	107/2	0.92	0.92	0.90	0.01
103/2	0.66	0.68	-	0.01	107/3	0.83	0.95	0.43	0.01
103/3	0.74	0.56	-	0.01	107/4	0.80	0.68	0.62	0.01
103/4	0.73	1.19	-	0.01	107/5	0.44	0.32	0.06	0.01

表 3.1-8 核四環境監測歷年河川水質硝酸鹽氮監測結果（續 3）

單位：mg/L

測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值	測站名稱	上游水文站	澳底二號橋	石碇溪河口	偵測極限值
107/6	0.38	0.22	0.03	0.01	108/1	0.73	0.69	0.72	0.01
107/7	0.24	0.22	0.14	0.01	108/2	0.61	0.53	0.49	0.01
107/8	0.38	0.16	ND	0.01	108/3	0.62	0.44	0.21	0.01
107/9	0.12	0.31	0.02	0.01					
107/10	0.67	0.72	0.52	0.01					
107/11	0.58	0.56	0.52	0.01					
107/12	0.59	0.57	0.57	0.01					

註：1.上游水文站自 84 年 8 月新增。自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

2.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-9 核四環境監測歷年廠區水質 pH 監測結果

監測時間	辦公室 排水口 (1)	辦公室 排水口 (1)	宿舍區 排水口	偵測極 限值	監測時間	辦公室 排水口 (1)	辦公室 排水口 (1)	宿舍區 排水口	偵測極 限值
放流水標準	6.0~9.0								
85/10	6.7	7.1	7.2	-	89/10	7.0	6.8	7.5	-
85/11	6.7	7.2	7.2	-	89/11	-	-	-	-
85/12	6.4	6.8	7.0	-	89/12	-	-	-	-
86/1	6.5	6.8	7.3	-	90/1	-	-	-	-
86/2	6.4	7.1	6.8	-	90/2	6.7	7.1	7.2	-
86/3	6.8	6.9	7.1	-	90/3	6.7	6.9	7.3	-
86/4	6.8	6.8	7.3	-	90/4	6.8	7.5	7.1	-
86/5	6.9	6.8	7.3	-	90/5	6.8	7.0	7.5	-
86/6	6.5	6.5	6.7	-	90/6	6.2	6.5	7.0	-
86/7	6.9	6.7	7.3	-	90/7	6.9	6.9	7.2	-
86/8	7.6	6.7	7.7	-	90/8	6.6	6.6	7.7	-
86/9	6.6	6.7	6.7	-	90/9	7.1	6.7	7.0	-
86/10	6.6	6.8	6.8	-	90/10	6.3	7.0	7.0	-
86/11	6.4	6.8	6.7	-	90/11	6.5	7.1	7.5	-
86/12	6.7	7.1	7.0	-	90/12	6.7	6.8	7.1	-
87/1	6.9	6.8	7.3	-	91/1	6.9	7.0	7.1	-
87/2	6.4	6.8	6.3	-	91/2	6.7	7.0	7.1	-
87/3	6.3	7.1	6.9	-	91/3	6.9	7.0	7.4	-
87/4	6.9	6.8	7.5	-	91/4	6.6	6.9	7.0	-
87/5	6.3	6.4	6.8	-	91/5	7.1	7.0	7.3	-
87/6	6.4	6.8	6.7	-	91/6	6.5	6.8	7.0	-
87/7	6.6	6.6	6.8	-	91/7	7.0	7.0	7.4	-
87/8	7.1	6.3	6.9	-	91/8	7.2	7.3	7.7	-
87/9	6.2	6.5	6.0	-	91/9	6.7	7.2	7.5	-
87/10	6.5	7.0	6.5	-	91/10	6.9	6.9	7.3	-
87/11	6.2	6.7	6.7	-	91/11	6.6	6.9	7.0	-
87/12	6.9	7.3	7.4	-	91/12	6.9	6.9	7.2	-
88/1	6.8	6.9	6.7	-	92/1	6.7	6.6	6.8	-
88/2	6.8	7.0	7.2	-	92/2	6.8	6.9	6.9	-
88/3	6.9	6.8	7.4	-	92/3	6.6	6.7	6.8	-
88/4	5.1	5.0	5.5	-	92/4	6.6	6.8	7.3	-
88/5	6.8	6.7	7.2	-	92/5	6.7	6.9	7.5	-
88/6	7.0	6.9	7.2	-	92/6	7.0	7.0	7.5	-
88/7	7.0	7.0	7.6	-	92/7	7.2	7.3	7.7	-
88/8	7.4	7.3	7.5	-	92/8	7.2	7.0	7.1	-
88/9	7.0	6.8	7.2	-	92/9	7.4	7.0	7.4	-
88/10	6.8	7.3	6.9	-	92/10	6.8	6.8	6.8	-
88/11	7.2	7.0	7.7	-	92/11	6.8	7.1	7.2	-
88/12	6.3	7.0	7.3	-	92/12	7.1	7.1	7.3	-
89/1	7.2	7.3	7.7	-	93/1	7.4	7.2	7.6	-
89/2	6.6	7.1	6.9	-	93/2	6.7	7.0	6.8	-
89/3	6.0	6.6	6.5	-	93/3	7.0	6.9	7.3	-
89/4	6.7	7.1	7.3	-	93/4	7.0	6.5	6.7	-
89/5	6.6	7.1	7.3	-	93/5	6.8	6.9	7.0	-
89/6	6.4	7.1	6.9	-	93/6	7.2	5.8	7.6	-
89/7	6.7	7.1	7.1	-	93/7	8.0	7.7	7.7	-
89/8	6.9	7.2	7.2	-	93/8	7.0	6.9	7.3	-
89/9	7.1	7.4	7.5	-	93/9	6.6	7.1	6.8	-

表 3.1-9 核四環境監測歷年廠區水質 pH 監測結果 (續 1)

監測時間	辦公室 排水口 (1)	辦公室 排水口 (1)	宿舍區 排水口	偵測極 限值	監測時間	辦公室 排水口 (1)	辦公室 排水口 (1)	宿舍區 排水口	偵測極 限值
放流水標準	6.0~9.0								
93/10	6.8	6.9	7.5	-	97/10	6.5	7.0	6.9	-
93/11	6.9	6.8	7.2	-	97/11	6.7	7.0	6.8	-
93/12	6.4	6.8	6.4	-	97/12	6.5	7.4	7.0	-
94/1	6.9	6.9	7.4	-	98/1	6.5	7.3	7.0	-
94/2	6.5	7.8	7.3	-	98/2	6.5	6.9	6.6	-
94/3	6.2	6.6	6.9	-	98/3	7.1	7.2	6.7	-
94/4	6.7	6.6	7.2	-	98/4	7.4	6.9	6.9	-
94/5	6.6	6.2	6.9	-	98/5	6.9	7.0	7.0	-
94/6	6.5	6.7	6.9	-	98/6	7.6	7.4	7.2	-
94/7	7.2	7.2	7.5	-	98/7	7.4	7.2	7.6	-
94/8	7.2	7.4	7.3	-	98/8	7.2	6.6	6.9	-
94/9	7.1	7.4	7.3	-	98/9	7.1	7.0	6.8	-
94/10	7.5	7.2	7.5	-	98/10	6.9	6.5	6.5	-
94/11	7.2	7.1	7.2	-	98/11	7.3	7.0	7.1	-
94/12	6.8	7.2	7.0	-	98/12	7.5	7.1	7.0	-
95/1	6.8	6.9	7.0	-	99/1	7.3	7.1	7.0	-
95/2	6.7	7.0	7.2	-	99/2	7.6	7.0	7.1	-
95/3	7.3	7.3	7.5	-	99/3	7.2	7.2	7.2	-
95/4	7.2	7.0	6.8	-	99/4	7.8	7.1	7.3	-
95/5	7.6	7.6	7.8	-	99/5	7.4	7.0	7.2	-
95/6	6.3	6.7	6.9	-	99/6	7.5	7.0	7.3	-
95/7	7.2	7.2	7.5	-	99/7	7.4	7.2	7.1	-
95/8	7.1	7.2	7.5	-	99/8	7.2	7.9	7.4	-
95/9	6.6	7.2	6.9	-	99/9	7.1	7.2	7.3	-
95/10	7.0	7.0	7.3	-	99/10	6.8	6.9	6.7	-
95/11	6.9	6.9	7.4	-	99/11	7.3	7.3	7.1	-
95/12	6.4	6.9	6.7	-	99/12	7.0	7.0	7.2	-
96/1	7.0	7.2	7.1	-	100/1	7.0	7.2	7.6	-
96/2	7.3	6.4	6.6	-	100/2	7.1	7.4	7.2	-
96/3	6.8	6.7	7.4	-	100/3	7.0	7.3	7.2	-
96/4	7.7	7.2	7.2	-	100/4	7.3	7.5	7.6	-
96/5	7.0	7.1	7.6	-	100/5	7.2	7.3	7.5	-
96/6	6.9	7.0	7.1	-	100/6	6.8	7.3	6.9	-
96/7	7.0	7.2	7.3	-	100/7	7.3	7.4	7.3	-
96/8	7.7	7.3	7.3	-	100/8	7.4	7.5	7.6	-
96/9	6.2	6.6	7.3	-	100/9	7.4	7.2	7.2	-
96/10	6.5	7.0	6.7	-	100/10	7.4	7.0	7.2	-
96/11	6.7	7.5	7.2	-	100/11	7.0	7.3	7.3	-
96/12	6.5	6.7	6.7	-	100/12	6.9	6.9	6.9	-
97/1	7.0	7.1	7.3	-	101/1	6.8	7.2	7.0	-
97/2	6.3	7.1	6.2	-	101/2	6.9	7.3	7.0	-
97/3	7.8	7.4	7.3	-	101/3	6.9	7.3	7.1	-
97/4	7.0	7.4	7.7	-	101/4	7.6	7.1	7.2	-
97/5	7.6	7.2	8.2	-	101/5	7.4	7.2	7.1	-
97/6	8.6	7.1	7.2	-	101/6	7.3	7.2	7.1	-
97/7	7.0	6.9	7.0	-	101/7	7.3	7.6	7.3	-
97/8	6.7	7.4	7.0	-	101/8	7.1	7.1	6.8	-
97/9	8.4	7.0	7.0	-	101/9	7.5	7.1	7.1	-

表 3.1-9 核四環境監測歷年廠區水質 pH 監測結果 (續 2)

監測時間	辦公室 排水口 (1)	辦公室 排水口 (1)	宿舍區 排水口	偵測極 限值	監測時間	辦公室 排水口 (1)	辦公室 排水口 (1)	宿舍區 排水口	偵測極 限值
放流水標準	6.0~9.0								
101/10	7.7	7.4	7.1	-	105/7	7.5	7.6	7.4	-
101/11	7.3	6.8	6.8	-	105/8	7.6	7.6	7.4	-
101/12	6.9	7.3	6.7	-	105/9	7.0	7.1	7.3	-
102/1	6.9	7.2	7.1	-	105/10	7.0	7.1	7.2	-
102/2	7.1	7.3	7.2	-	105/11	7.7	7.5	7.5	-
102/3	6.9	7.1	7.1	-	105/12	7.4	7.5	7.7	-
102/4	7.0	7.2	7.0	-	106/1	7.3	7.3	7.5	-
102/5	7.1	7.2	7.0	-	106/2	7.8	7.4	7.5	-
102/6	6.9	6.8	6.9	-	106/3	7.5	7.4	7.6	-
102/7	7.3	7.6	7.4	-	106/4	7.5	7.6	7.6	-
102/8	7.4	7.1	7.2	-	106/5	7.2	7.4	7.6	-
102/9	6.8	7.0	6.9	-	106/6	7.3	7.2	7.6	-
102/10	7.2	7.2	7.2	-	106/7	7.3	7.7	7.4	-
102/11	6.8	6.9	6.9	-	106/8	7.4	7.7	7.5	-
102/12	7.4	7.3	7.3	-	106/9	7.2	7.6	7.5	-
103/1	7.5	7.3	7.1	-	106/10	7.1	7.9	7.6	-
103/2	6.9	6.9	6.9	-	106/11	7.1	7.0	7.2	-
103/3	6.9	6.9	6.8	-	106/12	7.3	7.3	7.3	-
103/4	7.0	7.2	6.9	-	107/1	7.2	7.2	7.4	-
103/5	6.7	7.0	7.0	-	107/2	7.1	7.2	7.4	-
103/6	6.9	7.3	7.1	-	107/3	7.1	7.0	7.4	-
103/7	7.0	7.3	7.3	-	107/4	7.6	7.1	7.3	-
103/8	7.5	7.3	7.4	-	107/5	7.9	7.4	8.1	-
103/9	7.6	7.5	7.2	-	107/6	7.2	7.2	7.4	-
103/10	7.1	7.5	7.3	-	107/7	7.5	7.4	7.4	-
103/11	7.3	7.6	7.2	-	107/8	8.2	7.8	7.5	-
103/12	6.7	7.0	6.8	-	107/9	8.0	7.5	7.5	-
104/1	6.7	6.8	6.5	-	107/10	6.9	7.1	7.5	-
104/2	6.7	7.2	7.4	-	107/11	6.9	7.0	7.1	-
104/3	7.7	7.7	7.6	-	107/12	6.7	6.6	7.2	-
104/4	7.0	7.2	7.2	-	108/1	7.5	7.3	7.8	-
104/5	7.0	6.9	7.1	-	108/2	7.8	7.3	7.3	-
104/6	7.5	7.9	7.5	-	108/3	7.7	7.4	7.9	-
104/7	7.3	7.3	7.3	-					
104/8	7.0	7.1	7.4	-					
104/9	6.9	7.0	7.3	-					
104/10	7.2	7.5	7.4	-					
104/11	7.1	7.6	7.1	-					
104/12	7.5	7.5	7.5	-					
105/1	6.8	6.8	6.6	-					
105/2	6.9	7.1	7.2	-					
105/3	7.3	7.2	7.3	-					
105/4	6.7	6.8	6.8	-					
105/5	7.2	7.0	7.2	-					
105/6	7.3	7.4	7.2	-					

註：1.陰影部分表示未符合放流水標準。

2.自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

3.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-10 核四環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果

單位：mg/L

監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-	放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-
	50 (250>流量>50CMD)					50 (250>流量>50CMD)			
	30 (流量>250CMD)					30 (流量>250CMD)			
85/10	2.1	2.6	7.2	4.0	89/7	ND	5.6	5.4	4.0
85/11	ND	6.0	13.0	4.0	89/8	ND	4.2	4.9	4.0
85/12	13.0	7.5	5.3	4.0	89/9	9.5	ND	6.8	4.0
86/1	3.5	6.3	6.4	2.0	89/10	7.4	4.6	5.3	4.0
86/2	2.5	7.7	5.5	2.0	89/11	-	-	-	4.0
86/3	2.3	9.4	10.0	2.0	89/12	-	-	-	4.0
86/4	3.9	6.6	4.0	2.0	90/1	-	-	-	4.0
86/5	ND	9.0	8.6	2.0	90/2	40.9	16.2	7.9	4.0
86/6	58.0	45.0	96.0	2.0	90/3	4.0	2.0	5.7	4.0
86/7	ND	13.0	7.8	2.0	90/4	2.0	4.8	6.7	4.0
86/8	2.6	3.8	14.0	2.0	90/5	4.6	4.8	4.5	4.0
86/9	3.0	3.0	7.5	2.0	90/6	ND	4.7	50.0	4.0
86/10	2.4	4.1	6.0	2.0	90/7	4.9	4.2	ND	4.0
86/11	7.8	6.2	8.6	2.0	90/8	ND	4.8	9.1	4.0
86/12	ND	4.0	5.8	2.0	90/9	12.8	72.1	27.7	4.0
87/1	1.6	8.1	11.0	4.0	90/10	12.3	5.4	7.7	4.0
87/2	3.8	7.9	9.0	4.0	90/11	ND	ND	5.8	4.0
87/3	11.2	9.9	14.3	4.0	90/12	6.7	25.3	16.9	4.0
87/4	ND	6.0	7.0	4.0	91/1	12.2	ND	7.8	4.0
87/5	ND	6.9	9.0	4.0	91/2	6.0	ND	24.1	4.0
87/6	11.9	6.9	9.1	4.0	91/3	19.9	ND	9.0	4.0
87/7	13.0	39.0	24.0	4.0	91/4	44.2	8.5	11.1	4.0
87/8	9.4	30.0	12.1	4.0	91/5	30.9	4.8	ND	4.0
87/9	4.0	5.6	5.9	4.0	91/6	53.0	8.5	13.5	4.0
87/10	2.8	4.5	5.6	4.0	91/7	8.2	16.2	13.3	4.0
87/11	9.6	6.6	6.5	4.0	91/8	19.3	7.0	5.8	4.0
87/12	29.1	5.6	32.8	4.0	91/9	10.5	11.3	16.2	4.0
88/1	96.0	6.1	8.4	4.0	91/10	9.2	4.6	6.8	4.0
88/2	94.0	5.1	5.3	4.0	91/11	9.4	4.6	9.0	4.0
88/3	147.0	7.0	6.8	4.0	91/12	15.3	8.1	2.8	4.0
88/4	18.5	16.6	7.6	4.0	92/1	15.5	7.4	4.1	4.0
88/5	4.6	8.2	7.5	4.0	92/2	4.2	ND	7.0	4.0
88/6	ND	4.1	10.8	4.0	92/3	15.2	28.6	9.7	4.0
88/7	3.1	2.1	3.4	4.0	92/4	7.1	6.5	8.0	4.0
88/8	8.2	33.3	46.8	4.0	92/5	8.9	36.0	6.5	4.0
88/9	12.4	4.8	7.9	4.0	92/6	11.7	32.5	15.4	4.0
88/10	11.0	7.5	8.7	4.0	92/7	11.5	11.8	10.9	4.0
88/11	7.0	4.6	14.4	4.0	92/8	ND	ND	4.3	4.0
88/12	ND	9.3	4.6	4.0	92/9	11.0	4.3	4.3	4.0
89/1	ND	3.0	4.0	4.0	92/10	8.20	4.4	7.8	4.0
89/2	10.0	ND	4.6	4.0	92/11	6.9	ND	ND	4.0
89/3	98.2	7.4	11.9	4.0	92/12	12.4	39.9	4.6	4.0
89/4	ND	4.3	4.6	4.0	93/1	50.1	8.9	6.2	1.9
89/5	2.3	ND	6.2	4.0	93/2	4.0	ND	ND	1.9
89/6	5.0	6.3	4.1	4.0	93/3	6.4	8.2	ND	1.9

表 3.1-10 核四環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果 (續 1)

單位：mg/L

監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-	放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-
	50 (250>流量>50CMD)					50 (250>流量>50CMD)			
	30 (流量>250CMD)					30 (流量>250CMD)			
93/4	33.5	21.0	6.5	1.9	97/1	5.5	20	13.5	1.0
93/5	8.2	8.8	10.5	1.9	97/2	5.5	4	11.0	1.0
93/6	20.8	5.0	5.5	1.9	97/3	41.0	80	10.8	1.0
93/7	50.8	11.8	14.5	1.9	97/4	8.5	7	21.5	1.0
93/8	18.5	9.5	13.8	1.9	97/5	33.5	33.5	37.5	1.0
93/9	4.0	3.5	6.5	1.9	97/6	39	65	36.5	1.0
93/10	16.2	9.6	10.8	1.9	97/7	4.7	16.0	11.5	1.0
93/11	4.1	6.4	9.5	1.9	97/8	ND	17.5	13.5	1.0
93/12	9.6	5.2	10.6	1.9	97/9	2.7	41	9.8	1.0
94/1	13.0	15.5	9.5	1.0	97/10	2.0	3.5	8.7	1.0
94/2	7.8	7.5	8.5	1.0	97/11	10.2	7.3	7.5	1.0
94/3	5.5	6.5	7.2	1.0	97/12	8.2	13.5	11.0	1.0
94/4	8.0	10.0	13.5	1.0	98/1	1.5	4.5	7.6	1.0
94/5	13.7	28.6	19.1	1.0	98/2	3.8	11.6	10.8	1.0
94/6	9.5	13.0	14.5	1.0	98/3	11.8	70.5	7.6	1.0
94/7	14.0	16.0	9.2	1.0	98/4	28.8	43.0	41.0	1.0
94/8	12.5	10.0	7.5	1.0	98/5	15.0	11.0	11.2	1.0
94/9	3.5	5.5	5.0	1.0	98/6	29.0	2.9	13.7	1.0
94/10	6.8	171.0	8.2	1.0	98/7	39.5	6.0	9.2	1.0
94/11	14.2	16.0	8.6	1.0	98/8	16.1	2.4	8.9	1.0
94/12	3.3	4.8	7.8	1.0	98/9	6.5	13.0	5.8	1.0
95/1	9.4	81.8	10.2	1.0	98/10	17.1	5.1	3.8	1.0
95/2	8.1	15.8	12.0	1.0	98/11	13	4.7	7.4	1.0
95/3	28.2	24.0	16.8	1.0	98/12	17.4	4.3	6.5	1.0
95/4	8.8	7.0	21.2	1.0	99/1	23	1.6	5.1	1.0
95/5	4.2	10.3	10.2	1.0	99/2	42	16.0	9.2	1.0
95/6	7.8	6.5	11.5	1.0	99/3	6.3	4.0	13.5	1.0
95/7	10.2	5.0	9.5	1.0	99/4	18	5.3	4.1	1.0
95/8	12.0	4.0	12.5	1.0	99/5	10.2	4.8	9.1	1.0
95/9	ND	84.8	ND	1.0	99/6	48	35.0	36.5	1.0
95/10	5.0	4.5	4.5	1.0	99/7	35.2	35.8	38.2	1.0
95/11	7.2	5.5	3.5	1.0	99/8	34.8	78.8	36.3	1.0
95/12	2.5	11.0	5.4	1.0	99/9	35.9	33.6	33.9	1.0
96/1	16.0	2.8	4.8	1.0	99/10	35.4	36.1	35.0	1.0
96/2	17.8	10.2	8.2	1.0	99/11	9.1	2.7	4.1	1.0
96/3	43.8	17.2	21.8	1.0	99/12	3.8	2.0	8.0	1.0
96/4	547	172	11.0	1.0	100/1	14.5	5.5	5.3	1.0
96/5	8.1	15.8	9.5	1.0	100/2	1.4	2.1	14.2	1.0
96/6	7.5	2.2	19.0	1.0	100/3	1.6	1.2	6.2	1.0
96/7	4.8	14	13.2	1.0	100/4	2.9	2.8	16.8	1.0
96/8	15.5	6	17.5	1.0	100/5	5.5	2.8	13.1	1.0
96/9	12.5	9	9.5	1.0	100/6	4.9	6.5	8.9	1.0
96/10	4.5	3	17.0	1.0	100/7	4.4	1.4	4.0	1.0
96/11	7.5	5	8.2	1.0	100/8	5.2	7.6	3.4	1.0
96/12	7.3	6	22.5	1.0	100/9	7.1	1.4	7.5	1.0

表 3.1-10 核四環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果 (續 2)

單位: mg/L

監測時間	辦公室排水口 (1)	辦公室排水口 (2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口 (1)	辦公室排水口 (2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-	放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-
	50 (250>流量>50CMD)					50 (250>流量>50CMD)			
	30 (流量>250CMD)					30 (流量>250CMD)			
100/10	15.3	2.0	6.6	1.0	104/7	5.3	4.4	9.5	1.25
100/11	3.6	6.8	12.1	1.0	104/8	2.1	1.5	3.2	1.25
100/12	8.4	5.2	5.4	1.0	104/9	2.1	1.6	3.4	1.25
101/1	1.7	4.2	4.5	1.0	104/10	ND	1.5	6.1	1.25
101/2	2.0	5.8	5.7	1.0	104/11	1.5	1.9	4.6	1.25
101/3	1.6	1.7	5.6	1.0	104/12	3.0	4.1	3.7	1.25
101/4	2.3	4.6	6.8	1.0	105/1	25.6	15.7	24.6	1.25
101/5	11.2	4.2	8.9	1.0	105/2	4.2	3.7	2.2	1.25
101/6	9.0	1.8	6.2	1.0	105/3	2.4	1.5	2.5	1.25
101/7	6.9	1.9	8.1	1.0	105/4	2.2	5.7	12.8	1.25
101/8	3.9	1.4	8.0	1.0	105/5	4.6	1.5	5.5	1.25
101/9	10.9	8.8	8.1	1.0	105/6	ND	3.5	5.4	1.25
101/10	11.4	2.7	8.3	1.0	105/7	2.6	2.6	6.9	1.25
101/11	14.2	2.0	7.4	1.0	105/8	ND	ND	3.0	1.25
101/12	9.6	3.0	5.4	1.0	105/9	2.4	1.4	2.3	1.25
102/1	2.9	1.6	3.8	1.0	105/10	1.6	1.5	1.9	1.25
102/2	6.8	2.1	8.9	1.0	105/11	7.6	1.3	3.4	1.25
102/3	3.6	3.0	10.7	1.0	105/12	2.0	1.3	2.4	1.25
102/4	1.8	4.0	5.2	1.0	106/1	1.6	2.0	3.7	1.25
102/5	4.5	3.0	7.0	1.0	106/2	ND	ND	2.7	1.25
102/6	2.4	2.4	4.6	1.0	106/3	8.1	ND	ND	1.25
102/7	2.7	2.4	5.4	1.0	106/4	3.8	2.2	3.1	1.25
102/8	2.9	1.6	5.8	1.0	106/5	2.4	2.2	1.4	1.25
102/9	4.1	3.0	5.0	1.0	106/6	11.1	ND	2.8	1.25
102/10	6	3.4	7.2	1.0	106/7	2.0	2.2	2.6	1.25
102/11	3.5	1.9	6.8	1.0	106/8	2.7	5.2	4.0	1.25
102/12	6.9	3.2	6.4	1.0	106/9	6.3	ND	3.4	1.25
103/1	13.2	ND	2.2	1.0	106/10	6.3	ND	ND	1.25
103/2	9.1	2.5	4.2	1.25	106/11	ND	ND	4.2	1.25
103/3	44.0	37.7	34.7	1.25	106/12	2.8	ND	ND	1.25
103/4	45.2	51.0	47.6	1.25	107/1	1.9	1.3	2.4	1.25
103/5	4.2	2.1	5.8	1.25	107/2	2.2	ND	4.0	1.25
103/6	4.6	2.0	8.2	1.25	107/3	ND	ND	2.6	1.25
103/7	7.0	4.0	4.6	1.25	107/4	5.0	3.4	2.7	1.25
103/8	2.6	35.4	36.2	1.25	107/5	5.3	1.6	6.9	1.25
103/9	42.7	50.8	46.4	1.25	107/6	ND	3.8	7.0	1.25
103/10	3.3	2.2	4.5	1.25	107/7	ND	ND	5.2	1.25
103/11	4.2	4.2	12.1	1.25	107/8	ND	ND	1.9	1.25
103/12	1.6	2.2	ND	1.25	107/9	ND	ND	1.8	1.25
104/1	3.0	3.0	1.7	1.25	107/10	ND	ND	3.2	1.25
104/2	ND	1.8	2.9	1.25	107/11	1.7	2.1	2.7	1.25
104/3	1.4	5.2	5.2	1.25	107/12	ND	1.7	2.7	1.25
104/4	1.4	1.6	2.6	1.25	108/1	ND	ND	3.1	1.25
104/5	ND	ND	1.7	1.25	108/2	1.1	2.4	2.6	1.25
104/6	4.0	1.8	8.3	1.25	108/3	ND	1.6	4.8	1.25

註: 1.陰影部分表示未符合放流水標準。 2.自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程, 故暫停監測工作。 3.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-11 核四環境監測歷年廠區水質生化需氧量監測結果

單位：mg/L

監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-	放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-
	50 (250>流量>50CMD)					50 (250>流量>50CMD)			
	30 (流量>250CMD)					30 (流量>250CMD)			
85/10	1.0	2.6	7.7	1.0	89/7	ND	ND	6.0	1.0
85/11	3.4	8.2	8.4	1.0	89/8	ND	ND	ND	1.0
85/12	ND	1.5	2.7	1.0	89/9	ND	ND	7.0	1.0
86/1	ND	1.6	5.6	2.0	89/10	15.5	ND	7.3	1.0
86/2	ND	1.4	1.9	2.0	89/11	-	-	-	1.0
86/3	ND	2.2	5.3	2.0	89/12	-	-	-	1.0
86/4	ND	1.2	1.3	2.0	90/1	-	-	-	1.0
86/5	ND	1.0	4.1	2.0	90/2	6.4	ND	8.4	1.0
86/6	5.6	6.6	14.0	2.0	90/3	4.9	ND	9.0	1.0
86/7	ND	1.0	6.0	2.0	90/4	ND	ND	ND	1.0
86/8	3.8	5.0	15.0	2.0	90/5	ND	ND	5.8	1.0
86/9	ND	1.9	2.1	2.0	90/6	ND	ND	3.3	1.0
86/10	1.4	1.4	3.6	2.0	90/7	ND	ND	ND	1.0
86/11	ND	2.0	3.9	2.0	90/8	2.2	2.2	17.1	1.0
86/12	ND	2.5	6.7	2.0	90/9	ND	ND	9.5	1.0
87/1	2.8	2.1	7.8	1.0	90/10	ND	ND	4.5	1.0
87/2	2.3	ND	4.0	1.0	90/11	ND	ND	6.5	1.0
87/3	1.6	4.1	3.9	1.0	90/12	1.8	3.7	9.2	1.0
87/4	ND	16.4	4.8	1.0	91/1	ND	3.1	2.2	1.0
87/5	4.3	3.2	6.9	1.0	91/2	ND	1.6	2.2	1.0
87/6	ND	1.1	3.1	1.0	91/3	ND	3.0	10.2	1.0
87/7	1.2	11.8	11.2	1.0	91/4	ND	2.3	19.8	1.0
87/8	3.3	1.5	1.1	1.0	91/5	ND	4.4	5.6	1.0
87/9	2.8	2.5	2.9	1.0	91/6	ND	ND	4.2	1.0
87/10	3.3	1.8	2.2	1.0	91/7	ND	2.5	4.6	1.0
87/11	1.6	1.8	3.0	1.0	91/8	6.3	ND	10.3	1.0
87/12	4.4	5.8	7.5	1.0	91/9	ND	ND	14.9	1.0
88/1	1.8	ND	ND	1.0	91/10	ND	8.1	4.7	1.0
88/2	ND	2.2	5.3	1.0	91/11	ND	ND	ND	1.0
88/3	1.8	1.4	2.2	1.0	91/12	3.3	ND	7.1	1.0
88/4	2.4	5.0	5.0	1.0	92/1	ND	1.6	3.0	1.0
88/5	2.4	2.4	7.4	1.0	92/2	ND	3.6	7.1	1.0
88/6	1.4	3.6	6.8	1.0	92/3	7.8	ND	29.4	1.0
88/7	1.4	2.2	6.4	1.0	92/4	8.2	6.1	8.8	1.0
88/8	1.6	10.0	24.9	1.0	92/5	ND	ND	3.9	1.0
88/9	ND	1.6	22.2	1.0	92/6	5.4	3.6	22.1	1.0
88/10	2.2	2.2	ND	1.0	92/7	8.0	ND	7.6	1.0
88/11	ND	ND	8.4	1.0	92/8	ND	ND	ND	1.0
88/12	ND	1.6	2.2	1.0	92/9	4.8	6.1	29.3	1.0
89/1	ND	1.8	2.8	1.0	92/10	ND	ND	3.6	1.0
89/2	ND	3.0	3.8	1.0	92/11	ND	ND	ND	1.0
89/3	2.8	ND	15.3	1.0	92/12	6.8	3.5	ND	1.0
89/4	ND	ND	ND	1.0	93/1	ND	5.1	6.7	1.0
89/5	ND	ND	ND	1.0	93/2	ND	ND	5.5	1.0
89/6	ND	ND	ND	1.0	93/3	6.7	5.2	21.1	1.0

表 3.1-11 核四環境監測歷年廠區水質生化需氧量監測結果 (續 1)

單位：mg/L

監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-	放流水標準	80 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-
	50 (250>流量>50CMD)					50 (250>流量>50CMD)			
	30 (流量>250CMD)					30 (流量>250CMD)			
93/4	11.4	2.3	11.3	1.0	97/1	4.1	3.1	8.0	1.0
93/5	ND	ND	6.4	1.0	97/2	ND	ND	4.8	1.0
93/6	5.3	2.4	8.3	1.0	97/3	ND	5.2	ND	1.0
93/7	ND	4.6	9.6	1.0	97/4	ND	ND	4.3	1.0
93/8	7.1	8.0	17.0	1.0	97/5	ND	ND	3.5	1.0
93/9	2.2	2.9	4.8	1.0	97/6	ND	3.2	3.7	1.0
93/10	ND	ND	6.6	1.0	97/7	2.4	ND	6.8	1.0
93/11	2.0	ND	8.3	1.0	97/8	2.8	4.0	8.6	1.0
93/12	ND	ND	ND	1.0	97/9	ND	7.5	ND	1.0
94/1	7.40	2.80	9.40	1.0	97/10	ND	ND	13.5	1.0
94/2	ND	4.00	3.60	1.0	97/11	4.2	ND	ND	1.0
94/3	3.2	ND	3.7	1.0	97/12	4.4	ND	8.1	1.0
94/4	8.2	3.9	10.5	1.0	98/1	ND	ND	6.3	1.0
94/5	ND	ND	5.3	1.0	98/2	5.2	ND	5.0	1.0
94/6	8.5	4.7	10.0	1.0	98/3	16.2	1.3	ND	1.0
94/7	5.3	4.6	17.3	1.0	98/4	28.0	ND	8.5	1.0
94/8	7.2	9.3	12.2	1.0	98/5	1.3	ND	6.2	1.0
94/9	3.1	3.5	5.1	1.0	98/6	23.0	1.8	7.4	1.0
94/10	3.8	8.3	7.1	1.0	98/7	3.6	1.1	8.7	1.0
94/11	6.0	6.3	4.3	1.0	98/8	7.5	1.4	9.5	1.0
94/12	1.6	4.4	2.2	1.0	98/9	7.5	1.9	4.0	1.0
95/1	1.9	1.5	5.7	1.0	98/10	17.0	2.0	3.4	1.0
95/2	1.0	ND	6.3	1.0	98/11	10.3	ND	4.3	1.0
95/3	ND	ND	ND	1.0	98/12	17.5	ND	5.2	1.0
95/4	2.2	2.6	8.5	1.0	99/1	20.7	ND	ND	1.0
95/5	1.4	12.0	2.4	1.0	99/2	37.1	2.0	3.8	1.0
95/6	3.3	4.7	4.9	1.0	99/3	ND	3.2	10.6	1.0
95/7	1.4	1.6	11.0	1.0	99/4	49.3	1.3	13.2	1.0
95/8	8.7	2.0	11.3	1.0	99/5	14.9	5.0	8.3	1.0
95/9	1.2	3.0	1.3	1.0	99/6	21.7	ND	4.7	1.0
95/10	2.6	4.4	2.6	1.0	99/7	37.8	ND	24.2	1.0
95/11	5.2	1.8	4.9	1.0	99/8	24.4	5.3	39.7	1.0
95/12	1.6	6.4	2.5	1.0	99/9	15.8	ND	19.0	1.0
96/1	5.0	1.8	ND	1.0	99/10	6.7	2.4	4.5	1.0
96/2	7.9	7.5	5.6	1.0	99/11	13.5	ND	5.4	1.0
96/3	8.4	3.8	9.6	1.0	99/12	4.5	6.3	9.0	1.0
96/4	25.7	11.4	9.8	1.0	100/1	3.0	1.1	3.4	1.0
96/5	3.6	ND	10.5	1.0	100/2	1.3	ND	15.3	1.0
96/6	4.0	12.1	6.5	1.0	100/3	2.7	ND	12.8	1.0
96/7	3.1	5.3	11.8	1.0	100/4	2.4	1.4	11.5	1.0
96/8	17.3	3.6	20.8	1.0	100/5	3.4	ND	6.4	1.0
96/9	5.0	2.7	13.1	1.0	100/6	2.9	1.6	4.9	1.0
96/10	ND	ND	2.9	1.0	100/7	4.4	ND	1.7	1.0
96/11	3.9	ND	3.8	1.0	100/8	2.0	1.2	3.3	1.0
96/12	3.8	2.8	4.7	1.0	100/9	13.7	1.3	4.2	1.0

表 3.1-11 核四環境監測歷年廠區水質生化需氧量監測結果 (續 2)

單位：mg/L

監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	80 (流量<50CMD)	30 (流量>250CMD)	-	-	放流水標準	80 (流量<50CMD)	30 (流量>250CMD)	-	-
	50 (250>流量>50CMD)					50 (250>流量>50CMD)			
	30 (流量>250CMD)					30 (流量>250CMD)			
100/10	19.5	1.9	7.9	1.0	104/7	ND	ND	3.5	1.0
100/11	1.1	ND	4.1	1.0	104/8	1.8	1.9	1.9	1.0
100/12	3.0	2.4	7.9	1.0	104/9	ND	ND	2.6	1.0
101/1	1.4	ND	1.5	1.0	104/10	ND	ND	ND	1.0
101/2	1.1	ND	3.7	1.0	104/11	ND	ND	ND	1.0
101/3	5.4	ND	3.4	1.0	104/12	ND	ND	ND	1.0
101/4	12.1	3.7	21.1	1.0	105/1	1.4	ND	ND	1.0
101/5	52.4	ND	26.0	1.0	105/2	1.3	ND	ND	1.0
101/6	34.1	ND	14.2	1.0	105/3	11.9	1.5	1.0	1.0
101/7	6.2	ND	2.9	1.0	105/4	ND	1.2	1.7	1.0
101/8	3.0	1.3	12.2	1.0	105/5	1.1	1.2	1.9	1.0
101/9	8.2	3.6	6.5	1.0	105/6	ND	2.2	1.1	1.0
101/10	23.8	5.2	7.5	1.0	105/7	ND	ND	1.1	1.0
101/11	15.1	ND	7.9	1.0	105/8	ND	ND	1.8	1.0
101/12	9.0	ND	3.7	1.0	105/9	1.3	1.9	2.7	1.0
102/1	0.5	1.0	1.3	1.0	105/10	ND	ND	ND	1.0
102/2	7.1	0.5	9.1	1.0	105/11	5.7	ND	6.2	1.0
102/3	3.8	0.5	14.5	1.0	105/12	1.5	ND	1.7	1.0
102/4	2.6	ND	4.6	1.0	106/1	1.6	ND	1.8	1.0
102/5	4.6	ND	6.0	1.0	106/2	ND	ND	3.4	1.0
102/6	4.1	2.4	9.5	1.0	106/3	8.0	ND	ND	1.0
102/7	3.8	1.6	5.0	1.0	106/4	ND	ND	2.2	1.0
102/8	9.0	4.3	8.0	1.0	106/5	ND	ND	ND	1.0
102/9	2.1	ND	3.5	1.0	106/6	ND	1.9	3.2	1.0
102/10	4.4	ND	3.1	1.0	106/7	ND	ND	ND	1.0
102/11	5.6	ND	3.9	1.0	106/8	1.5	ND	5.1	1.0
102/12	7.2	2.7	2.9	1.0	106/9	2.0	ND	1.6	1.0
103/1	29.0	ND	7.2	1.0	106/10	2.0	1.3	2.4	1.0
103/2	9.4	1.2	3.6	1.0	106/11	2.3	ND	1.2	1.0
103/3	2.5	1.6	5.4	1.0	106/12	ND	ND	ND	1.0
103/4	6.8	2.6	7.1	1.0	107/1	ND	ND	ND	1.0
103/5	5.2	ND	1.7	1.0	107/2	ND	ND	1.2	1.0
103/6	3.8	ND	3.9	1.0	107/3	ND	ND	ND	1.0
103/7	3.5	ND	2.0	1.0	107/4	ND	ND	ND	1.0
103/8	1.2	1.8	3.0	1.0	107/5	ND	ND	ND	1.0
103/9	2.2	ND	11.1	1.0	107/6	1.8	1.4	1.1	1.0
103/10	1.5	1.1	11.1	1.0	107/7	ND	ND	1.1	1.0
103/11	1.1	1.4	3.9	1.0	107/8	ND	ND	1.1	1.0
103/12	ND	ND	2.4	1.0	107/9	ND	ND	ND	1.0
104/1	ND	1.2	1.6	1.0	107/10	ND	ND	1.1	1.0
104/2	1.4	ND	3.9	1.0	107/11	ND	ND	ND	1.0
104/3	ND	ND	3.2	1.0	107/12	ND	ND	ND	1.0
104/4	1.1	ND	1.7	1.0	108/1	ND	ND	1.1	1.0
104/5	1.9	1.4	4.0	1.0	108/2	ND	ND	ND	1.0
104/6	4.1	1.2	ND	1.0	108/3	ND	ND	ND	1.0

註：1.陰影部分表示未符合放流水標準。
廠發電工程，故暫停監測工作。

2.自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四
3.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

表 3.1-12 核四環境監測歷年廠區水質化學需氧量監測結果

單位：mg/L

監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	250 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-	放流水標準	250 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-
	150 (250>流量>50CMD)					150 (250>流量>50CMD)			
	100 (流量>250CMD)					250 (流量<50CMD)			
90/5	8.6	6.4	26.7	2.5	94/1	28.6	8.9	26.8	2.2
90/6	5.6	4.9	29.9	2.5	94/2	3.5	9.3	14.8	2.2
90/7	14.3	6.9	23.8	2.5	94/3	11.5	3.8	15.4	2.2
90/8	6.7	42.5	64.9	2.5	94/4	25.4	14.3	39.6	2.2
90/9	10.4	18.5	32.1	2.5	94/5	24.2	14.0	19.4	2.2
90/10	3.3	6.7	19.6	2.5	94/6	24.3	14.5	27.4	2.2
90/11	3.6	2.9	26.4	2.5	94/7	15.4	12.7	48.0	2.2
90/12	4.1	12.8	28.1	2.5	94/8	32.4	44.5	49.4	2.2
91/1	23.0	7.3	3.6	2.5	94/9	12.5	17.6	24.3	2.2
91/2	6.2	6.7	10.5	2.5	94/10	19.1	34.6	30.0	2.8
91/3	36.0	10.4	72.8	2.5	94/11	26.2	26.6	21.4	2.8
91/4	38.8	90.0	38.1	2.5	94/12	8.0	21.1	10.7	2.8
91/5	30.8	8.1	22.4	2.5	95/1	9.6	7.6	26.1	2.8
91/6	ND	ND	4.2	2.5	95/2	5.1	3.9	25.2	2.8
91/7	9.2	9.9	24.6	2.5	95/3	ND	5.5	8.3	2.8
91/8	80.3	3.5	31.1	2.5	95/4	14.4	13.2	40.3	2.8
91/9	6.1	12.2	42.3	2.5	95/5	14.8	44.0	16.7	2.8
91/10	30.8	18.8	27.0	2.5	95/6	11.4	16.5	23.5	2.8
91/11	12.5	7.6	9.9	2.5	95/7	8.9	5.2	47.5	2.8
91/12	13.2	5.9	20.9	2.5	95/8	25.4	16.2	53.3	2.8
92/1	27.3	7.2	9.8	2.5	95/9	5.3	12.1	9.3	2.8
92/2	6.1	5.4	22.3	2.5	95/10	7.5	6.3	19.4	2.8
92/3	19.5	8.7	37.9	2.5	95/11	12.4	4.4	24.1	2.8
92/4	8.2	6.1	8.8	2.5	95/12	4.6	19.5	7.7	2.8
92/5	ND	ND	3.9	2.5	96/1	17.3	5.6	3.6	2.8
92/6	5.4	3.6	22.1	2.5	96/2	31.7	23.3	17.6	2.8
92/7	47.4	7.1	47.0	2.5	96/3	32.3	19.9	57.0	2.8
92/8	6.4	14.6	7.4	2.5	96/4	98.4	51.8	43.8	2.9
92/9	46.6	11.6	63.9	2.5	96/5	17.9	9.0	47.7	2.9
92/10	9.4	5.8	12.2	2.5	96/6	19.0	52.7	30.9	2.9
92/11	8.2	9.2	8.0	2.5	96/7	15.0	24.8	53.2	2.9
92/12	24.5	8.6	20.2	2.5	96/8	71.6	17.6	86.0	2.9
93/1	22.2	7.7	27.1	2.5	96/9	23.3	11.7	49.8	2.9
93/2	4.7	9.8	17.0	2.5	96/10	6.2	ND	13.4	2.9
93/3	21.6	13.6	43.6	2.5	96/11	19.1	7.9	18.6	2.9
93/4	42.3	8.1	27.9	2.2	96/12	18.0	13.6	22.8	2.9
93/5	11.5	9.0	24.9	2.2	97/1	20.2	15.0	39.9	2.9
93/6	24.4	11.4	32.9	2.2	97/2	8.4	ND	23.5	2.9
93/7	19.4	24.9	47.6	2.2	97/3	7.6	25.9	9.9	2.9
93/8	28.7	4.8	48.7	2.2	97/4	4.2	3.0	21.4	2.9
93/9	5.6	4.8	16.6	2.2	97/5	5.5	6.5	17.3	2.9
93/10	4.9	9.4	25.5	2.2	97/6	3.6	15.5	18.1	2.9
93/11	8.1	2.3	23.5	2.2	97/7	11.8	ND	31.4	2.9
93/12	ND	11.4	5.4	2.2	97/8	12.6	19.8	41.6	2.9

表 3.1-12 核四環境監測歷年廠區水質化學需氧量監測結果（續 1）

單位：mg/L

監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	250 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-	放流水標準	250 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-
	150 (250>流量>50CMD)					150 (250>流量>50CMD)			
	100 (流量>250CMD)					100 (流量>250CMD)			
97/9	9.1	28.2	9.9	2.9	101/4	9.2	3.9	11.0	2.9
97/10	4.0	5.6	34.7	2.9	101/5	6.9	6.7	12.1	2.9
97/11	19.2	5.5	8.4	2.9	101/6	6.9	6.7	12.1	2.9
97/12	15.3	5.2	31.7	2.9	101/7	33.4	ND	22.1	2.9
98/1	7.9	7.9	29.0	2.9	101/8	19.4	6.3	29.6	2.9
98/2	14.1	5.0	18.6	2.9	101/9	55.1	11.7	20.9	2.9
98/3	47.3	10.6	7.4	2.9	101/10	63.1	9.7	25.7	2.9
98/4	70.2	7.8	30.2	2.9	101/11	53.2	ND	17.5	2.9
98/5	13.4	ND	28.3	2.9	101/12	21.6	5.4	8.5	2.9
98/6	55.9	14.0	27.9	2.9	102/1	2.9	ND	ND	2.9
98/7	17.1	9.2	35.8	2.9	102/2	19.9	6.4	22.1	3.0
98/8	25.4	8.2	33.6	2.9	102/3	19.1	4.0	29.4	3.0
98/9	25.7	8.4	12.0	2.9	102/4	9.1	6.6	7.8	3.0
98/10	48.6	10.1	13.7	2.9	102/5	14.7	14.1	13.7	3.0
98/11	40.2	6.0	21.6	2.9	102/6	10.5	7.0	22.9	3.0
98/12	53.5	ND	13.7	2.9	102/7	16.2	5.9	33.1	3.0
99/1	49.7	4.1	13.8	2.9	102/8	55.4	18.3	16.6	3.0
99/2	116.0	14.0	18.4	2.9	102/9	5.7	ND	12.2	3.0
99/3	5.0	146.0	27.6	2.9	102/10	23.7	ND	24.2	3.0
99/4	87.4	5.3	23.1	2.9	102/11	9.6	6.6	10.0	3.0
99/5	31.6	17.2	31.0	2.9	102/12	25.4	7.5	13.8	3.0
99/6	64.6	ND	17.9	2.9	103/1	58.8	6.4	10.8	3.0
99/7	37.8	ND	24.2	2.9	103/2	34.9	3.2	10.9	2.8
99/8	24.4	5.3	39.7	2.9	103/3	9.9	6.1	7.1	2.8
99/9	15.8	ND	19.0	2.9	103/4	31.5	5.0	19.6	2.8
99/10	18.0	7.4	17.8	2.9	103/5	12.9	ND	8.0	2.8
99/11	40.5	5.9	23.3	2.9	103/6	14.1	ND	20.0	2.8
99/12	12.0	13.0	32.5	2.9	103/7	12.0	ND	11.4	2.8
100/1	16.4	10.6	32.9	2.9	103/8	9.1	7.1	19.0	2.8
100/2	11.0	8.0	42.8	2.9	103/9	3.2	ND	31.1	2.8
100/3	11.5	7.4	25.0	2.9	103/10	4.2	13.9	25.3	2.8
100/4	9.0	6.0	38.3	3.0	103/11	6.3	4.5	15.8	2.8
100/5	14.2	ND	32.2	3.0	103/12	2.9	ND	6.8	2.8
100/6	14.8	16.1	22.5	3.0	104/1	ND	5.0	4.6	2.8
100/7	31.3	3.5	17.1	3.0	104/2	3.7	ND	5.5	3.0
100/8	14.6	ND	33.8	3.0	104/3	5.2	ND	10.8	3.0
100/9	35.4	3.9	25.8	3.0	104/4	3.8	5.8	13.9	3.0
100/10	55.9	5.6	29.2	3.0	104/5	8.0	6.8	21.9	3.0
100/11	10.8	8.2	20.9	3.0	104/6	10.1	4.9	16.8	3.0
100/12	7.3	6.5	14.3	3.0	104/7	9.6	12.2	20.5	3.0
101/1	12.1	5.6	7.6	3.0	104/8	4.7	6.4	11.4	3.0
101/2	12.1	5.6	7.6	3.0	104/9	3.5	ND	9.0	3.0
101/3	9.2	3.9	11.0	3.0	104/10	ND	ND	ND	3.0

表 3.1-12 核四環境監測歷年廠區水質化學需氧量監測結果 (續 2)

單位：mg/L

監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值	監測時間	辦公室排水口(1)	辦公室排水口(2)	宿舍區排水口	偵測極限值
放流水標準	250 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-	放流水標準	250 (流量<50CMD)		30 (流量>250CMD)	-
	150 (250>流量>50CMD)					150 (250>流量>50CMD)			
	100 (流量>250CMD)					100 (流量>250CMD)			
104/11	ND	ND	8.2	3.0	107/1	ND	4.4	8.0	3.1
104/12	3.4	ND	5.8	3.0	107/2	7.2	6.8	11.9	3.0
105/1	7.1	ND	ND	3.0	107/3	3.8	ND	7.2	3.0
105/2	5.3	ND	ND	3.1	107/4	7.3	5.5	7.3	3.0
105/3	23.8	3.7	3.2	3.1	107/5	7.3	5.9	7.0	3.0
105/4	ND	3.9	10.4	3.1	107/6	16.1	13.5	18.5	3.0
105/5	4.2	5.6	17.8	3.1	107/7	3.3	4.7	13.6	3.0
105/6	4.3	4.5	14.6	3.1	107/8	ND	ND	7.2	3.0
105/7	4.3	4.9	29.6	3.1	107/9	ND	ND	ND	3.0
105/8	9.8	ND	20.2	3.1	107/10	3.5	ND	11.4	3.0
105/9	3.5	5.5	8.4	3.1	107/11	ND	ND	3.7	3.0
105/10	ND	3.4	6.9	3.1	107/12	ND	ND	ND	3.0
105/11	31.5	ND	12.1	3.1	108/1	ND	ND	7.5	3.0
105/12	13.2	ND	6.6	3.1	108/2	ND	ND	4.0	3.0
106/1	5.9	8.8	8.1	3.1	108/3	ND	ND	4.5	3.0
106/2	17.2	12.9	21.2	3.1					
106/3	41.0	13.1	12.3	3.1					
106/4	20.6	ND	14.3	3.1					
106/5	14.9	9.3	15.5	3.1					
106/6	20.1	4.6	18.6	3.1					
106/7	29.6	22.7	49.7	3.1					
106/8	12.9	10.7	37.7	3.1					
106/9	16.7	7.8	35.6	3.1					
106/10	16.7	10.3	20.5	3.1					
106/11	12.1	4.9	18.1	3.1					
106/12	5.3	6.1	4.3	3.1					

註：1.自 89 年 11 月至 90 年 1 月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。
2.自 104 年 7 月起依封存期間環境監測計畫進行監測工作。

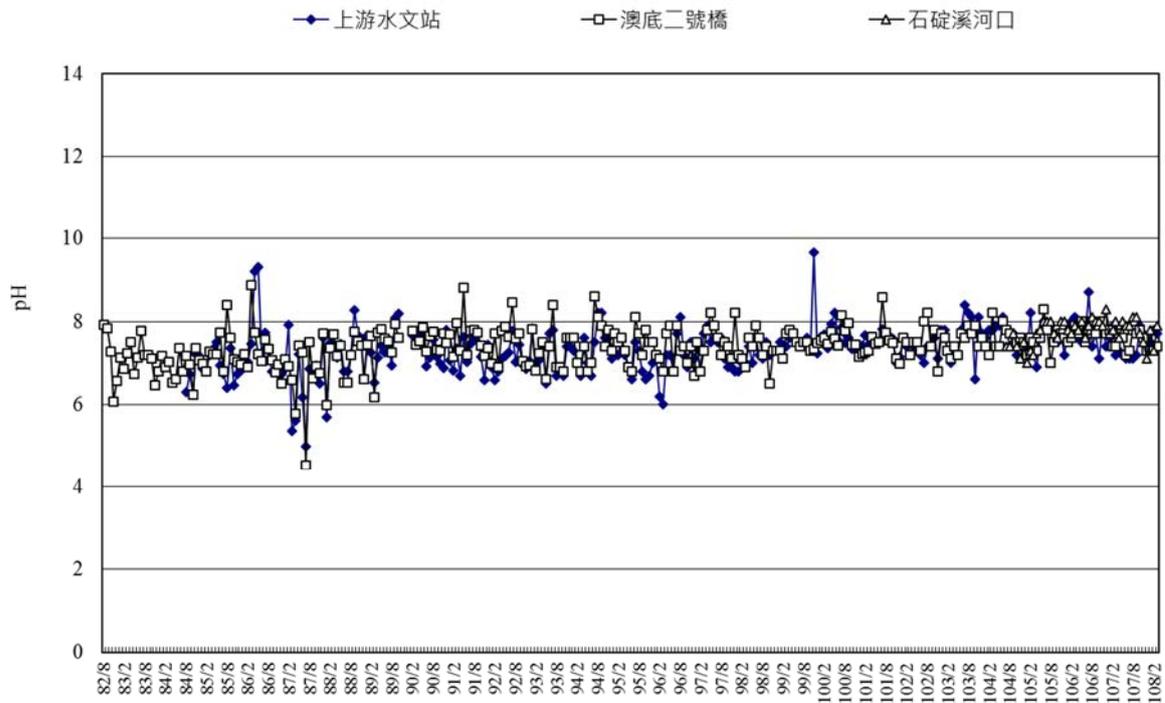


圖 3.1-1 核四環境監測河川水質歷年調查 pH 變化圖

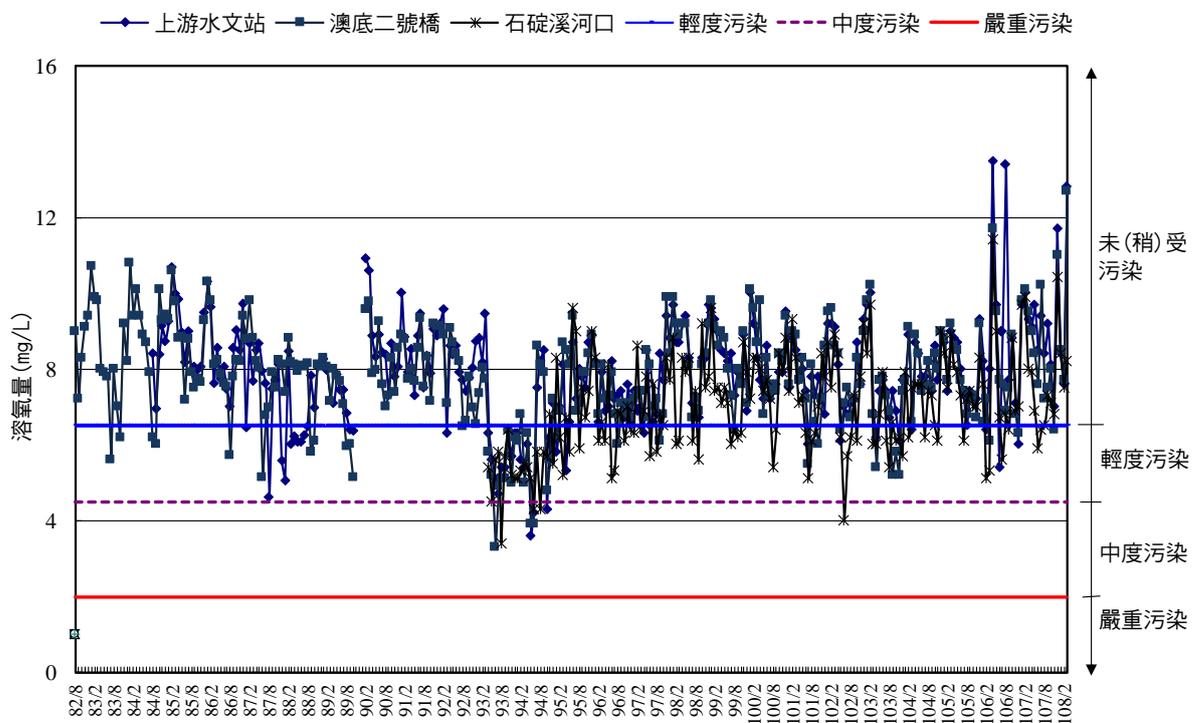


圖 3.1-2 核四環境監測河川水質歷年調查溶氧量變化圖

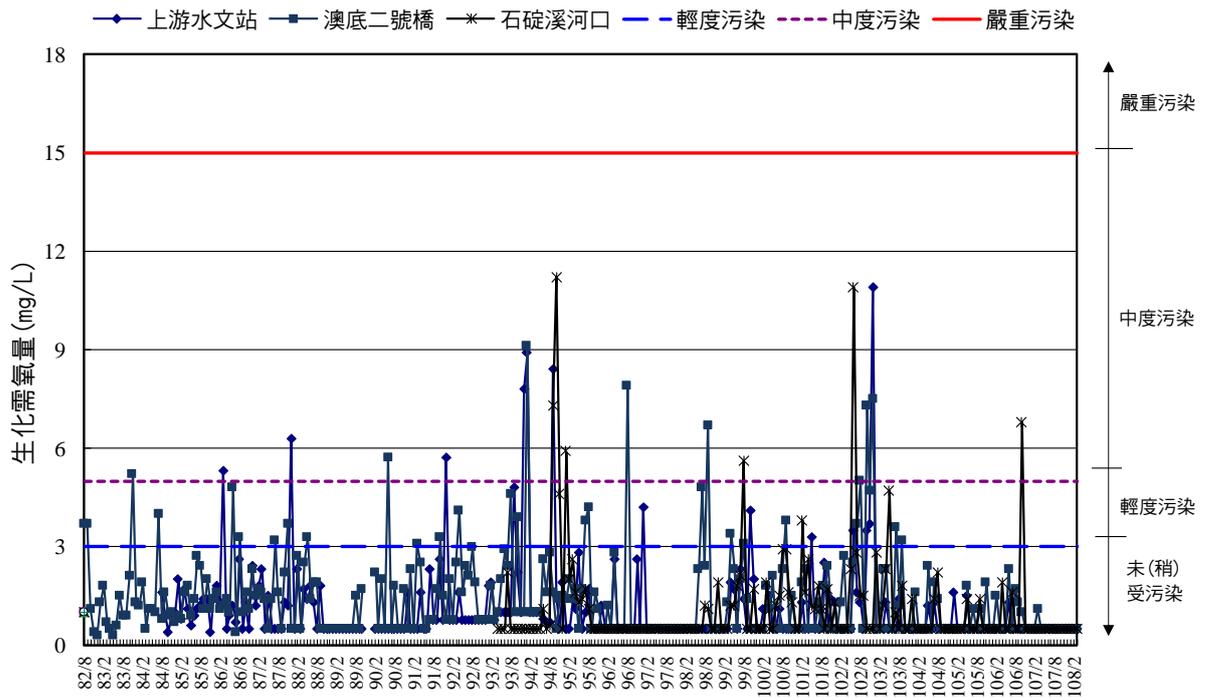


圖 3.1-3 核四環境監測河川水質歷年調查生化需氧量變化圖

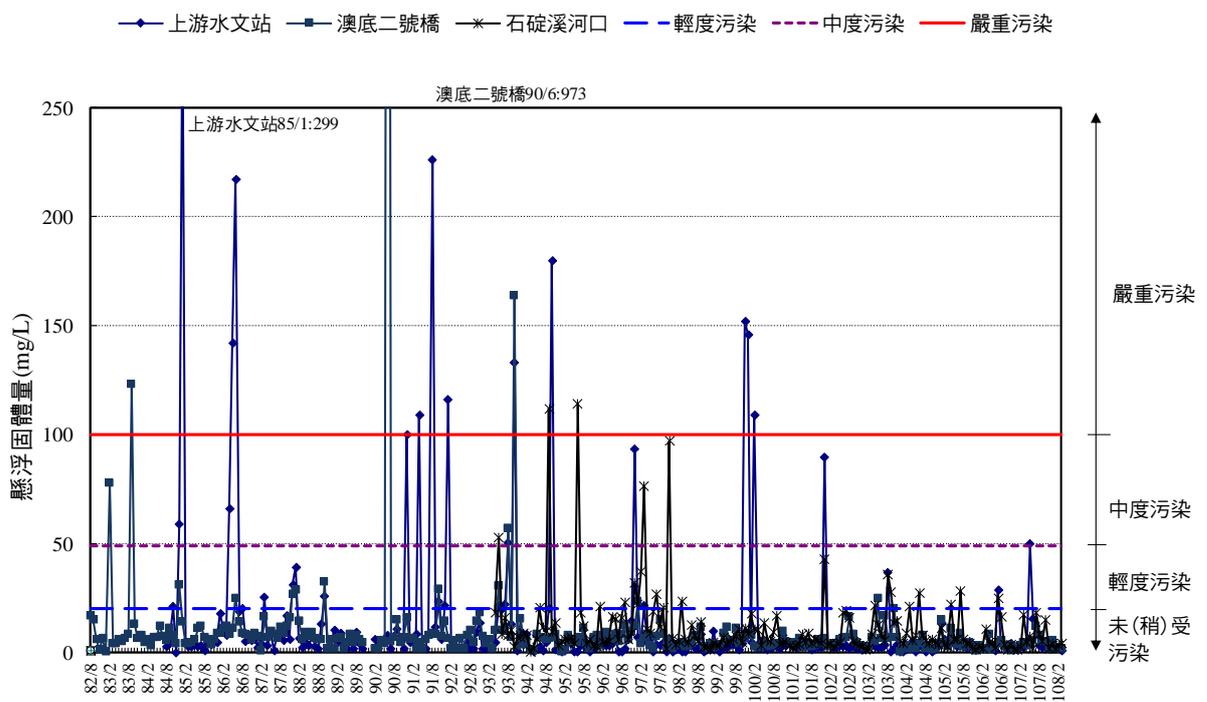


圖 3.1-4 核四環境監測河川水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖

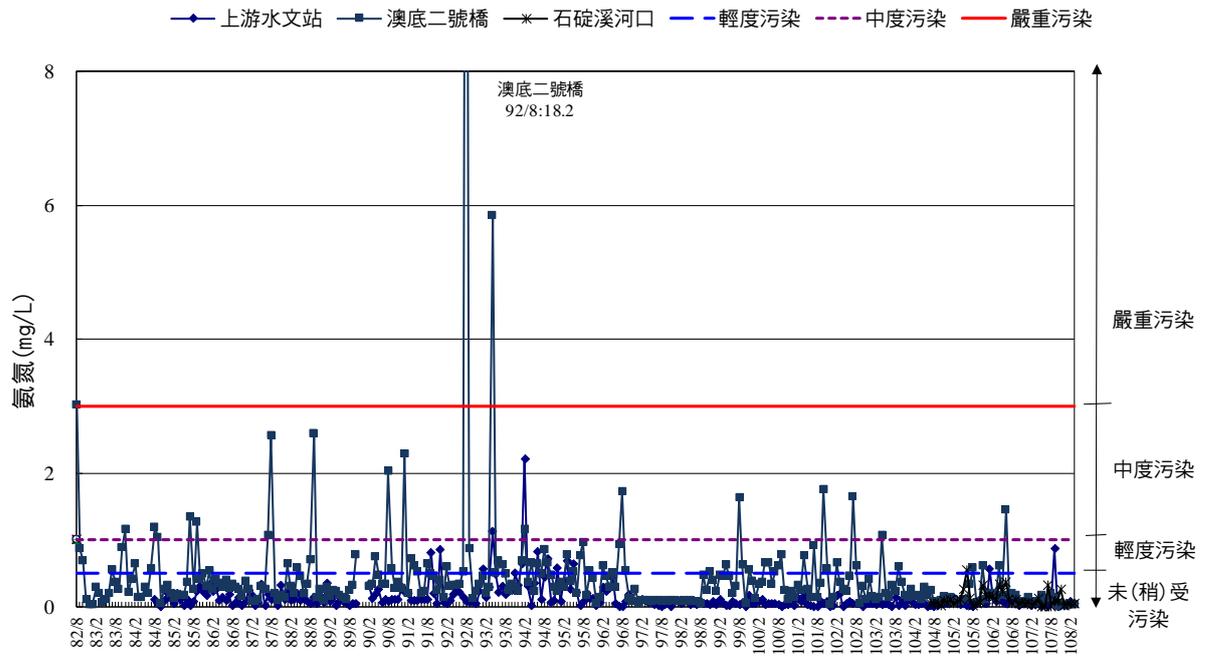


圖 3.1-5 核四環境監測河川水質歷年調查氨氮濃度變化圖

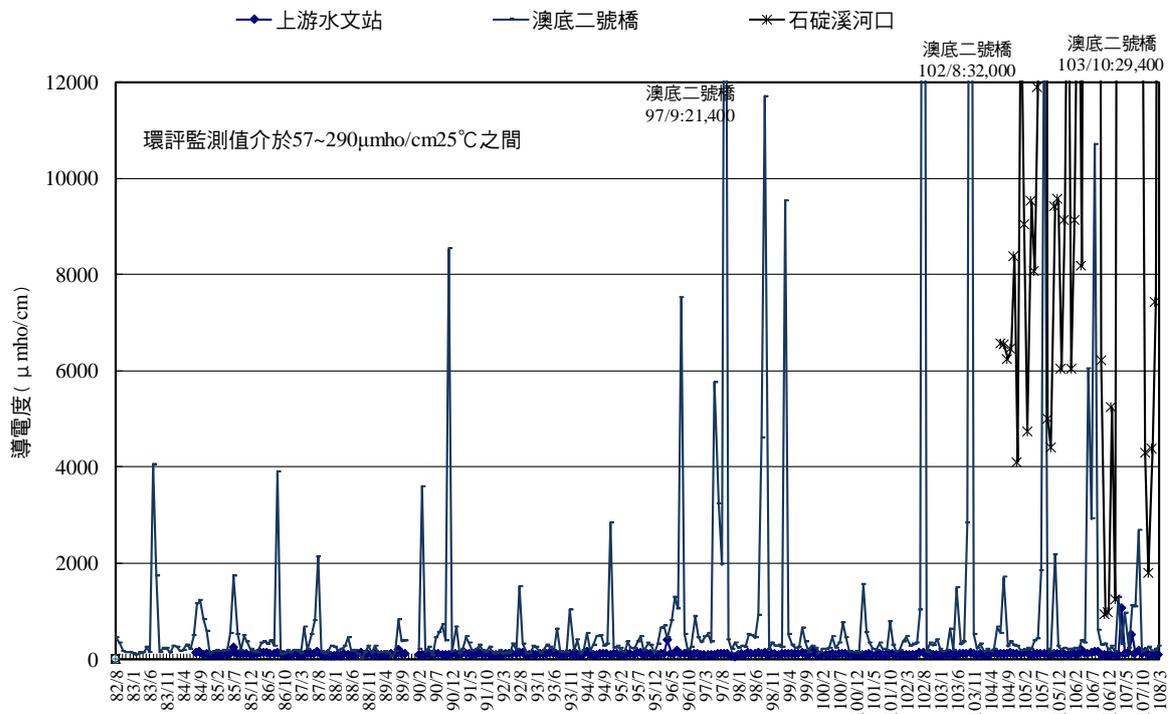


圖 3.1-6 核四環境監測河川水質歷年調查導電度變化圖

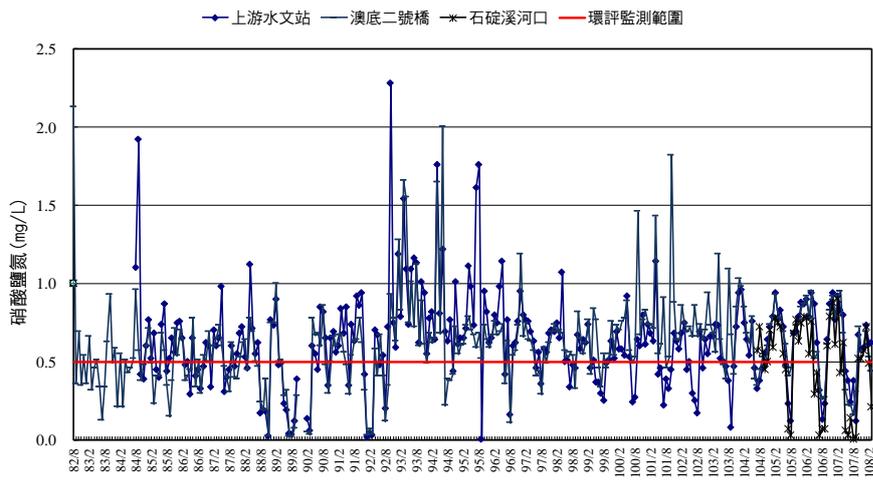


圖 3.1-7 核四環境監測河川水質歷年調查硝酸鹽氮濃度變化圖

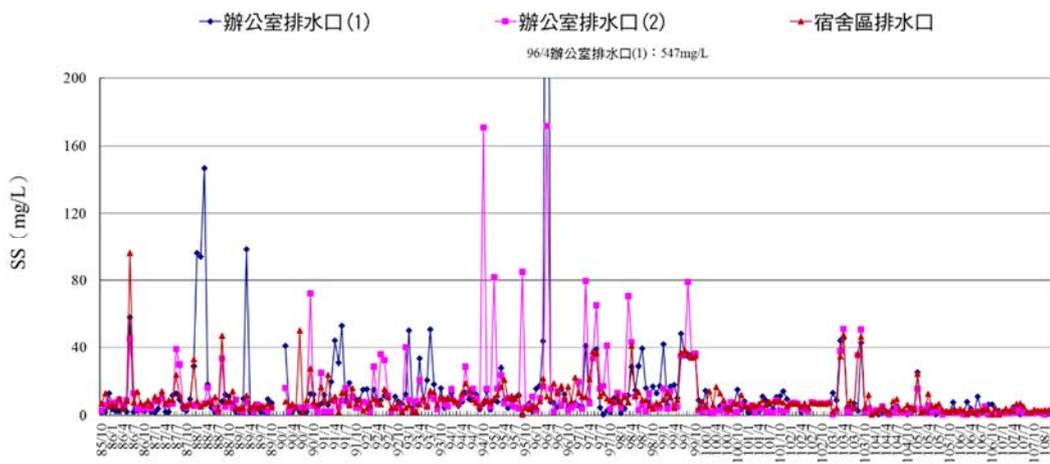


圖 3.1-8 核四環境監測廠區水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖

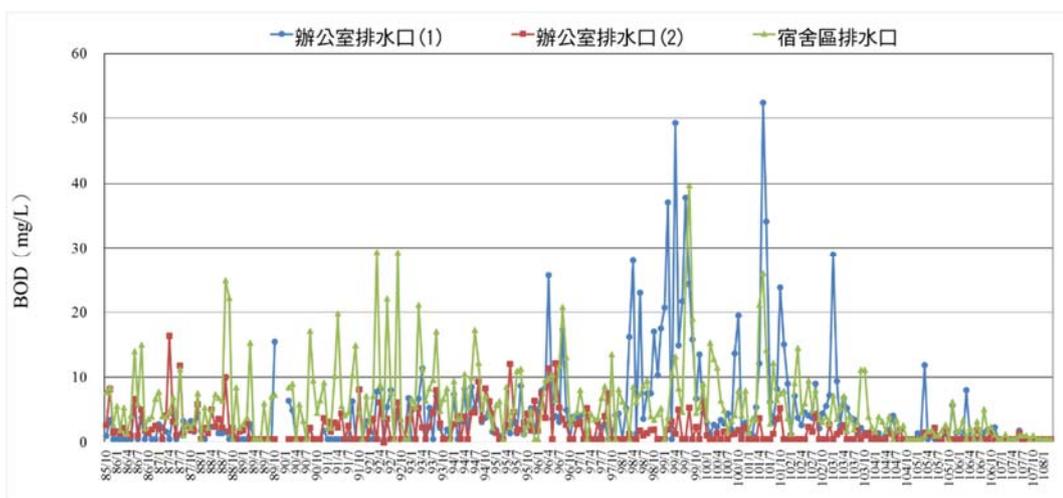


圖 3.1-9 核四環境監測廠區水質歷年調查生化需氧量變化圖

參考文獻

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

參 考 文 獻

監測調查方法

1. 行政院環保署，水體水質監測站設置及監測準則，民國84年8月23日。
2. 行政院環保署檢驗所，水質檢驗法通則。
3. 美國環保署，Test Methods for Evaluating Solid Waste, 3rd ed., 1986。
4. APHA（美國公共衛生協會），Standard Methods for the Examination of Waste Water, 19th ed.，1995。

環境標準

1. 行政院環保署，飲用水水源水質標準，民國86年9月24日。
2. 行政院環保署，地面水體分類及水質標準，民國106年9月13日。
3. 行政院環保署，放流水標準，民國106年12月。

參考資料

1. 高肇藩，衛生工程－給水（自來水）篇。
2. 臺灣電力公司，核能四廠第1、2號機發電計畫環境影響評估報告，民國80年11月。
3. 臺灣電力公司，核能電廠渠式與防波堤式進水口方案研究報告，民國76年6月。
4. 臺灣電力公司，核四進水口結構對漂砂影響之研究，民國87年12月。
5. 臺灣電力公司，核能四廠最大可能海嘯及暴潮之評估，民國87年12月。
6. 臺灣電力公司，核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響估評(封存期間環境監測計畫)變更內容對照表，104年5月。
7. APHA, Standard methods for the examination of water and wastewater, 15th edition, 1981。
8. Hung, T. C., R. Huang, T. H. Tan and K. L. Fan, Water quality studies around Taiwan. Spec. Publ. No. 65, National Taiwan Univ., Inst. of Oceanogr. 100pp., 1990。

附 錄

- I. 檢測執行單位之認證資料
- II. 採樣與分析方法
- III. 品保/品管查核記錄
- IV. 原始數據

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

附 錄 Ⅰ

檢測執行單位之認證資料

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

執行單位之認證資料

監測類別	執行單位	認證資料	環保署認可之 檢測項目
1.氣象觀測	台電公司		
2.河川水文監測	台電公司		
3.河川水質監測	台灣檢驗科技 股份有限公司	環署環檢字第 035 號	含本計畫水質監測部 分之 pH、水溫、溶氧 量、金屬離子、生化需 氧量、化學需氧量、懸 浮固體、導電度、氨 氮、濁度、油脂及大腸 桿菌群等項目
4.廠區水質監測			



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號

台灣檢驗科技股份有限公司經本署依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自105年11月25日至
110年11月24日止

許可證內容詳見副頁

署長李應元



中華民國105年12月6日



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號
第1頁共9頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗室地址：新北市五股工業區五工路136號之1
檢驗室主管：郭淑清

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 1、生物急毒性：生物急毒性檢測方法—羅漢魚靜水式法 (NIEA B902)
 - 2、生物急毒性：生物急毒性檢測方法—鯉魚靜水式法 (NIEA B904)
 - 3、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (NIEA E202)
 - 4、載與辛：載與辛及吡喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (NIEA M801)
 - 5、水量測定方法-容器法 (NIEA W020)
 - 6、事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)：事業放流水採樣方法 (NIEA W109)
 - 7、導電度：水中導電度測定方法-導電度計法 (NIEA W203)
 - 8、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C~105°C乾燥 (NIEA W210)
 - 9、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C~105°C乾燥 (NIEA W210)
 - 10、水溫：水溫檢測方法 (NIEA W217)
 - 11、真色度：水中真色度檢測方法-分光光度計法 (NIEA W223)
 - 12、溶解性錳：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
 - 13、溶解性鎳：水中溶解性鎳、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
 - 14、鈷：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 15、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 16、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 17、錳：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 18、銀：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 19、銅：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 20、銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 21、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 22、鋁：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- (續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見本頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環署環檢字第035號

第2頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 23、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 24、錳：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 25、總銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 26、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 27、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 28、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 29、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 30、銅：水中微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (NIEA W313)
- 31、錳：水中微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (NIEA W313)
- 32、鎳：水中微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (NIEA W313)
- 33、六價鉻：水中六價鉻檢測方法—比色法 (NIEA W320)
- 34、汞：水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
- 35、砷：水中砷檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W341)
- 36、硼：水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (NIEA W404)
- 37、氯鹽：水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (NIEA W407)
- 38、總銻：水中銻檢測方法—分光光度計法 (NIEA W408)
- 39、氟化物：水中氟化物檢測方法—分光光度計法 (NIEA W410)
- 40、氯鹽：水中氯鹽檢測方法—氯選擇性電極法 (NIEA W413)
- 41、亞硝酸鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 42、亞硝酸鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 43、氯鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 44、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 45、氯鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 46、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 47、溶氧：水中溶氧檢測方法—碘定量法 (NIEA W422)
- 48、總氮：水中總氮檢測方法 (NIEA W423)
- 49、氫離子濃度指數 (pH值)：水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (NIEA W424)
- 50、正磷酸鹽：水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
- 51、總磷：水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)



(續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環署環檢字第035號

第3頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 52、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (NIEA W430)
- 53、硫化物：水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (NIEA W433)
- 54、砷：水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
- 55、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽及亞硝酸鹽氮檢測方法—錫還原流動分析法 (NIEA W436)
- 56、硝酸鹽：水中硝酸鹽及亞硝酸鹽氮檢測方法—編還原流動分析法 (NIEA W436)
- 57、氨氮：水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (NIEA W437)
- 58、凱氏氮：凱氏氮之消化與流動注入分析法—靛酚法 (NIEA W438)
- 59、氨氮：水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (NIEA W448)
- 60、溶氧：水中溶氧檢測方法—電極法 (NIEA W455)
- 61、油脂：水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (NIEA W505)
- 62、油脂：水中油脂檢測方法—萃取重量法 (NIEA W506)
- 63、礦物性油脂：水中油脂檢測方法—萃取重量法 (NIEA W506)
- 64、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法 (NIEA W510)
- 65、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W514)
- 66、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W515)
- 67、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W516)
- 68、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W517)
- 69、酚類：水中總酚類檢測方法—分光光度計法 (NIEA W521)
- 70、酚類：水中酚類檢測方法—線上蒸餾/流動分析法 (NIEA W524)
- 71、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (NIEA W525)
- 72、有機碳：水中總有機碳檢測方法—過氧氫硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 (NIEA W532)
- 73、 α -安殺番：水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 74、 β -安殺番：水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)



(續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第4頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 75、地特靈：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 76、安特靈：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 77、飛佈達及其衍生物-飛佈達：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 78、飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 79、滴滴涕及其衍生物--2,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 80、滴滴涕及其衍生物--2,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 81、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 82、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 83、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 84、靈丹：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 85、總有機磷劑--大粒松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)
- 86、總有機磷劑--巴拉松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)
- 87、1,1,1,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 88、1,1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 89、1,1,2,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第5頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 90、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 91、1,1,2-二甲基-乙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 92、1,1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 93、1,1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 94、1,1,2-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 95、1,2,3-三氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 96、1,2,3-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 97、1,2,4-三甲基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 98、1,2,4-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 99、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 100、1,2-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 101、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 102、1,2-二溴-3-氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 103、1,2-二溴乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 104、1,3,5-三甲基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接水質水量檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號
第6頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 105、1,3,5-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 106、1,3-丁二烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 107、1,3-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 108、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 109、1-甲基-2-氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 110、2,2-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 111、2-氯甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 112、4-異丙基甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 113、4-氯甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 114、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 115、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 116、二氯二氧甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 117、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 118、二溴甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 119、三氯一氧甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接水質水量檢測類副頁第7頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號
第7頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 120、三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 121、六氯丁二烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 122、反-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 123、反-1,3-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 124、丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 125、四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 126、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 127、正丁基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 128、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 129、甲基第三基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 130、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 131、苯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 132、異丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 133、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 134、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接水質水量檢測類副頁第8頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第8頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 135、氣甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 136、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 137、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 138、順-1,3-二氯丙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 139、溴甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 140、溴苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 141、溴氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 142、對-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 143、總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 144、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 145、總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 146、總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 147、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 148、水中戴奧辛及呋喃採樣：水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (NIEA W790)
- 149、冷卻系統水中揮發性有機物採樣：冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (NIEA W791)
- 150、1,1,2-三苯基聯胺：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- (續接水質水量檢測類副頁第9頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第9頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 151、2,4,6-三氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 152、2,4-二氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 153、2-氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 154、2-硝基酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 155、4-硝基酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 156、五氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 157、異佛爾酮：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 158、酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 159、鄰苯二甲酸丁基酯或鄰苯二甲酸丁基苯基酯 (DBP)：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 160、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 161、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 162、萘：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署105年11月15日環署檢字第1050092803號函辦理。



附 錄 Ⅱ

採樣與分析方法

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

II .1 氣象觀測

高、低2座氣象塔分別設置各項氣象之觀測儀器及觀測資料轉換器(MTC)，氣象資料經換算與數據化後，分別傳送至印表機及MIDAS電腦內集中儲存與處理，再依據不同時段（如：每日逐時、每月逐日及每年逐月）進行計算及統計分析。

II .2 河川水文監測

1.水位

河川水位量測係使用 BDR320 水壓式水位計進行自動連續監測記錄。

2.河川橫斷面積

利用測深桿沿河川橫斷面，每隔適當距離量測水深1次，其施測斷面為流水部份之斷面（即潤濕斷面），將觀測結果繪製成橫斷面圖，即可求得河川橫斷面積。

3.流速

利用Price式流速計於河道之垂直分割斷面上進行流速觀測，石碇溪量測斷面之測點約為2~4點，雙溪則為5~8點，視量測當時之水面寬度與深度而定。

4.流量

利用 $Q = V \times A$ 之公式求得，其中Q為流量，V為河川流速，而A為河川橫斷面積。

II .3 河川水質及廠區水質監測

河川水質分析主要係依據環保署公告之「水質檢驗方法」辦理，部份低濃度金屬則參照美國公共衛生協會等編印之「水與廢水標準檢驗方法」進行分析。有關河川水質監測之水質分析方法詳如 1.5 節所示。另工區放流水流量之測定，於小流量測站採用定時計量（即收集放流水一段時間，再以 Q/T 求得），於大流量測站則採流速法，以流速(V) \times 排水渠道水深橫斷面積(A)求得。

附 錄 III

品保／品管查核記錄

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

附 錄 III.1

河川水質品保品管記錄

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 III.1-1 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

樣品編號：PW1007401-03 (1月份河川水(河川部分))

Table with columns: 認證, 序號, 品保樣品名稱, 檢驗項目, 檢驗方法, 查核樣品分析結果 (配製值, 回收率, 管制標準), 添加樣品分析結果 (添加量, 分析值, 回收率, 添加標準), 重複樣品分析結果 (分析濃度1, 分析濃度2, 差異, 重複管制標準).

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛生業務
負責人: 吳若萍
檢驗主管: 郭淑芬

(第3頁, 共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽...

TWC 0050034

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司

106-1 ShuKu Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路106-1號

(806-7) 2290-3939

(886-2) 2393-3261

www.sgs.tw

Member of SGS Group

3002

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 附錄 III.1-2 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

Instrument calibration and usage record form. Includes sections for pH, Conductivity, Dissolved Oxygen, and DO. Contains handwritten data and checkboxes for status.

審核人員: 吳若萍

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 8.2 發行日期: 2014.10.01



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 III-1-3 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW2027401-03 (2月份河川水(河川部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果			重複樣品分析結果				
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度 (mg/L)	分析濃度 ² (mg/L)	差異百分比(%)	重複管制標準
*	1	懸浮固體	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-	-	11.0	10.8	1.8	0~20%	
*	2	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.452	109.0	80~120%	5.50	5.77	104.8	0.494	0.484	2.0	0~20%	
*	3	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.0652	95.6	80~120%	1.00	0.953	95.3	0.0943	0.0930	1.4	0~20%	
*	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	1.5	≥30.5mg/L	-	-	-	-	137	146	6.5	0~20%
*	5	化學需氧量	NIEA W517.53B	50.0	97.0	85~115%	-	-	-	-	26.1	25.1	3.8	0~20%
*	6	氨氮	NIEA W437.52C	1.43	107.3	85~115%	25.0	24.8	99.1	85~115%	8.20	8.22	0.2	0~15%
*	7	鎳	NIEA W311.53C	0.100	97.4	80~120%	5.00	4.90	98.1	80~120%	0.1032	0.1029	0.3	0~20%
*	8	鎳	NIEA W311.53C	0.100	99.3	80~120%	5.00	5.23	104.6	80~120%	0.143	0.141	1.0	0~20%
*	9	鉍	NIEA W311.53C	0.100	95.9	80~120%	5.00	4.77	95.5	80~120%	0.0996	0.0992	0.3	0~20%
*	10	鎘	NIEA W311.53C	0.0100	98.4	80~120%	0.500	0.496	99.2	80~120%	0.00992	0.00995	0.3	0~20%
*	11	銅	NIEA W311.53C	0.100	99.3	80~120%	5.00	5.18	103.5	80~120%	0.108	0.107	1.5	0~20%
*	12	總銻	NIEA W311.53C	0.100	104.0	80~120%	5.00	4.88	97.6	80~120%	0.100	0.0985	2.0	0~20%
*	13	汞	NIEA W330.52A	0.00400	97.6	80~120%	0.200	0.207	103.5	75~125%	0.00207	0.00205	0.8	0~20%
*	14	含氮自來水化學需氧量	NIEA W516.55A	20.0	99.8	85~115%	-	-	-	-	6.10	6.69	9.2	0~20%
		以下空白												

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環衛事業群
負責人：葉若法
檢驗室主管：劉淑

(第3頁, 共3頁)

備註：1.查核樣品之回收率閾值，生化需氧量項目是指葡萄糖一起按酸液之BOD配製差異值，單位為mg/L。

本報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽署，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx或http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx上電子文件與與印件均具同等效力。凡電子文件之格式依本公司規定之格式填寫，否則恕不負責。本公司僅對客戶負責，此文件下所簽署之人員在交易上無任何之行政或業務之義務。未經本公司事先書面同意，此報告不得複製、再行複製、或向任何第三方透露。如有任何爭議，應以本報告所印之條款為準。除本報告外，如有其他說明，請參閱本報告所印之條款。

TWC 6704067

SGS Taiwan Ltd. 108-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北工業區五工路108-1號 | (886) 21 2399 3308 | (886) 21 2399 3261 | www.sgs.tw
Member of SGS Group

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用校正日期：> 019. 2. 21
使用人員：葉若法

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計 pH 計	WTW pH 330i	ESPC-PH-T 13	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	NIEA W217 NIEA W424
校正後確認 (pH=7.00)				
pH	pH=7	pH=10	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	斜率 (mV/pH)
溫度 (°C)	7.3	7.4	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	零點電位 (mV)
編號	181128-6-10	181128-6-03	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	-61 ~ -56 mV/pH
分裝日期	2019. 2. 18	2019. 2. 18	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	-12.8
分裝日期：2019. 2. 18				

※ pH 校正後自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，須符合允收範圍。
2. 確認操作時，需記錄確認 buffer 液之溫度及測量，此時測量值與該溫度下之 pH buffer 理論值不可超出 ±0.05 之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	WTW Cond 330i	ESPC-EC-T 09	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	NIEA W203
0.01 N KCl 標準溶液校正	標單值	溫度 (°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	電極常數 (cm ⁻¹)
編號：181206-6-01	1.3	21.3	1410	0.450-0.500
分裝日期：2019. 2. 18	+	+	+	0.415
0.1N / 0.01N / 0.001N KCl 確認	+	+	+	+

※ 導電度計使用注意事項
1. 依據 NIEA W203 之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認。視專案計畫執行需求而定。
2. 確認標準液編號：180209-6-14 / 分裝日期：+
3. 使用確認標準液其允收範圍 (μmho/cm @ 25°C)：0.1N KCl 12687-13073、0.01N KCl 1384-1440、0.001N KCl 140-154

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	WTW pH 330i	ESPC-ORP-T	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	-
校正標準液 (mV)	實測值 (mV) / 溫度 (°C)	理論值 (mV)	合格參考值 ± 20 mV	
校正標準液編號：181018-6-09	8.77 / 21.6	8.8	合格參考值 ± 20 mV	
分裝日期：181018-6-09				

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	WTW Oxi 330i	ESPC-DO-T 17	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值 (mg/L) / 溫度 (°C)	理論值 (mg/L)	溶氧百分比 (%)	斜率
編號：181018-6-09	8.77 / 21.6	8.8	101.7	0.71
分裝日期：181018-6-09				

※ DO 使用注意事項：
1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍 100±3%。
2. 測量時若為成湖河障或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關計算值。

斜率值	0.7~1.25	0.6~0.7	<0.6 或 >1.25								
電極狀況	OK	電極液快用完，需更換電極液或清洗電極	電極校正無效								
4. 不同溫度之飽和溶氧值 (mg/L)											
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查：
是 否-電極內是否有氣泡。
是 否-電極薄膜表面是否有氣泡。
是 否-電極是否破裂。
是 否-電極薄膜表面是否光滑且無腐蝕。
6. 量測儀器大氣壓力值比對：
是 否-量測儀器指出與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於 1%。
攜出件 (mbar)：102.2

審核人員：林俊宏

FORM-TESP-PW-101-02 版次：8.2 發行日期：2014.10.01



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 III.1-5 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW3010701-03 (3月份河川水(河川部分))

Table with columns: 認證, 序號, 品保樣品名稱, 查核樣品分析結果, 添加樣品分析結果, 重複樣品分析結果. Includes a '備註' section at the bottom left.

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人: 裴若清
檢驗室主管: 郭淑清

(第3頁, 共3頁)

此報告是本公司依照標準所印之通用報告格式所簽發, 此報告可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx... 凡電子文件之格式表...

SGS Taiwan Ltd. 100, Wu Kuo-Fan Yaw Taipei Industrial Park, 20, An-Cheung, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北二路100-1號

3002

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

Instrument calibration and usage record form. Includes sections for instrument details (儀器名稱, 儀器編號, 使用狀況), calibration data (校正標準, 儀器校正值), and usage logs (使用日期, 使用人員). Includes a '備註' section at the bottom.

審核人員: 黃維潔

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 8.2 發行日期: 2014.10.01

附 錄 III.2

廠區水質品保品管記錄

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用校正日期: 2014/6/23 使用人員: 朱利

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法							
溫度計/pH計	WTW pH 330i WTW pH 3210	ESPC-PH-T/4	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	NIEA W217 NIEA W424							
pH	<input checked="" type="checkbox"/> pH=7 <input checked="" type="checkbox"/> pH=10	校正後確認(pH=7.5)	零點電位(mV)	斜率(mV/pH)							
溫度(°C)	22.7	實測值/溫度: 7.63/22.7	-25mV~25mV	-61~56 mV/pH							
編號	181128-6-10	理論值: 6.99	編號: 180723-6-05								
分裝日期	2013.5.1	分裝日期: 2013.5.1									
※pH使用注意事項											
1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點電位及斜率, 須符合允收範圍。											
2. 確認操作時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法							
導電度計	WTW Cond 330i WTW Cond 3210	ESPC-EC-T	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	NIEA W203							
0.01N KCl標準溶液校正	標準值	儀器讀值	溫度	電極常數(cm ²)							
編號: 181019-6-02	(µmho/cm)	(µmho/cm)	(°C)	0.450~0.500							
分裝日期: 0.01N/0.001N KCl確認											
※導電度計使用注意事項											
1. 依據NIEA W203之規定, 導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認, 視專案計畫執行需求而定。											
2. 確認標準液編號: 180209-6-14 /分裝日期:											
3. 使用確認標準液其允收範圍(µmho/cm, 25°C): 0.01N KCl(12687~13073)、0.01N KCl(1384~1440)、0.001N KCl(140~154)											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法							
氧化還原電位計	WTW pH 330i WTW pH 3210	ESPC-ORP-T	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常								
校正標準液(mV)	實測值(mV) / 溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值 ± 20 mV								
校正標準液編號: 180619-6-18	/分裝日期:										
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法							
溶氧計	WTW Oxi 330i WTW Oxi 3210	ESPC-DO-T	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 異常	NIEA W455							
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)	斜率							
校正標準液編號: 180619-6-18	/分裝日期:										
※DO使用注意事項:											
1. 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作, 溶氧百分比允收範圍100±3%。											
2. 量測時若為感測河段或海段, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。											
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。											
4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)											
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56
5. 電極檢查:											
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-電極內是否有氣泡。											
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-電極薄膜表面是否有氣泡。											
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-電極是否破裂。											
6. 量測儀器大氣壓力值比對:											
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-量測儀器攝出值與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。											
攝出值(mbar):											

審核人員: [Signature]

FORM-TESP-PW-101-02 版本: 8.2 發行日期: 2014.10.01


品保品管報告

樣品編號: PW1007601-03 (1月份放流水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異百分比(%)	重複管制標準
*	1	懸浮固體	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.65	5.8	0~20%
*	2	化學需氧量	NIEA W517.52B	50.0	99.1	85~115%	-	-	-	-	8.46	7.67	9.8	0~20%
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-14.7	±30.5mg/L	-	-	-	-	206	191	7.6	0~20%
		以下空白												

備註: 1. 查核樣品之回收率閘位, 生化需氧量項目是指葡萄糖一起按酸溶液之BOD配製差異值, 單位為mg/L。

(第3頁, 共3頁)



此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽, 凡電子文件之格式或http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx之電子文件即與原件同等, 請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定, 任何時以此文件者, 請注意本公司製作之報告書皆係根據現場所記錄之數據及消滅電腦檔之事實, 本公司僅對客戶負責, 此文件不得隨意轉讓或在交易上權利之行使或義務之免除, 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製, 任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為非法行為, 違反者可能遭受法律上之嚴厲處罰, 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWO 835 3035

附 錄 IV

原 始 數 據

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

附 錄 IV.1

氣象監測成果

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

附錄 IV.1-1 108年1月至26公尺累積風向風速月報表

站名: 羅春霖站
地址: 新北市羅春霖二里村莊
單位: 風速(m/s), 風向(十六方位)
備註: 2019年1月

日期	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	4.2NE	4.5NE	4.8NE	4.7NE	4.5NE	4.8NE	4.7NE	4.8NE	4.2NE	4.6NE	4.6NE	4.3NE	4.4NE	4.4NE	4.6NE	4.5NE	4.4NE	4.6NE	4.3NE	4.4NE	4.1NE	4.8NE	4.4NE	4.2NE	4.5NE	NE
02	4.2NE	4.5NE	4.2NE	4.3NE	4.3NE	4.7NE	3.9	4.2NE	4.4NE	4.4NE	4.1	4.0	3.4	3.0	3.5	3.6	4.0	3.8	4.1	4.4NE	4.1NE	4.1NE	4.0NE	4.0NE	NE	
03	3.0NE	4.1	4.2	4.0	4.3	4.4	4.6	4.0	4.0NE	3.6NE	3.4NE	3.9NE	3.2NE	2.7NE	3.2NE	3.4NE	3.8	3.6	3.9E	4.3E	3.7E	3.3	3.8	NE		
04	3.5	4.4SE	3.6SE	3.2	2.7	2.3	3.5SW	3.8SE	3.3SE	2.4	3.0S	4.1S	3.7S	2.9	4.0	3.7	3.0SW	1.0W	0.7	0.8	1.1SE	0.5	0.4SW	0.8SW	2.6	
05	0.9	0.8SE	0.9	0.7	0.6	0.4	1.1	0.7S	1.1NE	0.6	0.6SW	1.8	2.2	2.6S	3.1S	2.3W	1.9S	1.8	1.7	1.2	1.1	0.6	0.5	0.5		
06	0.3	0.6	2.5S	3.1S	2.8	2.8S	2.7W	1.7	2.0	4.8S	5.2	4.4	3.8	3.8	3.2	2.8NE	2.7NE	2.6	2.7NE	3.0	3.0	2.6E	1.8	2.2NE	2.8	
07	2.2NE	3.2	3.4	3.2	3.2	3.1E	3.2E	2.8	2.2	1.6SW	0.7	0.5	0.7S	1.7	1.5	0.6S	0.6	0.6	0.3SW	0.7	0.5W	0.9	0.8	1.0	0.8	
08	0.9	0.8	0.6	0.7W	1.4W	2.4	3.6	4.0S	3.5E	3.4S	3.2S	2.8E	3.3S	3.1S	2.8S	2.8	3.6	3.6	3.9	4.2	4.6NE	4.6NE	5.0	3.1	NNE	
09	5.1	4.6	4.4	4.6	4.1	4.2NE	4.7NE	3.3NE	4.3NE	3.8	3.2	3.4	3.4	3.4	3.0	3.2	3.1E	3.6E	3.2E	3.1E	2.8	2.7	2.7	1.1	1.1	NW
10	1.5S	0.8	0.6	0.7W	0.6	0.7W																				
11	0.8	0.7	1.2	0.7	0.8	1.3	1.3	0.7	0.8	0.9	1.1	1.6	1.7E	2.0E	1.7E											
12	1.4	1.0E	0.8	0.9	1.4	1.4	2.2S	1.3W	2.0S	2.7	2.6	2.4	2.9S	3.3W	3.8W	3.8E	3.0S	2.3S	2.0W	2.4	2.6	2.6	2.1	2.5	2.3	5
13	3.0	2.9	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.9	2.9	2.2E									
14	2.5NE	2.7NE	2.7NE	2.6NE	3.2NE	3.3NE	2.9NE	2.7E	2.9E	2.4E	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
15	4.4	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0W	1.0	0.2	0.9NE	0.8	1.5	1.1NE	1.1	1.3NE	1.6NE									
16	4.7	4.2	5.3	4.9	4.8	4.5	4.5	5.5	5.1	5.6	6.0	4.3NE	5.0NE	4.7NE	4.1NE	5.2	4.0NE	5.1NE								
17	4.9	4.7	3.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	
18	4.6	4.1NE	1.9NE	2.4	3.1	2.8E	3.2	3.8E	3.2	3.8	3.4	3.4	4.6	4.0	4.0	4.3NE										
19	1.5SW	1.1W	0.9	1.2	0.9W	1.5	1.2	1.9	2.1SW	2.7	3.0	3.1E	2.7NE	2.0NE	1.8NE	1.1NE	0.6	0.6SW								
20	5.4	5.3	1.1	0.8	1.0	0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
21	5.2N	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
22	5.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
23	5.1	5.1	2.0S	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
24	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
25	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
26	4.5	4.1	4.4	4.2	4.1	4.6	5.2	5.2	5.1	4.4	5.5	5.2	5.0	5.4	4.8	4.3	4.4	4.6	4.0	4.1	4.5	4.2	4.6	4.6	4.6	
27	3.5	4.2	3.7	3.8	4.1	3.5	2.4	2.6	3.2NE	2.9	2.4	1.9NE	1.8NE	2.4NE	2.4NE	2.4	1.9NE	1.8NE	1.9NE	2.2NE	2.6NE	2.2NE	1.8	1.8	1.8	
28	1.1	1.9	2.1	2.4	2.0	1.8	1.8	1.5	0.9	1.4E	2.3	2.4	2.6	2.5	1.8NE	1.4NE	1.2	1.3	1.3	1.7	1.5	1.7	1.5	1.7	1.5	
29	0.8	1.2	1.0W	0.6	0.7W	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
30	1.2SW	1.0	1.1	1.2	1.1	1.4	1.3	0.9	0.8	1.3NE	1.5	2.2	2.6SE	1.0SE	2.7S	2.5	2.0	0.7S	0.4	0.3	0.8W	1.4	1.3	1.4	1.3	
31	1.2W	2.0	2.3	2.5	2.7	2.5W	1.5W	0.9SW	0.8W	1.5	1.4	1.4	1.9	1.9	1.5E	1.4S	4.8S	3.9S	5.4	5.6	6.0	5.6	6.0	5.6	6.0	
合計	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	

附錄 IV.1-2 108年1月至26公尺累積風向風速月報表

站名: 羅春霖站
地址: 新北市羅春霖二里村莊
單位: 風速(m/s), 風向(十六方位)
備註: 2019年1月

日期	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	92.2E	90.9E																								
02	9.3	9.5	8.9	9.1	8.1	8.8	9.4	9.3	8.9	8.7E	7.7E	6.9E	7.8E	8.2	9.0	9.0	8.4E	5.0	3.6	3.0	3.6	8.6NE	8.5	8.8	8.8	
03	8.1NE	7.9NE	7.6NE	7.8NE	8.2NE	8.7NE	8.5NE	8.0NE	8.6	7.6	6.7NE	7.2NE	7.5	6.9	6.1	7.2	7.5	8.8E	8.0E	8.8E	8.3E	8.7E	7.3	7.9	7.9	
04	7.8	8.2SW	7.1SE	7.8	6.2	5.8SE	7.3SE	7.6SE	7.1	4.6S	6.2	6.6	6.4S	6.1	6.6	6.4SW	2.1	1.0	1.3	0.8SE	1.0NE	1.4	5.0	5.0	5.0	
05	1.8SW	1.0SW	1.4	1.6	0.8E	0.6S	1.4	1.1	1.5NE	1.0	0.7	2.6	3.3S	4.1S	5.1	4.0S	3.7N	3.4S	4.4S	2.6S	2.4	1.4	0.6	0.5	2.1	
06	0.8W	1.0	4.6S	5.7S	5.6S	5.1E	5.2N	3.6S	9.0	9.2	8.1	7.2NE	7.2NE	6.3	6.0NE	5.6NE	5.8	6.2	7.3	7.0E	5.7E	4.4E	5.1	5.6	5.6	
07	6.4	7.2	7.8	7.1E	6.8E	6.7E	6.6E	6.2	4.5SE	1.6S	1.0SW	1.9S	3.1	2.9	1.6S	1.4	1.0SE	0.8E	2.0S	0.8	0.8	1.3	0.8	0.8	3.4	
08	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	
09	0.1SE	0.8NE	0.7NE																							
10	3.5	1.9S	2.3S	1.5	2.2	2.1	3.1	2.6	0.9W	0.6SW	1.0W	0.7W	1.6	1.4	1.4E	2.3NE	3.0	2.8	3.9	4.0	3.8	1.7	1.1	1.0	1.1	1.1
11	0.8W	0.4W	1.4	1.1	1.1W	0.6W	0.8SW	1.0W	0.7W	1.6	1.4	1.4E	2.3NE	3.0	2.8	3.9	4.0	3.8	1.7	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	
12	2.6SW	1.8	1.7	2.6	2.5W	4.1N	2.4	3.6E	4.4	3.9	4.0S	4.4S	4.9E	5.0S	6.9N	6.4N	5.3	4.6	4.1	4.7	5.1	4.2	4.8	4.8	4.8	
13	5.9E	6.1NE	3.7	3.0E	4.4	3.7	3.2	4.0	3.9	3.7S	3.0W	3.1E	3.4W	3.6S	5.3	4.4	5.7	4.1	5.4	4.9NE	5.3	3.6	4.2	4.2	4.2	
14	6.0	6.1	6.2	6.0NE	6.2NE																					
15	5.6	2.6	0.9SW	1.6SW	1.1	0.7W	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
16	8.0	7.4	8.7NE	8.6NE	8.2	7.2NE	9.5NE	9.8NE	9.8NE	10.3	9.4NE	8.3NE	7.5NE	8.0NE	6.5NE	8.4	9.9	9.9	9.0NE	9.6NE	7.9NE	9.4NE	9.1	8.7	8.7	
17	8.8SE	8.2	7.1	8.2	7.7	8.0NE	7.2NE	7.8	9.0	8.5	7.8	6.0	6.4	5.8	7.1	7.3	8.3	7.9	8.6NE	8.0	8.0NE	7.9NE	8.1	7.7	7.7	
18	8.5SE	8.1NE	7.9	5.2E	5.2E	5.4E	5.3E	5.4E	6.0	7.2	6.3	6.6SE	7.8SE	8.3	8.2SE	7.5SE	7.4SE	7.6SE	7.0SE	7.8SE	7.6SE	5.8S	4.3S	6.9	6.9	
19	4.0S	4.3SW	2.2	3.1	3.6	1.8SW	1.8SW	4.2SW	3.6SW	4.6	4.6	4.2E	3.3NE	2.4	2.4NE	1.4NE	1.0	0.7	1.1	1.7	0.7	1.4W	1.8W	2.5	2.5	
20	6.5	1.5	1.5	1.5	1.																					

附錄 IV-1-3 108年1月至108年6月高塔6公尺測站風向與風速月報表

站名: 龍潭氣象站
地址: 新北市龍潭區仁里村龍潭
單位: 風速(m/s), 風向(十六方位)

備置高度: 60公尺
資料時間: 2019年1月

小時 日期	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日平均 風速	日盛行 風向	
01	6.6	5.5	6.1	6.9	6.5	6.8	6.8	6.4	6.5	6.7	6.0	6.0	5.7	4.7	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.2	5.1	5.5	5.1	4.8	5.8	NE	
02	4.0	5.0	4.7	5.1	5.4	4.7	4.7	4.8	5.1	5.2	4.6	5.0	4.8	4.1	3.9	4.4	4.6	5.0	4.9	4.5	4.6	4.8	4.9	4.1	4.8	NE	
03	5.3	5.3	5.1	5.4	5.2	5.4	5.2	5.0	6.0	6.0	5.6	5.8	4.2	4.0	5.1	5.3	5.8	5.3	4.0	4.9	4.9	4.7	3.1	3.1	4.7	NE	
04	3.7	4.4	3.6	5.1	3.6	3.6	3.3	3.4	3.8	3.5	3.6	3.5	3.5	2.3	2.2	2.3	2.7	2.9	2.3	2.2	2.3	1.2	1.6	0.8	3.1	SE	
05	1.3	0.7	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	WSW
06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	WSW	
07	5.8	5.4	5.7	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	WSW	
08	5.0	5.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	WSW	
09	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	WSW	
10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	WSW	
11	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	WSW	
12	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	WSW	
13	4.0	3.7	3.0	1.7	3.2	2.4	1.8	2.8	3.0	2.6	1.8	1.4	2.1	2.5	2.8	3.8	2.6	4.3	3.6	4.1	3.4	3.0	2.5	2.4	2.9	NNE	
14	3.4	2.8	2.6	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	WSW	
15	2.1	1.6	0.9	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	WSW	
16	6.2	5.3	6.0	5.8	5.7	5.2	6.4	5.8	6.3	7.0	6.4	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	WSW	
17	5.8	6.3	4.9	5.8	6.3	5.5	5.0	5.9	6.0	6.4	5.8	4.5	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	WSW	
18	5.0	5.0	4.3	3.0	3.5	2.3	2.1	2.6	3.3	2.9	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	WSW	
19	3.1	1.6	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.7	1.5	1.5	1.4	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	WSW	
20	6.8	1.4	2.2	1.9	1.5	2.3	2.0	1.6	2.6	3.0	5.6	6.2	6.5	7.4	7.0	6.8	6.5	6.2	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	WSW	
21	7.2	6.8	6.8	7.2	6.5	6.3	5.6	4.9	5.4	5.2	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	WSW	
22	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	WSW	
23	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	WSW	
24	4.0	4.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	WSW	
25	5.4	5.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	WSW	
26	5.4	5.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	WSW	
27	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	WSW	
28	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	WSW	
29	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	WSW	
30	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	1.9	1.5	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	WSW	
31	2.2	1.9	2.0	1.6	2.4	2.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	WSW	
月平均	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	WSW	

附錄 IV-1-4 108年1月至108年6月高塔6公尺測站風向與風速月報表

站名: 龍潭氣象站
地址: 新北市龍潭區仁里村龍潭
單位: 風速(m/s), 風向(十六方位)

備置高度: 93公尺
資料時間: 2019年1月

小時 日期	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日平均 風速	日盛行 風向
01	11.0	11.4	10.0	11.0	11.3	11.1	11.1	11.0	10.6	10.3	10.6	10.4	10.6	10.4	10.6	10.4	10.6	10.4	10.6	10.4	10.6	10.4	10.6	10.4	10.6	NE
02	10.3	10.0	9.5	10.3	10.2	9.2	9.5	10.1	10.6	9.7	9.4	8.4	8.0	8.6	8.9	9.7	9.7	9.9	9.7	9.9	9.5	10.0	10.0	9.3	9.5	ENE
03	8.9	10.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	ENE
04	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	ENE
05	1.6	0.7	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	WSW
06	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	WSW
07	5.9	7.6	8.1	8.0	7.8	8.1	7.5	8.8	8.1	7.4	7.5	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	WSW
08	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	WSW
09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	WSW
10	3.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	WSW
11	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	WSW
12	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	WSW
13	7.1	10.2	5.3	3.2	5.3	3.8	3.1	4.0	4.5	4.2	2.9	2.2	3.2	3.7	4.1	6.8	4.9	7.2	6.4	7.3	6.1	6.9	4.8	5.0	4.9	NNE
14	7.6	5.8	5.6	6.3	6.8	7.5	8.3	7.2	6.2	5.7	5.4	4.7	4.1	4.4	3.9	4.0	4.0	3.4	2.4	2.2	2.1	2.7	3.2</			

附錄 IV-1-7 106年2月第3次公民逐鄉風向與風速月報表

站名：屏東縣麟鳳鄉麟鳳仁里村麟鳳站
 地址：屏東縣麟鳳鄉麟鳳仁里村麟鳳站
 單位：風速(m/s)風向(十六方位)

小時 日期	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	64.8	64.8	58.8	56.8	4.0E	4.8N	5.5N	6.2N	4.4N	2.7N	2.3W	3.4E	3.3S	1.9	1.8	1.6	1.6	2.0	2.0	2.2	2.2	2.5	2.2	2.2
02	20	12	SE	09	13	2.0S	1.1	1.0	0.8	0.9	1.0	2.2	2.8	4.3S	2.7S	2.2SW	4.1	4.2	2.8	3.1	3.2	2.8	1.4	1.8
03	13	12	14	07	0.6	1.0SE	1.0SW	1.0E	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	3.7S	4.1	4.0	2.9	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	2.7	1.7
04	21	25	34	5.8	6.1	6.1	5.3	5.2	5.6	4.6	3.0N	4.4N	3.4E	2.9S	2.8	3.1	2.8	3.2	3.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.3
05	11	10	10	1.1	1.1	0.8	1.1	1.0	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
06	2.0	1.7	1.8	2.2	1.7	1.7	1.3	0.8	1.0SE	1.3NE	1.4NE	1.7NE	1.8NE	1.8E	2.3	2.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
07	2.0	3.0	2.1	1.3	1.1	1.0	1.7	1.1	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
08	3.4	4.2	4.2	4.2	2.7	2.7	4.1	3.4	3.8	3.4	2.9	3.2	2.6	2.8	2.3	1.5	1.3	0.9	1.2	1.4	1.7	1.6	1.7	2.3
09	3.3	14.5	10	1.2	0.9	0.6	1.5	0.8	1.0	1.0	1.2	2.2	2.3	2.1	2.2	3.3	4.4	3.1	3.8	4.3E	4.0N	4.2	3.8	3.4E
10	3.3	3.4	3.2E	3.1S	3.1S	3.4S	3.1S	2.5	1.7	2.2	2.5	1.3	1.2	0.6	1.2E	1.5S	1.1	0.4	0.6	0.9	1.3	1.2	1.5	1.6
11	1.3	1.9	0.8	1.4	3.3	2.6	2.6	3.0	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.5	3.4	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	2.1	2.6	3.2NE	4.0NE	2.8	2.4SE	3.4	1.7	1.2	0.5	1.0E	0.4S	0.6	1.1	1.1E	1.9	2.2	2.4	2.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
13	1.9	14.5	10	1.5S	2.6	2.3	3.6	6.6	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
14	1.7	1.8	1.2	1.1	1.7	0.8	0.7	1.3	2.2E	3.2N	3.4N	3.4N	2.7N	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	0.8	0.6	0.9	1.4	3.0	3.1	2.3	2.2	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
16	3.4	3.4	1.7	2.5	3.5	3.2	3.3	3.1	3.6	3.0	3.0	3.3	4.1	4.3	4.7	4.4	3.8	3.8	3.6	3.4	2.8	3.4	3.7E	5.1N
17	5.3	4.9	5.5	5.3	4.3	2.9	3.3	4.1	4.6	4.9	4.9	4.2	4.0	3.6	3.6	4.0	4.2	4.6	4.0	3.6	3.6	4.1	4.6	4.3
18	4.4	4.0	3.4	3.4	2.1	1.9	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
19	0.8	1.9	2.4	3.4	1.8	1.7	2.2	1.7	1.5	1.0	3.0	2.0E	2.0	3.4	3.4	2.4	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
20	1.4	1.3	2.0	0.5	1.5	0.4	1.2	1.0	1.2	1.8	2.2	2.9	2.5	1.8	1.8	1.2	1.7	1.5	0.9	0.4	1.5	1.4E	1.5	1.5
21	2.0	2.6	2.9E	3.3E	3.5E	2.5E	1.7E	1.2	0.7	1.9	1.5	1.6	1.1	1.3	1.3	2.9	2.2	1.8	1.8	2.3	2.0	2.3	3.0	2.3
22	1.9	1.0	2.6	2.0	1.8	1.8	0.9	1.0	0.9	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
23	5.2	5.2	5.6	5.4	5.6	4.8E	4.6E	4.7E	4.2E	3.1NE	3.1E	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
24	3.7	3.8	4.5	4.5	4.1	4.4	4.7	3.4	1.9	3.4	2.8	4.7E	4.0E	4.3	4.1	2.8	2.5	2.5	3.9	3.6	3.0	2.5	2.2	2.6
25	3.1	2.6	2.3	2.2	2.7	2.8	3.0	2.5	2.5	5.0	5.0	4.0	2.6	2.5	2.7	5.5	4.4	4.0	4.3	4.7	4.2	3.2	3.6	3.7
26	4.4	3.5	3.2	2.8	1.2	2.7	3.3	3.8	4.0	3.9	4.2	3.4	3.1	2.8	1.9	1.8	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
27	1.9	1.5	2.1	1.4	2.3	1.5	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
28	12.5	0.7	2.4	3.3	2.5	3.3	3.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
月計	2.6	2.5	2.6	2.8	2.6	2.5	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.8	2.9	2.8	2.6	2.4	2.5	2.6	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4

附錄 IV-1-8 106年2月第3次公民逐鄉風向與風速月報表

站名：屏東縣麟鳳鄉麟鳳仁里村麟鳳站
 地址：屏東縣麟鳳鄉麟鳳仁里村麟鳳站
 單位：風速(m/s)風向(十六方位)

小時 日期	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	10.1	10.0	9.1	9.1	7.8	8.5	8.1	6.8	4.3E	4.2W	6.0S	5.3E	2.9	3.7	2.8	2.8	2.5	2.5	5.3	NNE					
02	13.5	1.9	1.0	2.2	2.8	1.6	1.4	1.0	1.2	1.4	3.4	4.6	6.6	5.6	3.4	3.3	3.5	6.8	3.8	SSW					
03	2.6	1.9	1.8	0.8	1.0	1.2	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	SSW					
04	1.7	4.4	5.1	8.6	8.8	8.5	8.1	8.2	8.8	6.8	6.0	6.8	5.2E	4.5N	4.0N	4.5	4.3	4.8	2.5	1.9	2.3	2.2	1.7	1.6	
05	1.8	1.5	1.7	1.8	1.5	2.1	1.5	1.8	2.3	2.7	1.8	1.5	3.6	3.7	2.9	2.3	2.2	0.6	1.8	2.2	3.4	1.8	2.7	2.2	
06	3.0	2.6	2.3	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	
07	2.7	3.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
08	5.0	6.2	6.0	6.2	3.8	4.0	6.2	5.1	5.3	4.8	4.4	4.6	3.8	4.1	3.3	2.2	1.8	1.6	1.3	1.4	1.8	1.7	1.9	4.4	
09	5.4	2.3	1.2	2.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.5	1.7	3.1	3.4	3.2	3.2	5.0	5.3	4.4	5.9	6.9	6.2	5.3	6.0	3.7	6.0	
10	5.4	5.7	5.0	5.8	5.8	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
11	2.4	3.4	1.8	1.9	4.9	3.8	3.7	4.3	4.2	4.1	4.3	4.7	4.6	5.0	5.6	4.7E	4.2E	6.0	5.8	5.7	3.8	3.8	2.9	4.2	
12	4.4	6.4	7.0	7.8	6.2	5.0	5.2	2.7	1.4	0.8	1.8E	0.5	1.0	2.2	1.6E	3.6	3.3	3.7	2.7	2.1	2.8	4.0	3.4	3.1	
13	2.7	1.5	1.2	1.5	2.2	3.7	3.5	5.0	4.1	6.8	4.3	4.7	5.4	6.1	6.1	6.8	4.8	5.7	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	
14	1.9	3.0	3.4	2.5	1.3	2.1	1.5	1.1E	2.2	3.4E	4.8S	5.0	4.9	4.1	3.2	2.6	3.0	3.4	2.4	1.7	2.0	3.2	2.9	2.9	
15	3.2	2.8	2.8	2.9	2.9	2.3	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
16	5.2	3.6	2.6	3.7	4.2	4.9	4.6	4.6	4.8	4.7	5.1	5.4	6.8	7.2	7.0	5.9	5.9	5.4	5.2	4.0	5.4	5.9	7.8	6.5	5.5
17	8.4	7.7	8.0	8.0	8.3	4.4	6.0	6.9	7.3	8.2	8.4	7.2	6.7	6.1	6.1	7.3	7.4	7.1	6.5	6.3	6.8	7.5	7.0	7.0	
18	7.8	8.2	7.2	6.2	6.2	3.6	2.7	2.7	1.7	0.9	0.6	0.8	1.0E	1.8S	1.5	0.9	1.9	2.3	3.4E	2.1	1.5	1.5	1.8	1.5	
19	1.4	2.8	3.3	4.8	2.8	2.9	4.2	2.6	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
20	1.3	1.0	0.8	2.2	1.1	1.8	1.8	0.8	0.8	0.8	1.6	2.1	2.6	3.4	5.2	3.9	2.5	4.2	4.1	2.1	0.8	0.7	2.0	0.6	2.1
21	2.0	3.9	4.4	5.0	5.2	4.1	2.7E	1.7	1.0	3.2	2.2	2.3	1.6	1.8	3.3	4.6	3.2	2.6	1.4	2.9	1.7	1.8	4.8	4.5	3.5
22	2.8	1.7	3.7	4.2	2.6	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
23	8.9	9.0	9.7	8.6	7.5	7.8	7.8	6.8	5.5	5.1	6.6	6.2	5.8	4.7	5.4E	6.6	7.0	7.8	7.5	9.0E	4.0	7.6	7.0	6.2	7.0
24	6.7	6.9	8.2	7.9	8.2	6.1	3.5	5.9	4.6	7.1	6.5	7.0	6.6	4.2	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
25	4.3	3.6	3.1	3.4	4.0	4.0	4.4	4.0	3.9	7.4	6.2	3.7	3.5	3.8	5.1E	6.0	6.1	7.4	7.2	8.4	6.9	5.6	6.1	6.4	5.3
26	7.4	6.3	5.3	4.5	2.5	5.0	5.8	6.2	6.6	6.3	6.9	5.9	4.2	5.3	3.3	3.1E	1.6	0.7	0.3	0.6	1.5	2.6	3.1	4.1	NNE
27	3.1	1.3	2.4	1.0	2.3	2.3	1.0	1.5	1.1	1															

附錄 IV-1-9 108年1月逐時6公尺高時間向風扇月報表

站名: 麟潭新站
地址: 彰化市南港里七里村後埤
單位: 風速(m/s), 風向(°), 風力(級)

時間 日期	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日均 風速 (m/s)	日均 風向 (度)		
01	10.5	10	07	05	16	06.5	5.1	27.4	24.2	19.5	14.5	13	14	14	14	14.5	13.5	13	10	8.5	10	11	11	11	10.6	WNW		
02	11	04	10	04	11	08	09	05	08.5	09	16.2	29	29	14.5	10	11.5	11.5	13	13	13	10.5	0.4	0.5	0.5	0.5	1.1	NW	
03	0.4	0.5	1.0	1.8	0.8	0.5	0.3	1.2	1.9	1.8	4.4	4.4	4.2	2.4	2.7	3.2	2.7	2.6	1.9	2.0	2.4	2.3	2.6	2.4	2.0	2.0	W	
04	24	18	18	18	23	19	22	23	23	23	30	30	28	28	35	37	34	32	28	28	28	28	28	28	28	28	28	NNE
05	28	28	27	26	25	26	26	21	28.5	25.5	24.5	20	17	22	17	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	27	ESE
06	25	22	32	40	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	N
07	28	31	31	33	33	29	41	39	26.5	21	21	29	32	24	16	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	N
08	38	40	42	42	38	37	37	36	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	NNE
09	11	07	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	N
10	17	15	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	N
11	14	18	20	18	18	20	22	19	12	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	N
12	14	18	20	18	18	20	22	19	12	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	N
13	16	06	13	17	15	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	NW
14	10	14	11	11	12	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	NW
15	32	4.5	4.2	3.0	3.2	2.5	2.2	2.0	2.4	3.3	3.7	4.5	5.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	N
16	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	SE
17	10	08	08	06	06	06	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	SE
18	07	13	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	NNE
19	10	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	SE
20	28	25	24	18	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	SE
21	10	07	03	09	06	06	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	SE
22	13	09	17	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	SE
23	32	39	41	47	49	50	41	37	41	40	34	32	40	33	40	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	NNE
24	41	31	36	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	NNE
25	08	06	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	W
26	18	11	13	15	19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	NNE
27	09	10	14	12	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	NNE
28	10	12	19	22	15	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	NNE
29	09	12	12	07	06	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	NNE
30	10	15	19	25	18	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	NNE
31	10	15	19	25	18	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	20	17	13	NNE
月平均	18	18	18	20	20	20	21	20	22	23	23	25	28	29	29	28	28	24	21	19	20	21	19	18	19	22	NNE	

附錄 IV-1-10 108年1月逐時6公尺高時間向風扇月報表

站名: 麟潭新站
地址: 彰化市南港里七里村後埤
單位: 風速(m/s), 風向(°), 風力(級)

時間 日期	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日均 風速 (m/s)	日均 風向 (度)				
01	2.0	1.6	20.5	8.8	13	4.1	14.9	17.8	15.3	24	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	NNE			
02	13	10	10	10	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	NW			
03	0.6	0.8	1.8	0.9	1.6	0.3	0.7	2.3	2.6	2.4	2.6	2.4	2.6	2.4	2.6	2.4	2.6	2.4	2.6	2.4	2.6	2.4	2.6	2.4	2.6	2.4	NNE			
04	4.5	5.5	3.8	4.8	5.3	4.9	4.9	5.0	5.8	5.1	4.8	5.1	5.8	6.0	5.7	6.8	5.7	6.8	5.7	6.8	5.7	6.8	5.7	6.8	5.7	6.8	NNE			
05	6.1	5.1	5.0	5.0	4.8	3.8	4.7	4.8	4.3	3.3	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	40	NNE		
06	19	16	6.1	6.3	7.0	7.0	6.5	7.2	6.5	6.6	7.6	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	NNE		
07	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	NNE		
08	7.3	7.8	8.0	7.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	48	NNE		
09	27.5	1.5	0.9	38.5	20.5	20	12	13	12	11	09	05	0.2	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	16	S	
10	3.1	3.8	3.4	3.8	3.8	3.5	2.7	6.6	7.3	7.5	6.3	6.2	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	N	
11	29	27	6.0	6.6	6.9	5.0	4.4	5.0	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	NNE	
12	0.7	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	5	
13	24	10	1.2	0.8	0.8	1.0	3.3	4.5	4.9	6.8	8.2	7.1	5.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	4.3	SSW
14	20.9	24	1.5	1.4	1.4	2.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	5.6	SSW
15	6.2	74.8	74.8	5.8	6.1	5.0	4.3																							

附錄 IV.1-15 核四封存環境監測氣象高塔(93公尺)108年1月風速風向聯合頻率分佈

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.1	0.1	2.3
北北東	0.0	0.0	0.7	2.3	4.6	7.3	4.3	19.2
東北	0.0	0.3	1.2	2.0	4.6	5.9	2.7	16.7
東北東	0.0	0.1	0.8	2.3	3.2	5.5	0.5	12.4
東	0.0	0.7	0.7	0.9	2.7	1.2	0.0	6.2
東南東	0.0	0.4	0.4	1.5	2.2	0.4	0.0	4.9
東南	0.0	0.1	1.5	0.5	1.5	0.0	0.0	3.6
東南東	0.0	1.1	1.6	0.5	0.4	0.0	0.0	3.6
南	0.0	0.5	2.7	1.9	0.5	0.0	0.0	5.6
西南西	0.0	0.4	1.2	1.2	0.1	0.0	0.0	2.9
西南	0.0	0.7	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	2.5
西南西	0.0	1.3	3.2	2.6	0.1	0.0	0.0	7.2
西	0.0	1.5	2.3	0.5	0.1	0.1	0.0	4.5
西北西	0.0	1.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	2.2
西北	0.0	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	1.5
北北西	0.0	0.0	0.5	3.4	0.8	0.0	0.0	4.7
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	8.7	19.3	21.3	22.5	20.5	7.7	100.0

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-13 核四封存環境監測氣象低塔(63公尺)108年1月風速風向聯合頻率分佈

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	0.3	1.6	0.9	0.0	0.0	2.8
北北東	0.0	0.0	0.8	5.2	7.0	5.8	0.0	18.8
東北	0.0	0.4	1.6	4.3	7.7	7.3	0.0	21.3
東北東	0.0	0.3	1.3	1.9	3.4	4.2	0.0	11.1
東	0.0	0.7	0.7	2.0	2.6	0.9	0.0	6.9
東南東	0.0	0.8	0.8	2.4	1.3	0.1	0.0	5.5
東南	0.0	0.4	0.1	0.3	1.9	0.3	0.0	3.0
東南東	0.0	0.5	1.2	0.7	0.7	0.0	0.0	3.1
南	0.0	0.7	2.6	1.7	0.5	0.0	0.0	5.5
西南西	0.0	1.5	1.5	1.7	0.5	0.0	0.0	5.2
西南	0.0	1.3	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	3.6
西南西	0.0	1.1	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	2.9
西	0.0	1.9	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	3.6
西北西	0.0	1.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3
西北	0.0	0.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6
北北西	0.0	0.5	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0	2.8
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	12.0	18.1	24.7	26.6	18.6	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-16 核四封存環境監測氣象高塔(63公尺)108年1月風速風向聯合頻率分佈

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	0.3	2.4	3.4	0.0	0.0	6.1
北北東	0.0	0.4	3.1	6.7	9.1	0.0	0.0	19.4
東北	0.0	0.5	3.4	7.7	5.2	0.0	0.0	16.8
東北東	0.0	0.5	2.8	4.3	0.0	0.0	0.0	7.7
東	0.0	0.5	2.6	1.2	0.1	0.0	0.0	4.4
東南東	0.0	0.7	2.3	0.5	0.0	0.0	0.0	3.5
東南	0.0	0.3	1.2	2.0	0.0	0.0	0.0	3.5
東南東	0.0	1.2	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	3.2
南	0.0	1.5	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	4.6
西南西	0.0	0.5	3.9	0.1	0.0	0.0	0.0	4.5
西南	0.0	1.5	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
西南西	0.0	2.8	7.0	0.1	0.0	0.0	0.0	9.9
西	0.0	0.5	1.2	0.8	0.1	0.0	0.0	2.6
西北西	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
西北	0.0	0.3	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9
北北西	0.0	0.1	2.4	2.2	0.0	0.0	0.0	4.7
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	11.7	40.8	29.5	18.0	0.0	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-14 核四封存環境監測氣象低塔(21公尺)108年1月風速風向聯合頻率分佈

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	2.2	2.6	0.1	0.0	0.0	4.9
北北東	0.0	0.0	5.4	16.9	1.6	0.0	0.0	23.9
東北	0.0	0.9	6.6	8.5	0.0	0.0	0.0	16.0
東北東	0.0	0.7	2.4	2.7	0.0	0.0	0.0	5.8
東	0.0	0.9	3.2	1.5	0.0	0.0	0.0	5.6
東南東	0.0	0.9	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	4.3
東南	0.0	0.4	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	2.7
東南東	0.0	1.2	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	2.7
南	0.0	0.9	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	4.3
西南西	0.0	0.8	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	2.8
西南	0.0	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
西南西	0.0	1.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.1
西	0.0	3.0	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	4.5
西北西	0.0	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
西北	0.0	5.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
北北西	0.0	1.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	23.1	38.5	36.7	1.7	0.0	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-19 核四封存環境監測氣象高塔(93公尺)108年2月風速風向聯合頻率分布

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	0.6	4.8	5.8	1.8	0.0	13.0
北北東	0.0	0.1	1.3	3.9	6.1	2.7	0.0	14.1
東北	0.0	0.1	1.8	1.6	3.9	0.3	0.0	7.7
東北東	0.0	0.6	0.9	0.7	1.0	0.0	0.0	3.3
東	0.0	0.7	1.0	2.4	0.9	0.0	0.0	5.1
東南東	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
東南	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
東南南	0.0	0.6	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	1.9
南	0.0	0.9	2.4	3.6	0.7	0.1	0.0	7.7
西南南	0.0	1.2	1.9	0.9	1.2	0.1	0.0	5.4
西南	0.0	0.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0
西南西	0.0	0.9	4.8	1.5	0.0	0.0	0.0	7.2
西	0.0	1.5	6.7	2.5	0.1	0.0	0.0	10.9
西北西	0.0	1.6	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	5.2
西北	0.0	0.4	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	3.1
北北西	0.0	0.1	2.1	7.0	0.9	0.1	0.0	10.3
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	11.0	32.3	30.8	20.7	5.2	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分布以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-17 核四封存環境監測氣象低塔(63公尺)108年2月風速風向聯合頻率分布

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	0.7	6.1	3.6	0.0	0.0	10.4
北北東	0.0	0.0	2.5	14.7	9.1	0.0	0.0	26.4
東北	0.0	0.1	1.3	2.8	4.0	0.0	0.0	8.3
東北東	0.0	0.6	1.5	1.2	1.0	0.0	0.0	4.3
東	0.0	1.6	2.1	1.5	0.3	0.0	0.0	5.5
東南東	0.0	1.0	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	3.3
東南	0.0	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
東南南	0.0	0.7	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9
南	0.0	1.3	2.8	2.7	0.4	0.1	0.0	7.4
西南南	0.0	1.2	1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	3.1
西南	0.0	1.8	1.5	0.7	0.4	0.0	0.0	4.5
西南西	0.0	2.4	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	4.5
西	0.0	1.9	1.9	1.3	0.3	0.0	0.0	5.5
西北西	0.0	3.0	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	4.3
西北	0.0	2.2	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	4.5
北北西	0.0	0.6	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	3.7
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	19.7	25.8	34.9	19.5	0.1	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分布以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-20 核四封存環境監測氣象高塔(63公尺)108年2月風速風向聯合頻率分布

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	1.9	6.3	1.5	0.0	0.0	9.7
北北東	0.0	0.4	3.4	7.3	0.3	0.0	0.0	11.5
東北	0.0	0.7	3.1	3.4	0.0	0.0	0.0	7.3
東北東	0.0	1.0	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	2.7
東	0.0	1.0	1.6	2.5	0.3	0.0	0.0	5.5
東南東	0.0	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6
東南	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
東南南	0.0	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
南	0.0	0.9	4.6	1.3	0.0	0.0	0.0	6.8
西南南	0.0	2.4	3.0	0.9	0.0	0.0	0.0	6.3
西南	0.0	2.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
西南西	0.0	4.6	7.9	0.3	0.0	0.0	0.0	12.8
西	0.0	3.4	2.8	1.8	0.0	0.0	0.0	8.0
西北西	0.0	1.2	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	2.2
西北	0.0	0.6	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3.0
北北西	0.0	0.1	7.4	5.8	0.6	0.0	0.0	14.0
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	21.7	45.1	30.5	2.7	0.0	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分布以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-18 核四封存環境監測氣象低塔(21公尺)108年2月風速風向聯合頻率分布

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.1	11.0	5.8	0.0	0.0	0.0	17.0
北北東	0.1	0.3	8.0	6.5	0.0	0.0	0.0	15.0
東北	0.0	0.4	3.9	0.7	0.0	0.0	0.0	5.1
東北東	0.1	1.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
東	0.1	1.6	4.6	1.2	0.0	0.0	0.0	7.6
東南東	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
東南	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
東南南	0.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
南	0.0	2.4	4.0	0.9	0.0	0.0	0.0	7.3
西南南	0.0	1.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	2.4
西南	0.0	1.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.0
西南西	0.0	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
西	0.0	3.4	4.0	0.3	0.0	0.0	0.0	7.7
西北西	0.0	3.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
西北	0.0	5.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
北北西	0.1	5.5	5.1	0.3	0.0	0.0	0.0	11.0
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.6	34.7	48.4	16.3	0.0	0.0	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分布以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-23 核四封存環境監測氣象高塔(93公尺)108年3月風速風向聯合頻率分布

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	0.5	1.5	2.2	1.2	0.0	5.4
北北東	0.0	0.1	1.1	2.0	2.2	5.8	0.0	11.2
東北	0.0	0.0	0.4	2.2	3.0	1.7	0.0	7.3
東北東	0.0	0.1	0.3	0.4	1.5	2.4	0.0	4.7
東	0.0	0.5	0.8	1.3	2.0	0.5	0.0	5.1
東南東	0.0	0.7	0.3	0.9	1.1	0.0	0.0	3.0
東南	0.0	0.4	2.4	1.6	0.7	0.0	0.0	5.1
東南東	0.0	0.5	0.8	1.5	1.1	0.0	0.0	3.9
南	0.0	1.1	3.1	3.2	2.6	0.9	0.0	10.9
南南西	0.0	0.8	2.7	1.9	2.0	0.3	0.0	7.7
西南	0.0	0.8	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	4.9
西南西	0.0	0.9	3.8	1.6	0.1	0.0	0.0	6.4
西	0.0	0.8	2.8	2.0	1.2	0.7	0.0	7.5
西北西	0.0	1.2	1.9	2.6	0.0	0.1	0.0	5.8
西北	0.0	0.4	2.6	0.5	0.0	0.0	0.0	3.5
北北西	0.0	0.4	1.2	4.4	1.6	0.0	0.0	7.6
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	8.7	28.1	28.3	21.3	13.6	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分布以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-21 核四封存環境監測氣象低塔(63公尺)108年3月風速風向聯合頻率分布

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	0.7	3.2	1.2	0.0	0.0	5.1
北北東	0.0	0.4	1.6	5.0	9.3	0.9	0.0	17.2
東北	0.0	0.4	0.3	3.4	4.3	1.1	0.0	9.5
東北東	0.0	0.4	0.3	0.4	1.7	0.7	0.0	3.5
東	0.0	0.5	0.8	2.2	2.0	0.0	0.0	5.5
東南東	0.0	0.5	0.3	1.6	1.2	0.0	0.0	3.6
東南	0.0	0.8	0.4	1.2	1.1	0.0	0.0	3.5
東南東	0.0	0.9	1.1	1.1	0.9	0.1	0.0	4.2
南	0.0	0.9	3.2	4.0	0.9	0.0	0.0	9.0
南南西	0.0	1.3	3.0	2.7	1.6	0.0	0.0	8.6
西南	0.0	2.0	1.6	0.9	0.3	0.0	0.0	4.8
西南西	0.0	1.6	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	3.5
西	0.0	2.2	2.0	1.2	0.1	0.0	0.0	5.5
西北西	0.0	2.4	1.9	2.6	1.1	0.0	0.0	8.0
西北	0.0	1.6	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	3.6
北北西	0.0	0.3	3.8	0.8	0.0	0.0	0.0	4.9
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	16.4	24.0	31.0	25.8	2.8	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分布以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-24 核四封存環境監測氣象高塔(63公尺)108年3月風速風向聯合頻率分布

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	0.4	2.3	2.0	0.0	0.0	4.7
北北東	0.0	0.3	3.4	5.2	2.2	0.0	0.0	11.1
東北	0.0	0.4	1.6	4.6	0.8	0.0	0.0	7.4
東北東	0.0	0.5	0.9	1.6	0.0	0.0	0.0	3.1
東	0.0	1.1	2.2	1.6	0.1	0.0	0.0	5.0
東南東	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
東南	0.0	0.7	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	3.4
東南東	0.0	0.4	2.3	1.9	0.0	0.0	0.0	4.6
南	0.0	1.6	4.7	3.4	0.4	0.0	0.0	10.1
南南西	0.0	1.7	6.3	2.0	0.0	0.0	0.0	10.0
西南	0.0	2.0	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.5
西南西	0.0	3.6	5.9	0.1	0.0	0.0	0.0	9.6
西	0.0	2.8	2.2	2.2	0.4	0.0	0.0	7.6
西北西	0.0	0.7	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.2
西北	0.0	0.5	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0	3.8
北北西	0.0	0.1	4.7	4.0	0.3	0.0	0.0	9.1
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.0	16.8	45.4	31.4	6.2	0.0	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分布以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 IV.1-22 核四封存環境監測氣象低塔(21公尺)108年3月風速風向聯合頻率分布

風速 風向	靜風 <0.22	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
		0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.0	0.0	3.8	3.6	0.0	0.0	0.0	7.4
北北東	0.0	0.0	5.2	9.4	0.0	0.0	0.0	14.7
東北	0.0	0.1	2.4	3.8	0.0	0.0	0.0	6.3
東北東	0.0	0.7	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	2.3
東	0.0	0.5	2.7	1.7	0.0	0.0	0.0	5.0
東南東	0.0	0.8	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	2.5
東南	0.0	0.9	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	3.5
東南東	0.0	0.5	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	3.0
南	0.0	1.9	4.2	0.8	0.0	0.0	0.0	6.9
南南西	0.0	1.1	3.2	1.3	0.0	0.0	0.0	5.6
西南	0.3	2.7	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	4.4
西南西	0.0	3.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
西	0.0	3.5	3.5	1.2	0.1	0.0	0.0	8.3
西北西	0.0	4.2	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	7.1
西北	0.0	8.6	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3
北北西	0.0	1.6	3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	0.3	30.3	43.8	25.5	0.1	0.0	0.0	100.0

註：各風速風向頻率分布以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附 錄 IV.2

河川水文監測成果

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告

附錄IV.2-1 108年1月石碇溪1號測站逐時水位月報表

水文站名: 石碇溪(2)
流域名稱: 石碇溪

水尺零點標高: 10.62 M
流域面積: 7.6 平方公里

儀器名稱: GREENSPAN PS210
單位: 公尺

儀器號碼: 13275
缺測: .

時間 日期	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24	平均	最高	時間	最低	時間
01
02
03
04	1.17	1.20	14:40	0.00	14:33	
05	1.15	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12	1.12	1.12	1.11	1.10	1.07	1.08	1.15	00:00	1.02	15:25	
06	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.04	1.05	1.15	1.12	1.23	14:14	1.02	09:16
07	1.20	1.20	1.22	1.20	1.19	1.17	1.16	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
08	1.19	1.23	1.25	1.25	1.25	1.22	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.18	1.18	1.26	03:54	1.09	14:44
09	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.10	1.12	1.14	1.43	23:59	1.06	07:47	
10	1.13	1.16	1.15	1.15	1.15	1.17	1.17	1.16	1.18	1.21	1.24	1.37	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
11	1.46	1.44	1.41	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26	1.24	1.72	1.67	2.01	17:48	1.22	11:09
12	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	1.97	1.99	1.98	1.97	1.96	1.96	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
13	1.94	1.93	1.93	1.93	1.92	1.92	1.91	1.90	1.89	1.89	1.88	1.87	1.87	1.94	00:00	1.80	23:53
14	1.87	1.86	1.85	1.85	1.84	1.84	1.83	1.83	1.82	1.82	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
15	1.81	1.80	1.80	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.77	1.75	1.74	1.73	1.75	1.80	00:11	1.69	11:36
16	1.75	1.75	1.75	1.74	1.74	1.73	1.73	1.73	1.72	1.72	1.72	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
17	1.71	1.71	1.71	1.70	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68	1.70	1.74	18:48	1.67	14:20
18	1.68	1.68	1.68	1.69	1.70	1.72	1.73	1.71	1.72	1.72	1.71	1.70	1.70	1.74	18:48	1.67	14:20
19	1.70	1.70	1.71	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.72	1.70	1.71	1.76	23:58	1.67	15:03
20	1.69	1.68	1.68	1.68	1.69	1.70	1.71	1.73	1.73	1.73	1.74	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
21	1.79	1.86	1.88	1.87	1.86	1.88	1.89	1.88	1.87	1.87	1.83	1.82	1.83	1.89	06:43	1.76	00:02
22	1.82	1.82	1.81	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.79	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
23	1.77	1.77	1.76	1.75	1.74	1.74	1.75	1.75	1.75	1.74	1.72	1.70	1.75	1.95	23:15	1.64	14:29
24	1.68	1.66	1.69	1.73	1.72	1.72	1.72	1.73	1.73	1.78	1.91	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
25	1.92	1.90	1.90	1.91	1.91	1.92	1.96	1.98	1.98	1.99	2.00	1.99	1.96	2.03	22:09	1.88	02:17
26	1.99	1.97	1.96	1.95	1.95	1.95	1.95	1.98	2.00	2.01	2.03	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
27	2.03	2.06	2.09	2.09	2.08	2.07	2.06	2.05	2.06	2.07	2.05	2.01	2.01	2.10	02:52	1.90	23:40
28	2.00	1.99	1.98	1.97	1.97	1.96	1.96	1.96	1.97	1.93	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
29	1.90	1.89	1.89	1.88	1.87	1.87	1.86	1.86	1.86	1.85	1.83	1.81	1.83	1.90	00:13	1.73	13:47
30	1.78	1.75	1.81	1.81	1.80	1.80	1.79	1.79	1.78	1.78	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77
31	1.76	1.76	1.76	1.75	1.75	1.74	1.74	1.74	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.76	00:04	1.67	23:44
01	1.72	1.71	1.71	1.70	1.71	1.72	1.72	1.73	1.73	1.73	1.70	1.68	1.68	1.79	00:00	1.64	11:39
02	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.69	1.69	1.69	1.68	1.66	1.64	1.68	1.79	00:00	1.64	11:39
03	1.64	1.65	1.65	1.66	1.67	1.69	1.71	1.70	1.68	1.69	1.70	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76
04	1.84	1.87	1.86	1.84	1.85	1.86	1.85	1.83	1.82	1.83	1.85	1.84	1.82	1.87	01:05	1.77	16:18
05	1.83	1.81	1.80	1.79	1.78	1.79	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
06	1.82	1.82	1.85	1.87	1.86	1.85	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.83	1.87	03:19	1.80	16:41
07	1.83	1.82	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
08	1.80	1.77	1.77	1.77	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.75	1.74	0.00	1.66	1.81	00:08	1.67	13:50
09	1.70	1.68	1.73	1.73	1.72	1.72	1.71	1.71	1.71	1.71	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
10	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68	1.68	1.68	1.67	1.67	1.67	1.67	1.70	00:07	1.63	23:55
11	1.67	1.66	1.66	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
12	1.64	1.64	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.64	1.64	1.63	1.61	1.58	1.61	1.64	07:43	1.53	12:46
13	1.56	1.62	1.62	1.61	1.61	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
14	1.59	1.59	1.59	1.59	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.64	1.65	1.61	1.60	1.65	11:22	1.56	23:36
15	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.59	1.60	1.60	1.60	1.61	1.58	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
16	1.57	1.57	1.57	1.56	1.56	1.56	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	07:54	1.48	17:18
17	1.54	1.52	1.51	1.50	1.49	1.51	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
18	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
19	1.55	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
20	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
21	1.53	1.53	1.53	1.51	1.51	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59	1.60	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
22	1.53	1.53	1.52	1.52	1.53	1.53	1.55	1.56	1.56	1.53	1.52	.	1.53	--	--	--	--
23
24
25
26
27
28
29
30
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.04	1.50	11:01 0.00 10:55

月平均水位值 1.56
 月最高水位值 2.11 發生時間 01/17 日 02:52
 月最低水位值 0.00 發生時間 01/04 日 14:33

附錄IV.2-2 108年1月石碇溪2號測站逐時水位月報表

水文站名: 石碇溪(3)
流域名稱: 石碇溪

水尺零點標高: 假定 0.00 M
流域面積: 9.1 平方公里

儀器名稱: Keller
單位: 公尺

儀器號碼: 0001120
缺測: .

時間 日期	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24	平均	最高	時間	最低	時間	
01	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.85	0.84	0.85	0.90	00:12	0.77	23:58	
	0.83	0.84	0.84	0.83	0.82	0.83	0.83	0.82	0.80	0.79	0.79	0.78						
02	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.76	0.83	23:46	0.72	19:43	
	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.78	0.82						
03	0.83	0.84	0.85	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.87	0.85	0.89	12:55	0.78	23:58	
	0.89	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	0.86	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79						
04	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.76	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.79	08:06	0.68	23:58	
	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69						
05	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	00:06	0.62	22:14	
	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62						
06	0.62	0.62	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.64	0.64	0.69	0.66	0.72	14:22	0.62	04:56	
	0.71	0.71	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68						
07	0.70	0.72	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.72	0.71	0.71	0.70	0.74	03:49	0.66	23:58	
	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67						
08	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.65	0.66	0.68	0.68	0.80	23:57	0.64	07:24	
	0.69	0.70	0.69	0.69	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.71	0.78						
09	0.82	0.81	0.79	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.73	0.74	0.82	00:39	0.69	23:56	
	0.73	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70						
10	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	00:02	0.63	23:58	
	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63						
11	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	00:06	0.59	23:54	
	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60						
12	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	20:39	0.58	15:56	
	0.59	0.59	0.59	0.58	0.59	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.59	0.59						
13	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	23:56	0.58	12:39	
	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.60						
14	0.62	0.64	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.65	02:01	0.60	00:02	
	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62						
15	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.62	0.70	23:09	0.60	20:33	
	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.68	0.70						
16	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.70	0.71	0.71	0.72	0.72	0.71	0.70	0.72	10:15	0.66	02:09	
	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.70	0.71	0.71	0.72	0.71						
17	0.72	0.74	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.75	02:55	0.65	23:59	
	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66						
18	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.66	00:05	0.60	23:59	
	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60						
19	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	00:09	0.57	23:56	
	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58						
20	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.61	00:00	0.56	16:42	
	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.60						
21	0.63	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.62	0.62	0.64	01:00	0.60	21:17	
	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.61						
22	0.62	0.62	0.64	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.62	0.65	03:25	0.59	00:00
	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60						
23	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	00:09	0.57	23:34	
	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57						
24	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	00:03	0.55	23:57	
	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56						
25	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	12:31	0.54	23:58	
	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55						
26	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	00:13	0.52	23:40	
	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53						
27	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	00:08	0.52	09:11	
	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53						
28	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	13:35	0.52	07:20	
	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53						
29	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	14:18	0.52	08:29	
	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53						
30	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.54	15:16	0.52	07:31	
	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54						
31	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	13:47	0.52	21:37	
	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54						

月平均水位值 0.63
 月最高水位值 0.91 發生時間 01/01 日 00:12
 月最低水位值 0.52 發生時間 01/28 日 07:20

附錄IV.2-3 108年2月石碇溪2號測站逐時水位月報表

水文站名: 石碇溪(3)
流域名稱: 石碇溪

水尺零點標高: 假定 0.00 M
流域面積: 9.1 平方公里

儀器名稱: Keller
單位: 公尺

儀器號碼: 0001120
缺測: .

時間 日期	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24	平均	最高	時間	最低	時間
01	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	02:59	0.51	23:25
02	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	14:01	0.51	07:29
03	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.53	13:36	0.52	06:52
04	0.54	0.54	0.55	0.54	0.55	0.56	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.58	11:04	0.53	00:10
05	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	13:08	0.54	23:58
06	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	13:42	0.53	07:29
07	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	0.54	13:37	0.53	07:51
08	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	00:32	0.52	23:46
09	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.55	20:12	0.51	11:05
10	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	11:20	0.53	03:10
11	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	00:00	0.53	08:25
12	0.56	0.57	0.58	0.60	0.61	0.62	0.63	0.67	0.70	0.69	0.68	0.67	0.64	0.70	08:05	0.55	00:02
13	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	00:19	0.58	23:57
14	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	00:01	0.56	23:57
15	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	13:40	0.55	07:41
16	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	23:59	0.54	20:13
17	0.56	0.58	0.59	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59	0.60	0.60	0.60	0.66	00:00	0.56	00:02
18	0.67	0.70	0.73	0.78	0.86	0.94	1.03	0.99	0.91	0.87	0.86	0.85	0.80	1.04	06:49	0.66	00:06
19	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.69	00:06	0.61	23:58
20	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	00:09	0.58	23:43
21	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	00:07	0.56	23:54
22	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	00:13	0.54	23:55
23	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	00:15	0.53	18:57
24	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.60	0.62	0.63	0.60	0.64	17:46	0.53	00:04
25	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.62	00:08	0.59	23:34
26	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	00:15	0.57	23:23
27	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	00:07	0.56	23:59
28	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	00:03	0.54	23:41

月平均水位值 0.57
 月最高水位值 1.05 發生時間 02/18 日 06:49
 月最低水位值 0.52 發生時間 02/02 日 07:29

附錄IV.2-4 108年3月石碇溪2號測站逐時水位月報表

水文站名: 石碇溪(3)
流域名稱: 石碇溪

水尺零點標高: 假定 0.00 M
流域面積: 9.1 平方公里

儀器名稱: Keller
單位: 公尺

儀器號碼: 0001120
缺測: .

時間 日期	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24	平均	最高	時間	最低	時間
01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	14:17	0.54	07:37	
02	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	13:58	0.53	07:12
03	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	00:09	0.53	22:49
04	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	15:24	0.52	22:14
05	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	17:00	0.52	21:32
06	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	11:48	0.52	19:55
07	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	23:52	0.52	06:44
08	0.55	0.56	0.56	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.63	0.63	0.71	15:07	0.55	00:28
09	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.65	0.66	0.68	0.70	0.72	0.67	0.72	11:30	0.64	06:00
10	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.65	00:12	0.60	23:47
11	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	00:03	0.56	23:54
12	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	13:35	0.55	23:58
13	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	00:04	0.54	23:08
14	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	13:32	0.53	06:54
15	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	04:48	0.53	23:45
16	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	00:10	0.52	09:07
17	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.55	0.65	23:58	0.52	00:27
18	0.66	0.64	0.68	0.72	0.67	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.62	0.74	03:24	0.59	23:58
19	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	00:01	0.56	23:51
20	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.58	14:07	0.56	06:19
21	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	14:05	0.55	06:50
22	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	00:12	0.55	14:21
23	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	09:30	0.53	23:58
24	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	19:06	0.53	00:06
25	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	15:18	0.54	06:54
26	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	00:04	0.54	08:37
27	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.56	0.55	0.56	13:07	0.53	05:27
28	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	13:36	0.54	07:13
29	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.58	23:19	0.55	07:29
30	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	01:17	0.53	23:47
31	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	00:08	0.52	23:54

月平均水位值 0.56
 月最高水位值 0.74 發生時間 03/18 日 03:24
 月最低水位值 0.52 發生時間 03/05 日 21:32

附 錄 IV.3

河川水質監測成果

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.3-1 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA190107A04
 委託單位：美華環境科技股份有限公司
 計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 樣品基質：河川水
 樣品編號：PW1007401-03、7501
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：新北市貢寮區

採樣時間：108年01月23日11時40分
 至：108年01月23日14時00分
 收樣時間：108年01月23日17時16分
 報告日期：108年02月11日
 報告編號：PW/2019/10074
 聯絡人：張惟晴
 電話/傳真：02-2299-3279ext2521 / 02-2299-3261

- 備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：呂東榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共3頁，分離使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：張若峰

檢驗室主管：張若峰

57
02-2299-3279

(第1頁, 共3頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx>之電子文件開關與條件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不助證當事人在交易上權利之行使或義務之免除，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違反者可能遭法律上之訴訟或罰鍰之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWO 10356032

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

120-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, No. 3, 3rd and, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路120-1號

T (886) 21 2299-3939

F (886) 21 2299-3261

www.sgs.tw

Member of SGS Group

3002



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.3-2 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW1007401-03、7501

認證	序號	樣品編號		MDL	單位	PW1007401	PW1007402	PW1007403	PW1007501	-						
		檢驗項目	檢驗方法			上母水工場 (石碇廠) (314994;2772587)	清溪二廠 (石碇廠) (343188;2771449)	石碇溪河口 (石碇廠) (343652;2771567)	運送空白	-	-	-	-	-	-	
*	1	pH	NIEA W424.52A	-	-	7.5(16.6°C)	7.3(16.5°C)	7.8(16.4°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	2	導電度	NIEA W203.51B	-	umho/cm	94	163	4380	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	8.4	8.5	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-
*	4	懸浮固體	NIEA W210.58A	1.25	mg/L	2.6	1.7	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*	9	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.01	mg/L	0.73	0.69	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-
*	6	正磷酸鹽(備註1)	NIEA W427.53B	0.003	mg/L	0.034	0.034	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-
*	7	生化需氧量(備註2)	NIEA W510.55B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*	8	化學需氧量	NIEA W517.52B	3.1	mg/L	ND	ND	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-
*	9	油脂	NIEA W506.21B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*	10	氨氮	NIEA W437.52C	0.01	mg/L	<0.05(0.01)	<0.05(0.02)	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
*	11	鎘	NIEA W311.53C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	12	鎘	NIEA W311.53C	0.011	mg/L	0.181	0.227	0.194	-	-	-	-	-	-	-	-
*	13	銻	NIEA W311.53C	0.006	mg/L	ND	ND	<0.020(0.006)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	14	鎘	NIEA W311.53C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	15	銅	NIEA W311.53C	0.005	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	16	錳	NIEA W311.53C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	17	汞	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	18	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	<10	CFU/100ml	3.0E+03	3.0E+03	3.0E+03	<10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	採樣日期：	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	採樣時間：	11:40	12:45	13:40	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	天氣：	陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	以下空白	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1.此數據是以正確檢量中的硝酸鹽氮計算為三價硝酸根。
 2.PW1007401-03生化需氧量之溶氧耗氧量無法達到大於2.0mg/L方法規定。
 3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

(第2頁, 共3頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx>之電子文件開關與條件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不助證當事人在交易上權利之行使或義務之免除，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違反者可能遭法律上之訴訟或罰鍰之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWO 10356032

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

120-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, No. 3, 3rd and, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路120-1號

T (886) 21 2299-3939

F (886) 21 2299-3261

www.sgs.tw

Member of SGS Group

3002



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.3-3 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA190221A06
 委託單位：美華環境科技股份有限公司
 計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 樣品基質：河川水
 樣品編號：PW2027401-03、27501
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：新北市貢寮區

採樣時間：108年02月21日12時42分
 至：108年02月21日14時10分
 收樣時間：108年02月21日17時19分
 報告日期：108年03月08日
 報告編號：PW/2019/20274
 聯絡人：張雅晴
 電話/傳真：02-2299-3279ext2521 / 02-2299-3261

- 備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：呂東榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共3頁，分離使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：裴若峰

檢驗室主管：裴若峰

裴若峰

(第1頁, 共3頁)



此報告是本公司依照標準印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式或<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>之電子文件均與本報告具有同等效力。請注意條款中關於責任、賠償之限制及聲明。如有此文件者，請注意本公司對於之結果與本報告之結果可能因採樣時間不同而有差異。本公司對於客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、再造、或出解本報告所顯示之內容，皆屬不合法，違犯者可能遭法律上之嚴厲之追訴。除報告中另有說明，此報告僅供測試之樣品使用。

TWO 0704365

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1 Wu Kang Road, New Taipei Science Park, Wu Kang District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新比產業園區五工路136-1號

Tel: (886-2) 2299-3939

www.sgs.com

Member of SGS Group

3002




台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.3-4 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW2027401-03、27501

認證序號	樣品編號		MDL	單位	PW2027401	PW2027402	PW2027403	PW2027501					
	檢驗項目	檢驗方法			上游水站 (石碇4) (314994;2772587)	清溪二廠 (石碇4) (343189;2771449)	石碇溪河口 (343652;2771567)	運送空白	-	-	-	-	
* 1	pH	NIEA W424.52A	-	-	7.8(20.3°C)	7.3(20.9°C)	7.3(21.0°C)	-	-	-	-	-	-
* 2	導電度	NIEA W203.51B	-	µmho/cm	108	196	7420	-	-	-	-	-	-
* 3	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	7.6	7.7	7.5	-	-	-	-	-	-
* 4	懸浮固體	NIEA W210.58A	1.25	mg/L	2.2	2.4	3.3	-	-	-	-	-	-
* 5	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.01	mg/L	0.61	0.53	0.49	-	-	-	-	-	-
* 6	亞硝酸鹽(備註1)	NIEA W427.53B	0.003	mg/L	0.077	0.052	0.064	-	-	-	-	-	-
* 7	生化需氧量(備註2)	NIEA W510.55B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-
* 8	化學需氧量	NIEA W517.53B	3.1	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
* 9	全氮(含硝化氮)	NIEA W516.55A	3.0	mg/L	-	-	5.1	-	-	-	-	-	-
* 10	油脂	NIEA W506.21B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-
* 11	氨氮	NIEA W437.52C	0.01	mg/L	0.08	<0.05(0.03)	<0.05(0.04)	-	-	-	-	-	-
* 12	鎘	NIEA W311.53C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
* 13	鎘	NIEA W311.53C	0.009	mg/L	0.143	0.304	0.221	-	-	-	-	-	-
* 14	鉍	NIEA W311.53C	0.006	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
* 15	鎘	NIEA W311.53C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
* 16	銅	NIEA W311.53C	0.005	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
* 17	鎘	NIEA W311.53C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
* 18	汞	NIEA W330.52A	0.00013	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
* 19	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	<10	CFU/100ml	2.2E+04	2.0E+04	3.5E+03	<10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	採樣日期：2月21日	2月21日	2月21日	2月21日	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	採樣時間：12:42	13:05	14:00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	天氣：陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	以下空白	-	-	-	-	-	-	-	-



(第2頁, 共3頁)

此報告是本公司依照標準印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式或<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>之電子文件均與本報告具有同等效力。請注意條款中關於責任、賠償之限制及聲明。如有此文件者，請注意本公司對於之結果與本報告之結果可能因採樣時間不同而有差異。本公司對於客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、再造、或出解本報告所顯示之內容，皆屬不合法，違犯者可能遭法律上之嚴厲之追訴。除報告中另有說明，此報告僅供測試之樣品使用。

TWO 0704365

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1 Wu Kang Road, New Taipei Science Park, Wu Kang District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新比產業園區五工路136-1號

Tel: (886-2) 2299-3939

www.sgs.com

Member of SGS Group

3001



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.3-5 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA190306A03
 委託單位：美華環境科技股份有限公司
 計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 樣品基質：河川水
 樣品編號：PW3010701-03、10801
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：新北市貢寮區

採樣時間：108年03月06日11時00分
 至：108年03月06日12時40分
 收樣時間：108年03月06日16時16分
 報告日期：108年03月18日
 報告編號：PW/2019/30107
 聯絡人：張惟晴
 電話/傳真：02-2299-3279ext2521 / 02-2299-3261

- 備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測員：呂東榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共3頁，分離使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並註號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：張若峰

檢驗室主管：郭淑清

Handwritten signature: 郭淑清

(第1頁, 共3頁)



此報告為本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions-Documents.aspx>之電子文件與紙質文件並行，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。如持有此文件者，請注意本公司與客戶之關係係屬委託關係，而非受託關係。本公司僅對客戶負責，此文件不構成當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得全部複製、任何未經授權的變更、偽造，或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。通知者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告僅對測試之樣品負責。 TW0190306A03

305 Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 261, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan | 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號 | 1 (886) 21 2299-3259 | f (886) 21 2299-3261 | www.sgs.com Member of SGS Group




台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.3-6 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW3010701-03、10801

認證序號	樣品編號		MDL	單位	PW3010701	PW3010702	PW3010703	PW3010801	-	-	-	-	-	-
	檢驗項目	檢驗方法			上游水工場 (石碇溪)	清泉二號橋 (石碇溪)	石碇溪河口 (石碇溪)	運送空白	-	-	-	-	-	-
* 1	pH	NIEA W424.52A	-	-	7.7(18.6°C)	7.4(19.1°C)	7.9(19.6°C)	-	-	-	-	-	-	-
* 2	導電度	NIEA W203.51B	-	µmho/cm	98	277	34300	-	-	-	-	-	-	-
* 3	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	12.8	12.7	8.2	-	-	-	-	-	-	-
* 4	懸浮固體(備註1)	NIEA W210.58A	1.25	mg/L	<1.25	1.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-
* 5	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	3.0	mg/L	0.62	0.44	0.21	-	-	-	-	-	-	-
* 6	正磷酸鹽(備註1)	NIEA W427.53B	0.003	mg/L	0.166	0.083	0.101	-	-	-	-	-	-	-
* 7	生化需氧量(備註2)	NIEA W510.55B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-
* 8	化學需氧量	NIEA W517.53B	3.1	mg/L	ND	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-
* 9	五高值離子化學需氧量	NIEA W516.55A	3.0	mg/L	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-
* 10	油脂	NIEA W506.21B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-
* 11	氯氣	NIEA W437.52C	0.01	mg/L	0.05	<0.05(0.03)	<0.05(0.04)	-	-	-	-	-	-	-
* 12	鎳	NIEA W311.53C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
* 13	鎳	NIEA W311.53C	0.009	mg/L	0.195	0.359	0.161	-	-	-	-	-	-	-
* 14	鉍	NIEA W311.53C	0.006	mg/L	ND	<0.020(0.006)	ND	-	-	-	-	-	-	-
* 15	鎘	NIEA W311.53C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
* 16	銅	NIEA W311.53C	0.005	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
* 17	鎘	NIEA W311.53C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
* 18	汞	NIEA W330.52A	0.00013	mg/L	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
* 19	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	<10	CFU/100mL	2.0E+03	4.1E+03	1.6E+03	<10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣日期：	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣時間：	11:00	11:40	12:30	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	天氣：	陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	以下空白	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(第2頁, 共3頁)

此報告為本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions-Documents.aspx>之電子文件與紙質文件並行，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。如持有此文件者，請注意本公司與客戶之關係係屬委託關係，而非受託關係。本公司僅對客戶負責，此文件不構成當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得全部複製、任何未經授權的變更、偽造，或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。通知者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告僅對測試之樣品負責。 TW0190306A03

305 Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 261, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan | 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號 | 1 (886) 21 2299-3259 | f (886) 21 2299-3261 | www.sgs.com Member of SGS Group

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析

衛星定位座標 TWD97 WGS84
 X(E): 343188 Y(N): 2771449

採樣地點：澳底二號橋

採樣日期：2019.1.3

採樣時間：12:45 ~ 1:00

採樣人員：吳其修

候：晴 陰 雨 氣溫：12.7 °C

水樣採集： 單一水樣 混和水樣

採樣方式： 涉水 艇筏或船隻作業 橋上測定 其他

採樣器種類： 伸縮式採樣器 吊索懸掛水桶 深層採水器 其他 自製採樣器

湖泊、水庫採樣

採樣點水深： 公尺

河川採樣

河寬：4.9公尺

是否為感潮河段： 是 否

是否為感潮河段，低平潮時間：

是否為表層採樣： 是 否 (如有勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點： 左岸 中央 右岸

水深： 公尺

採樣深度： 公尺

*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)

*水深 介於 1.5 ~ 3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)

*水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)

現場水體狀況

水流： 湍急 一般 緩慢 靜止

水質： 澄清 微濁 混濁

水色： 透明無色 其他 色

異味： 有 無

其他： 漂流物 沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：石碇溪

 南向：澳底二號橋

 北向：民宅

匯流情形： 有 無

可能污染源：

採樣位置示意圖

圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右3採樣點)位置。
 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

審核人員：吳其修 2019.1.3

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析

衛星定位座標 TWD97 WGS84
 X(E): 343652 Y(N): 2771567

採樣地點：石碇溪河口

採樣日期：2019.1.3

採樣時間：12:40 ~ 1:00

採樣人員：吳其修

候：晴 陰 雨 氣溫：12.1 °C

水樣採集： 單一水樣 混和水樣

採樣方式： 涉水 艇筏或船隻作業 橋上測定 其他

採樣器種類： 伸縮式採樣器 吊索懸掛水桶 深層採水器 其他 自製採樣器

湖泊、水庫採樣

採樣點水深： 公尺

河川採樣

河寬：12.8公尺

是否為感潮河段： 是 否

是否為感潮河段，低平潮時間：

是否為表層採樣： 是 否 (如有勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點： 左岸 中央 右岸

水深： 公尺

採樣深度： 公尺

*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)

*水深 介於 1.5 ~ 3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)

*水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)

現場水體狀況

水流： 湍急 一般 緩慢 靜止

水質： 澄清 微濁 混濁

水色： 透明無色 其他 色

異味： 有 無

其他： 漂流物 沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：石碇溪

 南向：石碇溪

 北向：石碇溪

匯流情形： 有 無

可能污染源：

採樣位置示意圖

圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右3採樣點)位置。
 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

審核人員：吳其修 2019.1.3

附錄 IV.3-10 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 採樣地點：上游水文站
 採樣日期：2019.7.21
 採樣時間：12:55
 水樣採集：單一水樣 混和水樣
 採樣方式：涉水 艇筏或船隻作業 橋上測定 其他
 採樣器種類：伸縮式採樣器 吊索懸掛水桶 深層採水器 其他 自製直採樣器
湖泊、水庫採樣
 採樣點水深： 公尺
河川採樣
 河寬：5.2公尺
 採樣點： 公尺
 水深： 公尺
 採樣深度： 公尺
 現場水體狀況：
 水流：湍急 一般 緩慢 靜止
 水質：澄清 微濁 混濁
 水色：透明無色 其他 色
 異味：有 無
 其他：漂流物 沈澱物
 岸邊景觀 東向：102 甲鄉道
 南向：樹林
 北向：水文站
 匯流情形：有 無
 可能污染源：
 審核人員：林俊宏
 圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右3採樣點)位置。
 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點之相關位置。

附錄 IV.3-9 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 採樣地點：上游水文站
 採樣日期：2019.1.27
 採樣時間：11:40~11:55
 水樣採集：單一水樣 混和水樣
 採樣方式：涉水 艇筏或船隻作業 橋上測定 其他
 採樣器種類：伸縮式採樣器 吊索懸掛水桶 深層採水器 其他 自製採樣器
湖泊、水庫採樣
 採樣點水深： 公尺
河川採樣
 河寬： 公尺
 採樣點： 公尺
 水深： 公尺
 採樣深度： 公尺
 現場水體狀況：
 水流：湍急 一般 緩慢 靜止
 水質：澄清 微濁 混濁
 水色：透明無色 其他 微黃色色
 異味：有 無
 其他：漂流物 沈澱物
 岸邊景觀 東向：102 甲鄉道
 南向：樹林
 北向：水文站
 匯流情形：有 無
 可能污染源：
 審核人員：林俊宏
 圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右3採樣點)位置。
 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點之相關位置。

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

附錄 IV.3.1.2

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 採樣地點：石碇溪河口 衛星定位座標 (TWFD97) WGS84
 X(E): 343652 Y(N): 2771567
 採樣日期：2019.2.27 採樣人員：葉俊
 採樣時間：14:00 ~ 14:10 天 候：晴 陰 雨 氣溫：21.1 °C
 水樣採集：單一水樣 混和水樣
 採樣方式：涉水 艇筏或船隻作業 橋上測定 其他
 採樣器種類：伸縮式採樣器 吊索懸掛水筒 深層採水器 其他
湖泊、水庫採樣 採樣深度：表水層(水面下 0.5 公尺處) 中層(水面上 1 公尺處) 底層(底床上 1 公尺處)
河川採樣 是否為感潮河段：是 否 (若為感潮河段，低平潮時間：14:16)
 是否為表層採樣：是 否 (如勾選「否」，請紀錄採樣深度)
 河寬：10.8 公尺
 採樣點：左岸 0.46 公尺 中央 0.55 公尺 右岸 0.51 公尺
 水深：
 *水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) 採樣深度：
 *水深 介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) 公尺
 *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處) 公尺
 現場水體狀況
 水流：湍急 一般 緩慢 靜止
 水質：澄清 微濁 混濁
 水色：透明無色 其他 _____ 色
 異味：有 無
 其他：漂流物 沈澱物
 岸邊景觀 東向：石碇溪 採樣位置附近地貌
 西向：石碇溪
 南向：河岸
 北向：石碇溪
 匯流情形：有 無
 可能污染源：
 審核人員：林俊宏

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2018.05.01 版次：2.1

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

附錄 IV.3.1.1

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 採樣地點：澳底二號橋 衛星定位座標 (TWFD97) WGS84
 X(E): 343188 Y(N): 2771449
 採樣日期：2019.2.27 採樣人員：葉俊
 採樣時間：13:05 ~ 13:15 天 候：晴 陰 雨 氣溫：21.5 °C
 水樣採集：單一水樣 混和水樣
 採樣方式：涉水 艇筏或船隻作業 橋上測定 其他
 採樣器種類：伸縮式採樣器 吊索懸掛水筒 深層採水器 其他 網框採樣
湖泊、水庫採樣 採樣深度：表水層(水面下 0.5 公尺處) 中層(水面上 1 公尺處) 底層(底床上 1 公尺處)
河川採樣 是否為感潮河段：是 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)
 是否為表層採樣：是 否 (如勾選「否」，請紀錄採樣深度)
 河寬：2.7 公尺
 採樣點：左岸 _____ 公尺 中央 0.4 公尺 右岸 _____ 公尺
 水深：
 *水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) 採樣深度：
 *水深 介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) 公尺
 *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處) 公尺
 現場水體狀況
 水流：湍急 一般 緩慢 靜止
 水質：澄清 微濁 混濁
 水色：透明無色 其他 _____ 色
 異味：有 無
 其他：漂流物 沈澱物
 岸邊景觀 東向：石碇溪 採樣位置附近地貌
 西向：澳底二號橋
 南向：河岸
 北向：民宅
 匯流情形：有 無
 可能污染源：
 審核人員：林俊宏

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2018.05.01 版次：2.1

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

附錄 IV-3-14

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 採樣地點：澳底二號橋 衛星定位座標 TWWD97 WGS84
 X(E): 343188 Y(N): 2771449
 採樣日期：2019.3.6 採樣人員：黃守謙
 採樣時間：11:40-11:50 候：晴 陰 雨 氣溫：24.4 °C

水樣採集： 單一水樣 混和水樣
 採樣方式： 涉水 艇筏或船隻作業 橋上測定 其他
 採樣器種類： 伸縮式採樣器 吊索懸掛水桶 深層採水器 其他 樣型：自置採樣器

湖泊、水庫採樣 採樣深度： 表水層(水面下 0.5 公尺處) 中層(底面上 1 公尺處) 底層(底床上 1 公尺處)

河川採樣 是否為感潮河段： 是 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)
 是否為表層採樣： 是 否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

河寬：20 公尺

採樣點：左岸 中央 右岸
 水深：0.6 公尺
 採樣深度：0.6 公尺

*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)
 *水深 介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)
 *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)

現場水體狀況
 水流： 湍急 一般 緩慢 靜止
 水質： 澄清 微濁 混濁
 水色： 透明無色 其他 顏色：黃色
 異味： 有 無
 其他： 漂流物 沈澱物

岸邊景觀 東向：石碇溪
 西向：澳底二號橋
 南向：河岸
 北向：民宅

匯流情形： 有 無
 可能污染源：生活污水

採樣位置示意圖
 圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。
 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點之相關位置。

審核人員：黃守謙 2019.3.6

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

附錄 IV-3-13

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 採樣地點：上游水文站 衛星定位座標 TWWD97 WGS84
 X(E): 314994 Y(N): 2772587
 採樣日期：2019.3.6 採樣人員：黃守謙
 採樣時間：11:00-11:10 候：晴 陰 雨 氣溫：24.5 °C

水樣採集： 單一水樣 混和水樣
 採樣方式： 涉水 艇筏或船隻作業 橋上測定 其他
 採樣器種類： 伸縮式採樣器 吊索懸掛水桶 深層採水器 其他 樣型：自置採樣器

湖泊、水庫採樣 採樣深度： 表水層(水面下 0.5 公尺處) 中層(底面上 1 公尺處) 底層(底床上 1 公尺處)

河川採樣 是否為感潮河段： 是 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)
 是否為表層採樣： 是 否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

河寬：4.8 公尺

採樣點：左岸 中央 右岸
 水深：0.5 公尺
 採樣深度：0.5 公尺

*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)
 *水深 介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)
 *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)

現場水體狀況
 水流： 湍急 一般 緩慢 靜止
 水質： 澄清 微濁 混濁
 水色： 透明無色 其他 顏色：黃色
 異味： 有 無
 其他： 漂流物 沈澱物

岸邊景觀 東向：102 甲鄉道
 西向：樹林
 南向：石碇溪
 北向：水文站

匯流情形： 有 無
 可能污染源：生活污水

採樣位置示意圖
 圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。
 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點之相關位置。

審核人員：黃守謙 2019.3.6

附錄 IV.3-15 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析	
採樣地點：石碇溪河口	衛星定位座標 <input checked="" type="checkbox"/> ITWD97 <input type="checkbox"/> WGS84 X(E)：343652 Y(N)：2771567
採樣日期：2019.3.6	採樣人員：黃守輝
採樣時間：12:30-13:40	天候： <input type="checkbox"/> 晴 <input checked="" type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨 氣溫： >10 $>$ °C
水樣採集： <input checked="" type="checkbox"/> 單一水樣 <input type="checkbox"/> 混和水樣	
採樣方式： <input checked="" type="checkbox"/> 涉水 <input type="checkbox"/> 艇筏或船隻作業 <input type="checkbox"/> 橋上測定 <input type="checkbox"/> 其他	
採樣器種類： <input checked="" type="checkbox"/> 伸縮式採樣器 <input type="checkbox"/> 吊索懸掛水桶 <input type="checkbox"/> 深層採水器 <input type="checkbox"/> 其他	
<input type="checkbox"/> 湖泊、水庫採樣 採樣深度： <input type="checkbox"/> 表水層(水面下 0.5 公尺處) <input type="checkbox"/> 湖底(底床上 1 公尺處)	
<input checked="" type="checkbox"/> 河川採樣 河寬： 10.5 公尺 是否為感潮河段： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (若為感潮河段，低平潮時間： $13:05$) 是否為表層採樣： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
採樣點： 水深： *水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣點： 左岸 水深： 採樣深度： 中央 水深： 採樣深度： 右岸 水深： 採樣深度：
採樣位置示意圖 	
現場水體狀況 水流： <input type="checkbox"/> 湍急 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 緩慢 <input type="checkbox"/> 靜止 水質： <input checked="" type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 微濁 <input type="checkbox"/> 混濁 水色： <input checked="" type="checkbox"/> 透明無色 <input type="checkbox"/> 其他 異味： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 其他： <input type="checkbox"/> 漂流物 <input type="checkbox"/> 沈澱物 採樣位置附近地貌 岸邊景觀 東向：石碇溪 西向：石碇溪 南向：河岸 北向：石碇溪 匯流情形： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 可能污染源： <u>生活污水</u>	
<p>*圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右)採樣點位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採點的相關位置。</p>	
審核人員： <u>黃守輝</u> 2019.3.6	

附 錄 IV.4

廠區水質監測成果

台灣電力公司

核能四廠第一、二號機發電計畫環境調查評析

108年第1季監測報告



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.4-1 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA190107A02
 委託單位：美華環境科技股份有限公司
 計畫名稱：核能四廠發電工程封存期環境調查評析
 樣品基質：放流水
 樣品編號：PW1007601-03、7701
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：新北市貢寮區

採樣時間：108年01月23日10時50分
 至：108年01月23日12時30分
 收樣時間：108年01月23日17時16分
 報告日期：108年01月31日
 報告編號：PW/2019/10076
 聯絡人：張惟晴
 電話/傳真：02-2299-3279ext2521 / 02-2299-3261

- 備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：陳孟筠(FIA-16)/呂東榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)。
 2.本報告共3頁，分離使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採樣設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：裴若峰

檢驗室主管：郭淑晴

Handwritten signature and name: 裴若峰

(第1頁, 共3頁)



此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製印之檢驗報告書的條碼與執行時所記錄日期於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭交法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。 TWC 8356079

SGS Taiwan Ltd. 136-1 Wu Kang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kang District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號 t: (886) 21 2299-3939 f: (886) 21 2299-3261 www.sgs.tw

Member of SGS Group

3/002



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.4-2 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW1007601-03、7701

認證序號	樣品編號		MDL	單位	PW1007601	PW1007602	PW1007603	PW1007701						
	檢驗項目	檢驗方法			辦公區採水(1) (134302.72*1352)	辦公區採水(2) (1343189.27*1455)	宿舍區採水(1) (143175.27*1431)	運送空白						
*	1	水量(備註1.)	NIEA W022.51C NIEA W020.51C	-	CMD	31.53	40.61	1.34*10 ³	-	-	-	-	-	-
*	2	pH	NIEA W424.52A	-	-	6.9(20.9°C)	7.1(18.5°C)	7.2(16.3°C)	-	-	-	-	-	-
*	3	懸浮固體(備註4.)	NIEA W210.58A	1.25	mg/L	<1.25	<1.25	3.1	-	-	-	-	-	-
*	4	化學需氧量	NIEA W517.52B	3.1	mg/L	ND	ND	7.5	-	-	-	-	-	-
*	5	生化需氧量(備註3.)	NIEA W510.55B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-
*	6	油脂	NIEA W506.21B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-
*	7	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	<10	CFU/100mL	1.5E+03	2.4E+02	1.5E+04	<10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	採樣日期：1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	採樣時間：10:50	11:20	12:10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	天氣：陰	陰	陰	-	-	-	-	-	-
-	-	以下空白	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 備註：1. PW1007603的水量以流速計法(NIEA W022.51C)量測；PW1007601-02的水量以容積法(NIEA W020.51C)量測。
 2. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5*10²。
 3. PW1007601-03生化需氧量之溶氧耗量無法達到大於2.0mg/L方法規定。
 4. PW1007601-02懸浮固體樣品以全量過濾分析仍未達2.5 mg。

(第2頁, 共3頁)



此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製印之檢驗報告書的條碼與執行時所記錄日期於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭交法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。 TWC 8356079

SGS Taiwan Ltd. 136-1 Wu Kang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kang District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號 t: (886) 21 2299-3939 f: (886) 21 2299-3261 www.sgs.tw

Member of SGS Group

3/002



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.4.3 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA190221A07
 委託單位：美華環境科技股份有限公司
 計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 樣品基質：放流水
 樣品編號：PW2027801-03、27901
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：新北市貢寮區

採樣時間：108年02月21日 11時50分
 至：108年02月21日 13時45分
 收樣時間：108年02月21日 17時19分
 報告日期：108年03月08日
 報告編號：PW/2019/20278
 聯絡人：張雅晴
 電話/傳真：02-2299-3279ext2521 / 02-2299-3261

- 備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：陳孟筠(FI-16)/呂東榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)。
 2.本報告共3頁，分離使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：張若峰

實驗室主管：郭淑清

SGS
FIWA190221A07

(第1頁, 共3頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽署，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件閱覽條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書與檢驗紀錄均係受委託者之財產，本公司僅對委託者負責，此文件不得被當事人在交易上重複或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造，或由解本報告所顯示之內容，皆屬不合法。違者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。 TWC 3784051

SGS Taiwan Ltd. 3351, Wu Gong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號 t: (886-2) 2299-3939 f: (886-2) 2299-3261 www.sgs.tw
 Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.4.4 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW2027801-03、27901

認 證 序 號	樣 品 編 號		MDL	單 位	PW2027801	PW2027802	PW2027803	PW2027901	-	-	-	-	-	-
	檢 驗 項 目	檢 驗 方 法			辦公區供水(1) (3439)27-2713521	辦公區供水(2) (343189)27-1435	宿舍區供水 (343175)27-1431	運送空白	-	-	-	-	-	-
*	1	水量(備註1)	NIEA W022.51C/NIEA W020.51C	-	CMD	25.15	41.36	6.83 * 10 ⁷	-	-	-	-	-	-
*	2	pH	NIEA W424.52A	-	-	7.1(21.8°C)	7.4(20.5°C)	7.5(21.1°C)	-	-	-	-	-	-
*	3	懸浮固體(備註4)	NIEA W210.58A	1.25	mg/L	1.1	2.4	2.6	-	-	-	-	-	-
*	4	化學需氧量	NIEA W517.53B	3.1	mg/L	ND	ND	4.0	-	-	-	-	-	-
*	5	生化需氧量(備註3)	NIEA W510.55B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-
*	6	油類	NIEA W506.21B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-
*	7	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	<10	CFU/100mL	1.6E+03	3.7E+03	3.7E+03	<10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	採樣日期：	2月21日	2月21日	2月21日	2月21日	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	採樣時間：	11:50	12:10	13:20	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	天氣：	陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	以下空白	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備 註	1. PW2027803的水量以流計法(NIEA W022.51C)量測；PW2027801-02的水量以容器法(NIEA W020.51C)量測。 2. 菌落數若大於100以上時，數值以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5 * 10 ² 。 3. PW2027801-03生化需氧量之溶氧耗量無法達到大於2.0mg/L方法規定。 4. PW2027801懸浮固體樣品以全量過濾分析所得達2.5mg。													

(第2頁, 共3頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽署，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件閱覽條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書與檢驗紀錄均係受委託者之財產，本公司僅對委託者負責，此文件不得被當事人在交易上重複或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造，或由解本報告所顯示之內容，皆屬不合法。違者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。 TWC 3784051

SGS Taiwan Ltd. 3351, Wu Gong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號 t: (886-2) 2299-3939 f: (886-2) 2299-3261 www.sgs.tw
 Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.4-5 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA190306A01
 委託單位：美華環境科技股份有限公司
 計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 樣品基質：放流水
 樣品編號：PW3010301-03、10401
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：新北市貢寮區

採樣時間：108年03月06日 10時20分
 至：108年03月06日 11時30分
 收樣時間：108年03月06日 16時16分
 報告日期：108年03月15日
 報告編號：PW/2019/30103
 聯絡人：張惟晴
 電話/傳真：02-2299-3279ext2521 / 02-2299-3261

- 備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：陳孟琦(FIA-16)/呂東榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)。
 2.本報告共3頁，分離使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告检测方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：裴若峰

檢驗室主管：裴若峰

裴若峰

(第1頁,共3頁)



此報告是本公司依照前開所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製成之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受時不範圍內之事實，本公司僅對客戶負責，此文件不涵蓋當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆屬不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之制裁。除非另有說明，此報告請與原測試之樣品負責。 TWC 8783009

SGS Taiwan Ltd. 138-1 Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路138-1號 t (886-2) 2299-3239 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.tw
 台灣檢驗科技股份有限公司 Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司


附錄 IV.4-6 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

樣品編號：PW3010301-03、10401

認證序號	樣品編號		MDL	單位	PW3010301	PW3010302	PW3010303	PW3010401					
	檢驗項目	檢驗方法			辦公區排水口(1) (3430272771552)	辦公區排水口(2) (3431892771435)	宿舍區排水口 (3431752771431)	運送空白	-	-	-	-	
* 1	水量(備註1.)	NIEA W022.51C; NIEA W020.51C	-	CMD	6.93	20.71	8.14-10 ³	-	-	-	-	-	-
* 2	pH	NIEA W424.52A	-	-	7.1(20.3°C)	7.6(19.5°C)	7.5(18.9°C)	-	-	-	-	-	-
* 3	懸浮固體(備註4.)	NIEA W210.58A	1.25	mg/L	<1.25	1.6	4.8	-	-	-	-	-	-
* 4	化學需氧量	NIEA W517.53B	3.1	mg/L	ND	ND	4.5	-	-	-	-	-	-
* 5	生化需氧量(備註3.)	NIEA W510.55B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-
* 6	油脂	NIEA W506.21B	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-
* 7	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	<10	CFU/100mL	2.7E+02	8.0E+02	1.4E+04	<10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣日期：	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣時間：	10:20	10:35	11:20	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	天氣：	陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-
以下空白													
備註：1.PW3010303的水量以流速法(NIEA W022.51C)量測；PW3010301-02的水量以容量法(NIEA W020.51C)量測。 2.溫度數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10 ² 。 3.PW3010301-02生化需氧量之溶氧耗量無法達到大於2.0mg/L方法規定。 4.PW3010301懸浮固體樣品以全量過濾分析仍未達2.5 mg。													

(第2頁,共3頁)



此報告是本公司依照前開所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製成之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受時不範圍內之事實，本公司僅對客戶負責，此文件不涵蓋當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆屬不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之制裁。除非另有說明，此報告請與原測試之樣品負責。 TWC 8783009

SGS Taiwan Ltd. 138-1 Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路138-1號 t (886-2) 2299-3239 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.tw
 台灣檢驗科技股份有限公司 Member of SGS Group

流量現場記錄與計算表

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評估
 監測日期：2019年01月23日
 測點名稱：宿舍區排水口
 河寬：6.2公尺
 流速計編號：T04
 監測人員：吳昊鑑


測點編號	1.0		邊坡間距		0.2	平均流速 (m/sec)	平均流速 變化率 (%)	區間流量 (m³/sec)
	水深H (m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)				
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.00
1	0.03		0.25		0.00	0.25	--	0.01
2	0.03		0.30		0.00	0.30	20.0%	0.01
3	0.03		0.28		0.00	0.28	6.7%	0.01
4	0.03		0.33		0.00	0.33	17.9%	0.01
5	0.03		0.31		0.00	0.31	6.1%	0.01
6	0.03		0.27		0.00	0.27	12.9%	0.00
7	0.00		0.00		0.00	0.00		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
總流量 Q (m³/sec)								0.05

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法—流速計法所制定。
 2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，設定15個以上之等間隔測點。
 若各測定點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
 平均流速變化率(%)： $AV = \frac{V_i - V_{i-1}}{V_{i-1}} \times 100\%$
 3.流速之測定：(1)水深≤0.4m時，V_n=V_{0.6}。
 (2)水深>0.4m時，V_n=(V_{0.2}+V_{0.8})/2。
 其中V_{0.2}、V_{0.6}、V_{0.8}係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。
 $4. Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \sum_{i=1}^n q_i = \sum_{i=1}^n \left[\frac{b}{4} (h_{i-1} + H_{i-1}) (V_{i-1} + V_i) + \frac{b}{4} (H_{i-1} + H_{i+1}) (V_{i-1} + V_{i+1}) \right]$

審核人員：[Signature] 2019.01.23

流量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評估
 監測日期：2019年01月23日
 測點名稱：宿舍區排水口
 河寬：6.2公尺
 測點間距：1.0公尺
 邊坡間距：0.2公尺

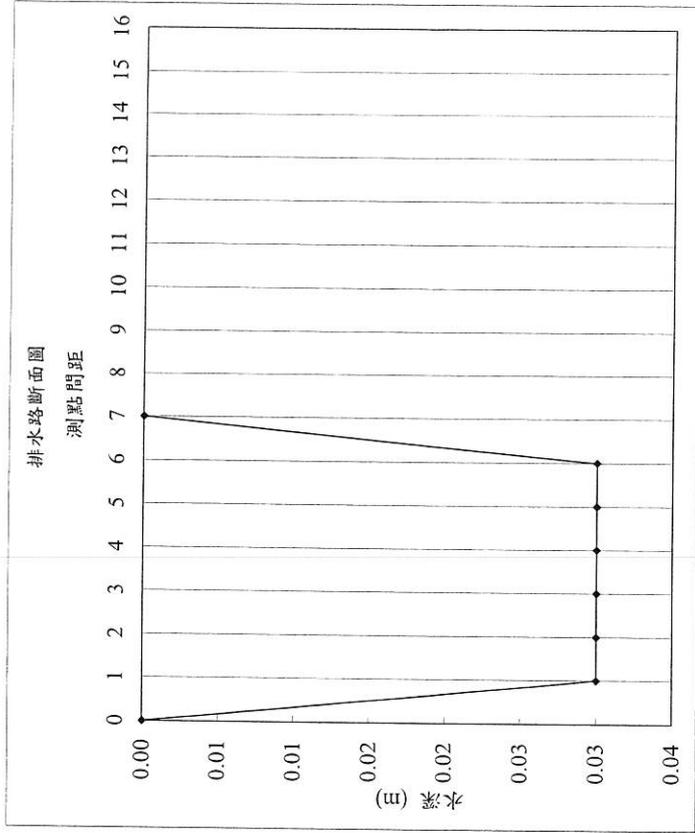

審核人員：[Signature] 2019.01.23

附錄 IV.4-9 水量測定記錄表(容器法)


廠商名稱: 核能四廠發電工程封存期間環境調查評析

測定日期: 2019年 01月 23日

測定人員: 吳昊經

測點位置	水體體積(L)	測定時間(sec)	流量 CMS	平均流量值 CMS (m ³ /sec)	平均流量值 CMM (m ³ /min)	平均流量值 CMD (m ³ /Day)
辦公區排水口 (一)	5.8	5.3	0.001094	0.001095	0.065689	94.592743
	5.6	5.2	0.001077			
	5.9	5.3	0.001113			
辦公區排水口 (二)	7.2	5.1	0.001412	0.001410	0.084614	121.844310
	7.5	5.3	0.001415			
	7.3	5.2	0.001404			

備註: 1.本方法是依照NIEA W020.51C 水量測定方法-容器法 所制定。

2.流量CMS(m³/sec)=容器內水體達到一定體積(L)/所需時間(sec)/1000(L/m³)。3.CMD(m³/day) = 86400 × CMS(m³/sec), CMM(m³/min) = 60 × CMS(m³/sec)。驗算人員:  2019.01.23

審核人員:

 1/54

FORM-TESP-020-01 版次: 3.1 發行日期: 96.10.15

附錄 IV.4-10 水量測定記錄表(容器法)


廠商名稱: 核能四廠發電工程封存期間環境調查評析

測定日期: 2019年 01月 23日

測定人員: 吳昊經

測點位置	水體體積(L)	測定時間(sec)	流量 CMS	平均流量值 CMS (m ³ /sec)	平均流量值 CMM (m ³ /min)	平均流量值 CMD (m ³ /Day)
汗水處理廠 排放口	6.1	5.1	0.001196	0.001197	0.071846	103.458380
	6.2	5.3	0.001170			
	6.5	5.3	0.001226			

備註: 1.本方法是依照NIEA W020.51C 水量測定方法-容器法 所制定。

2.流量CMS(m³/sec)=容器內水體達到一定體積(L)/所需時間(sec)/1000(L/m³)。3.CMD(m³/day) = 86400 × CMS(m³/sec), CMM(m³/min) = 60 × CMS(m³/sec)。驗算人員:  2019.01.23

審核人員:

 1/24

FORM-TESP-020-01 版次: 3.1 發行日期: 96.10.15

附錄 IV-11 水量測定記錄表(容器法)

廠商名稱: 核能四廠發電工程封存期間環境調查評析

測定日期: 2019年 02月 21日

測定人員: 蕭歲

測點位置	水體體積(L)	測定時間(sec)	流量 CMS	平均流量值 CMS (m ³ /sec)	平均流量值 CMM (m ³ /min)	平均流量值 CMD (m ³ /Day)
辦公區排水口 (一)	4.5	5.2	0.000865	0.000873	0.052402	75.458926
	4.6	5.3	0.000868			
	4.7	5.3	0.000887			
辦公區排水口 (二)	7.5	5.3	0.001415	0.001436	0.086168	124.081414
	7.4	5.1	0.001451			
	7.5	5.2	0.001442			

備註: 1.本方法是依照NIEA W020.51C 水量測定方法-容器法 所制定。

2.流量CMS(m³/sec)=容器內水體達到一定體積(L)/所需時間(sec)/1000(L/m³)。

3.CMD(m³/day) = 86400 × CMS(m³/sec), CMM(m³/min) = 60 × CMS(m³/sec)。

驗算人員: 林俊宏 2/21

審核人員: 蕭歲 7/5

FORM-TESP-020-01 版次: 3.1 發行日期: 96.10.15

附錄 IV-12 流量現場記錄與計算表

計畫名稱: 核能四廠發電工程封存期間環境調查評析 監測日期: 2019年02月21日

測點名稱: 宿舍區排水口 流速計編號: T03

河寬: 8.2 公尺 監測人員: 蕭歲

測點編號	1.0		邊坡間距		0.2	平均流速 V (m/sec)	平均流速 變化率 △V (%)	區間流量 q (m ³ /sec)
	水深H (m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)				
0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.01
1	0.10		0.25	0.00	0.00	0.25	--	0.03
2	0.12		0.28	0.00	0.00	0.28	12.0%	0.03
3	0.11		0.27	0.00	0.00	0.27	3.6%	0.03
4	0.13		0.26	0.00	0.00	0.26	3.7%	0.03
5	0.12		0.27	0.00	0.00	0.27	3.8%	0.03
6	0.11		0.29	0.00	0.00	0.29	7.4%	0.03
7	0.12		0.31	0.00	0.00	0.31	6.9%	0.04
8	0.11		0.33	0.00	0.00	0.33	6.5%	0.00
9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
總流量 Q (m ³ /sec)								0.24

備註: 1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法-流速計法 所制定。

2.河寬小於15公尺時,測點間距以1公尺為基準;河寬大於15公尺以上時,設定15個以上之等間隔測點。

若各測點間之流速變化大於20%以上時,則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%): $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$

3.流速之測定: (1)水深≤0.4 m時, Vn=V_{0.6}。

(2)水深>0.4 m時, Vn=(V_{0.2}+V_{0.8})/2。

其中V_{0.2}、V_{0.6}、V_{0.8}係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。

4. $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n + \dots + q_{n+1}$

審核人員: 林俊宏 2/21

FORM-TESP-PW-022-01 版次: 3.2 發行日期: 2011.12.01

附錄 IV-4-4 流量現場記錄與計算表


附錄 IV-4-13 流量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 監測日期: 2019年03月06日
 測點名稱: 宿舍區排水口
 流速計編號: T03
 河寬: 8.2公尺
 監測人員: 蕭崑

計畫名稱: 核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 監測日期: 2019年02月21日
 測點名稱: 宿舍區排水口
 河寬: 8.2公尺
 測點間距: 1.0公尺
 邊坡間距: 0.2公尺

測點編號	1.0		邊坡間距		0.2	平均流速 (m/sec)	平均流速 變化率 (%)	區間流量 (m ³ /sec)
	水深H (m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)				
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.01
1	0.12		0.26		0.00	0.26	--	0.03
2	0.13		0.27		0.00	0.27	3.8%	0.04
3	0.13		0.29		0.00	0.29	7.4%	0.04
4	0.14		0.32		0.00	0.32	10.3%	0.04
5	0.13		0.31		0.00	0.31	3.1%	0.04
6	0.12		0.30		0.00	0.30	3.2%	0.04
7	0.13		0.31		0.00	0.31	3.3%	0.04
8	0.14		0.33		0.00	0.33	6.5%	0.00
9	0.00		0.00		0.00	0.00		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
總流量 Q (m³/sec)								0.28

備註: 1. 本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法一流速計法所制定。
 2. 河寬小於15公尺時, 測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時, 設定15個以上之等間隔測
 若各測點間之流速變化大於20%以上時, 則應縮小其間隔。
 平均流速變化率(%): $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$
 3. 流速之測定: (1) 水深 ≤ 0.4 m時, $V_n = V_{0.6}$
 (2) 水深 > 0.4 m時, $V_n = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。
 其中 $V_{0.2}$ 、 $V_{0.6}$ 、 $V_{0.8}$ 係指水面開始至 20%、60%、80% 水深處之流速。
 $4. Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \sum_{i=1}^n V_i \cdot b_i = \sum_{i=1}^n (H_{i-1} + H_i) \cdot V_i \cdot \frac{b_i}{4}$

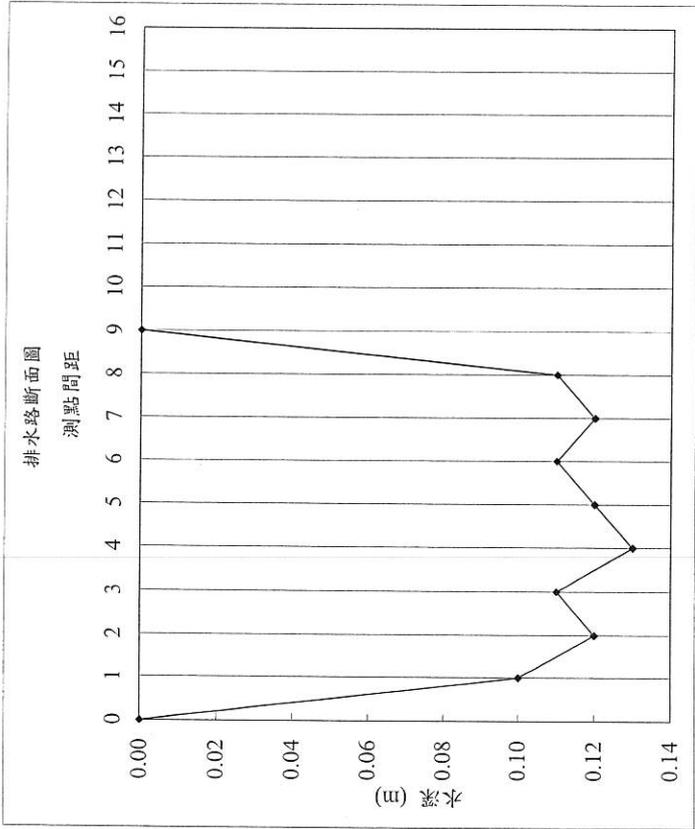

審核人員: 林俊宏 2/21
 蕭崑

審核人員: 黃登通 2/21
 蕭崑

水量測定記錄表(容器法) 附錄 IV-4-16

廠商名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析 測定日期：2019年 03月 06日

測定人員：蕭慶

測點位置	水體體積(L)	測定時間(sec)	流量 CMS	平均流量值 CMS (m ³ /sec)	平均流量值 CMM (m ³ /min)	平均流量值 CMD (m ³ /Day)
辦公區排水口 (一)	1.2	5.1	0.00235	0.00241	0.014434	20.785225
	1.3	5.0	0.00260			
	1.2	5.3	0.00226			
辦公區排水口 (二)	3.6	5.2	0.000692	0.000719	0.043156	62.144579
	3.7	5.0	0.000740			
	3.7	5.1	0.000725			

備註：1.本方法是依據NIEA W20.51C 水量測定方法-容器法所制定。

2.流量CMS(m³/sec)=容器內水體達到一定體積(L)/所需時間(sec)/1000(L/m³)。


3.CMD(m³/day) = 86400 × CMS(m³/sec) + CMM(m³/min) = 60 × CMS(m³/sec)。

驗算人員：黃金澤

FORM-TESP-020-01 版次：3.1 發行日期：96.10.15

審核人員：陳孟錫

陳孟錫

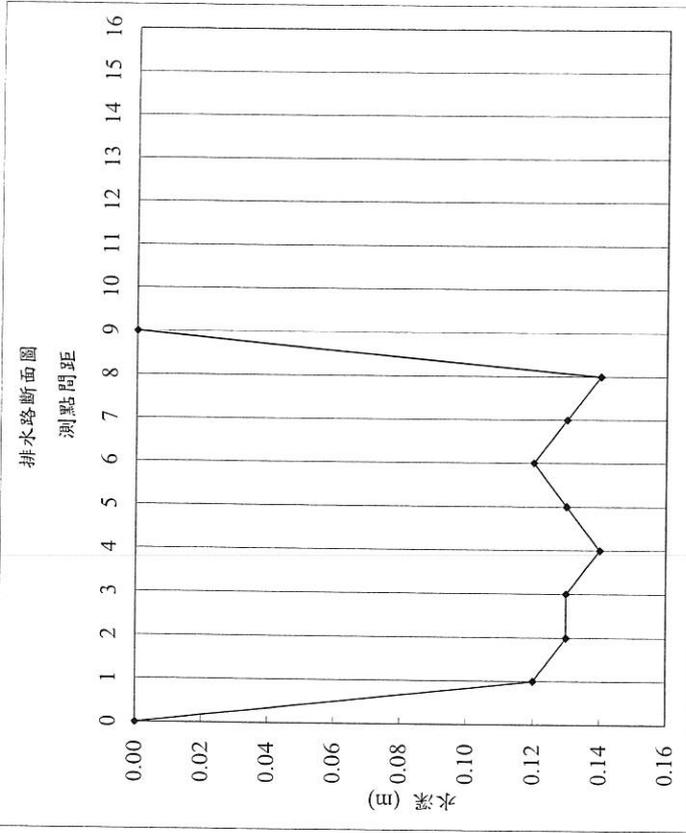

審核人員：黃金澤 陳孟錫

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

附錄 IV-4-15 流量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱：核能四廠發電工程封存期間環境調查評析
 監測日期：2019年 03月 06日
 測點名稱：宿舍區排水口
 河寬：8.2 公尺
 測點間距：1.0 公尺
 邊坡間距：0.2 公尺